



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.พร.(กม) 556 /2562

ชื่อผู้รับ นายธานิน พ่วงบุญมาก

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

## วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น(ก3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟสท่าเรือ

ด้วยกรไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า... ท่วมะภว.2 /พนมทวน/115 KV  
ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ<br>และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก                            | ถึง                      | ผู้ควบคุมงาน                            |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|--------------------------------|--------------------------|---|
| 1   | TMU01    | 2 มิ.ย.2562  | 08.30       | 16.30   | รื้อถอนแอร์เบรค115 KV<br>หน้าจอห์นไดนาโม      | DISชั่วคราว<br>หน้า รร.หนองลาน | TMK8S-09                 | นายศราวุฒิ เกิดสีเล็ก<br>โทร 0835583036 |
| 2   | PTU03    | 2 มิ.ย.2562  | 08.30       | 16.30   | รื้อถอนแอร์เบรค115 KV<br>หน้าSugar Cane       | PTU3S-05                       | DISชั่วคราว<br>หน้า ธกส. | นายศิริพงษ์ หาเครือ<br>โทร 087-4043240  |
| 3   | 115 KV   | 2 มิ.ย.2562  | 08.30       | 16.30   | รื้อถอนแอร์เบรค115 KV                         | สถานีพนมทวน                    | สถานีท่ามะกา             |   |
| 4   | TMU02    | 2 มิ.ย.2562  | 08.30       | 16.30   | ปักเสาMono Pole115KV<br>ลดระดับสาย22 KV       | สถานีท่ามะกา                   | DDE<br>บ้านดอนโพรง       | นายบัญชา พุกอาษา<br>โทร 084-7038253     |
| 4   | TMU03    | 2 มิ.ย.2562  | 08.30       | 16.30   | ปักเสาMono Pole115KV<br>ลดระดับสาย22 KV       | สถานีท่ามะกา                   | PT3S-09                  | นายศิริพงษ์ หาเครือ<br>โทร 087-4043240  |

พื้นที่ที่มีไฟได้ผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ม.2 อุโลกสี่หมื่น / ม.7,10,12,15ต.พระแท่น / ม.1,4,7 ต.หนองลาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพลสิทธิ์ เวชตริยานนท์ ตำแหน่ง ..... พ.ม.อ. .... โทร. 081-5729730

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

( นายยศพัทธ์ บัวบุตร )

ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.น(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

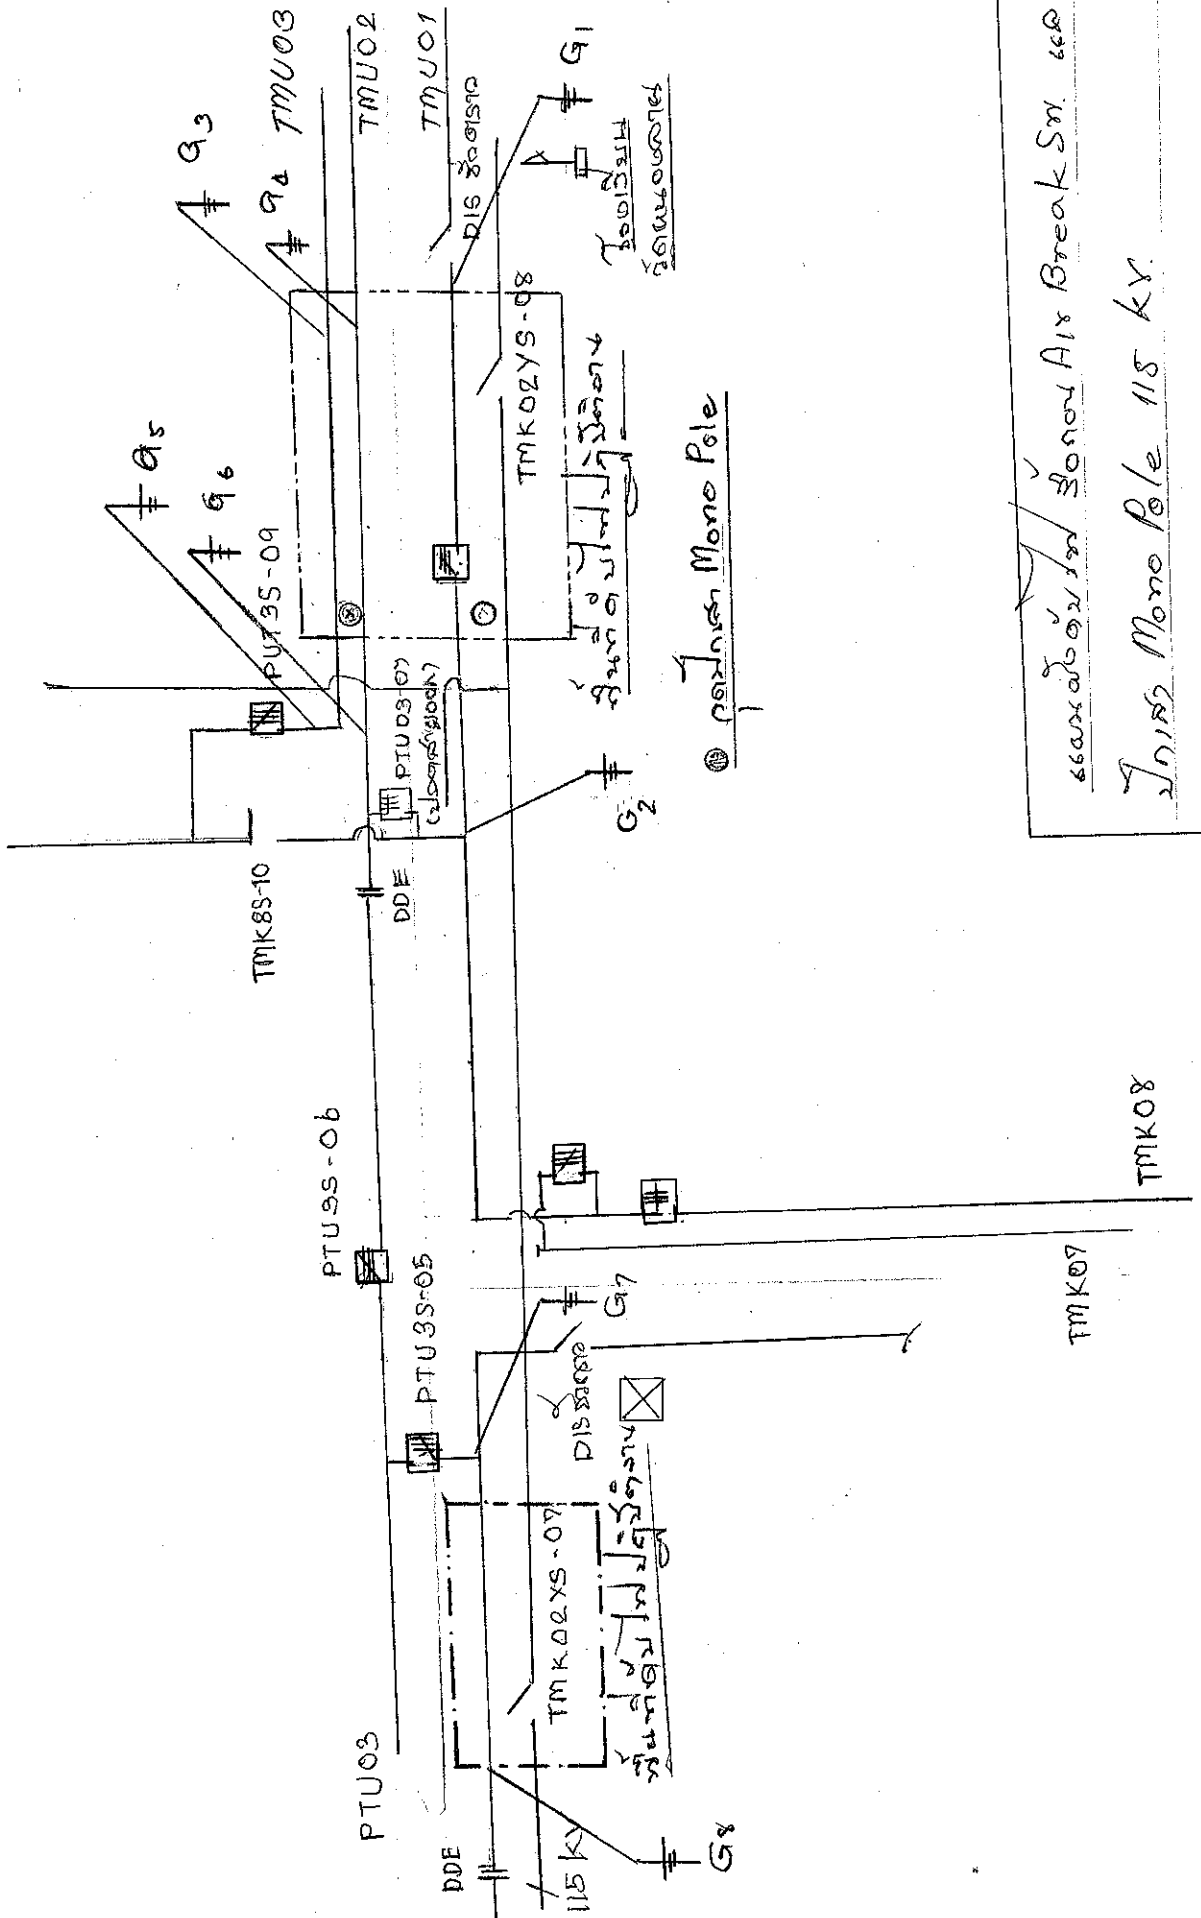

பொது மொ போல் 115 KV  
 பொது மொ போல் 115 KV

### Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... 31004-31036 Ari Break Sw 115 kv  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 31004 Ari Break Sw 115 kv  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 2 มี.ค. 2562  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... มล.ท่าเรือ  
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ ..... ทศพร พันธ์รัมย์  
 ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. ..... ทท.ท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... 081 880 5368  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ..... ทศพร พันธ์รัมย์ / มล.ท่าเรือ  
 ตำแหน่ง ..... ทศพร / มล.ท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... 08355 83036  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ..... มล.ท่าเรือ กก.กฟส. กฟฟ. 2

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) (เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..... ทศพร พันธ์รัมย์ / มล.ท่าเรือ ตำแหน่ง ..... ทศพร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... 08355 83036

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... กก.กฟส. มล.ท่าเรือ

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ..... ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ผู้รับผิดชอบ ..... ทศพร พันธ์รัมย์

จุดที่ ..... ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ผู้รับผิดชอบ ..... ทศพร พันธ์รัมย์ จุดที่ ..... ๗, ๘ ผู้รับผิดชอบ ..... ทศพร พันธ์รัมย์

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ..... มล.ท่าเรือ (ว. 10 พค 62) โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

- ไม่อนุมัติ เหตุผล .....
- อนุมัติ ตามบันทึกที่ ..... มล.ท่าเรือ (ว. 10 พค 62)

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ..... มล.ท่าเรือ (ว. 10 พค 62)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..... ทศพร พันธ์รัมย์ นายต.เรือ

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

- ไม่แจ้ง เหตุผล .....
- แจ้ง จำนวน ..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่ .....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

- ไม่จัดประชุม เหตุผล ..... 31004 มล.ท่าเรือ
- จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ..... สถานที่ประชุม .....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จัดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

- ไม่จัดชี้แจง เหตุผล ..... 31004 มล.ท่าเรือ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.3ทร.(กบ) / 2562

เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ 10 พ.ค.2562

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ทผ.กบ

ตามอนุมัติที่ กบป.(ก3.) 432 /2562 ลว. 12 ก.พ.62 ให้ ผกบ.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการรื้อถอน AirBreak Switch 115KV บริเวณหน้าจอห์นไดนาโม./หน้า Sugar Cane และปักเสา Mono Pole บริเวณแยก บ้านดอนโพรง ม.7 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หมายเลขงาน I-62-I-TARxx.19.3905 I-62-I-TARxx.19.3906 ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

1. รื้อถอน AirBreak Switch 115 KV จำนวน 2 ชุด
2. ปักเสา Mono Pole จำนวน 2 ต้น

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 2 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 16.30 น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกบ.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกบ.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกบ.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง วิริยะคอนกรีต

โดยมอบหมายให้ นายศราวุฒ เกิดสีเล็ก พงช.5 เป็นผู้ควบคุมงาน / นายศิริพงษ์ หาเครือ พงช.5 เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

( นายศิริพงษ์ หาเครือ )

ทผ.กบ.กฟส.ท่าเรือ

ทผ.กบ. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

( นายยศพัทธ์ บัวบุตร )

ผจก.กฟส.ท่าเรือ