



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(ปน) ๖๙๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไหลงวาม

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ต่อสายแรงสูง เเมนไลน์ฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้วเพื่อ
เพื่อให้ระบบจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑ BNP	๑๖ มี.ค ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ต่อสายแรงสูงเฟส เอ	Dis BNP๑S-๐๖	Dis BNP1S-07	นายกฤษณ แสงเงิน ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
๒.	๓ BNP	๑๖ มี.ค ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		เบรกเกอร์ F๓BNP	ปลายสาย	
๓.	๖ BNP	๑๖ มี.ค ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		SF6 BNP6S-03	Dis BNP๒S-๐๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๒ ต.ชัยมงคล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Handwritten Single line Diagram illustrating Short Circuit Calculation

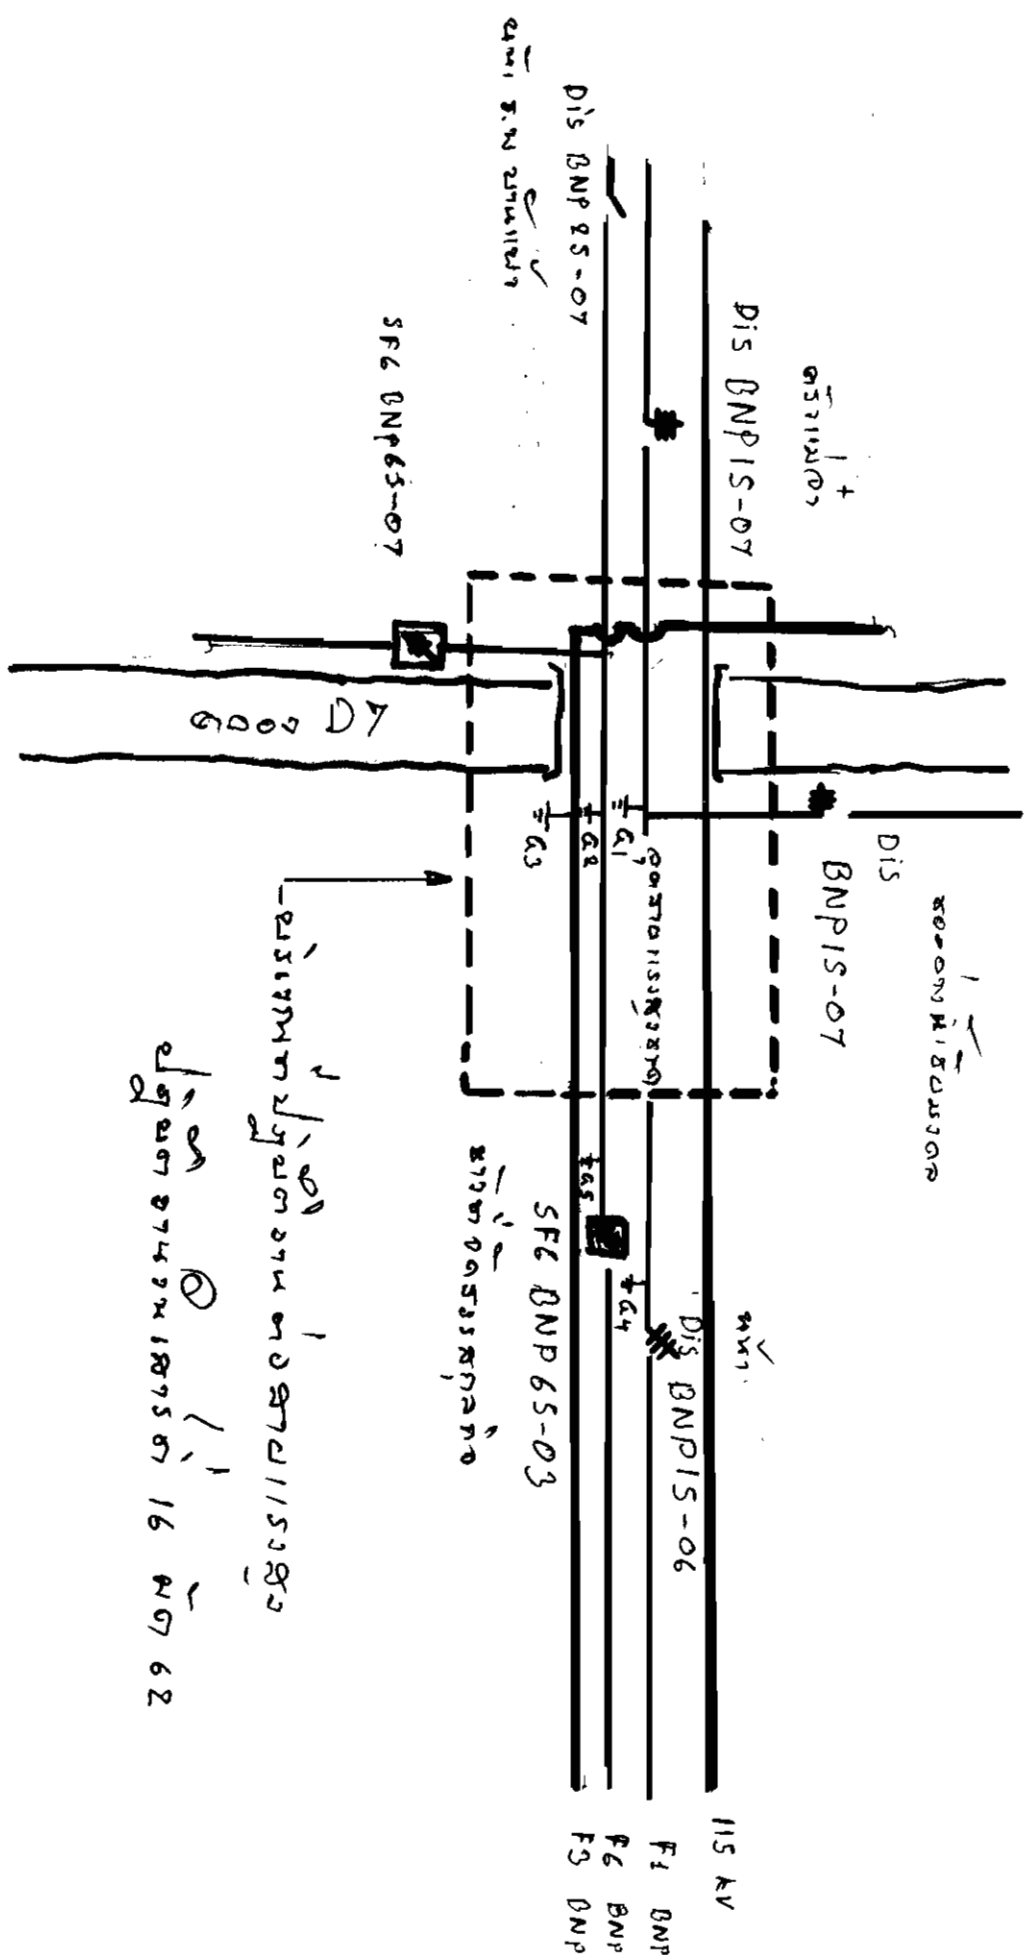

Handwritten notes in Cyrillic:

1. Система питания от трансформатора D7
2. Расчет короткого замыкания на 16 км от 62