



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สก.๒(ปน.) ๑๒๕๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายวรชัย แก้ววิจิตร

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขสายแรงสูงขาด บริเวณหน้าร้านอาหารดวงพร หมู่ ๙ ต.บ้านแพ้ว (ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
	9 บพว.	วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562	10.00 น.	16.30 น.	ต่อสายแรงสูงที่ขาด หน้าร้านอาหารดวงพร	DIS.BNP 09S-11 (ร้านดวงพร)	จุดตัดเคห์ชั่วคราว หน้าโรงน้ำแข็ง ตั้ง น. (ย้ายโหลสด้านหลังรับไฟ จาก นธ.)	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วคก.5 ผบป. 086 - 3633100

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๙ ต.บ้านแพ้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร. ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรชัย แก้ววิจิตร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.สก.2(บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น


แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับ หรือระเบิดจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

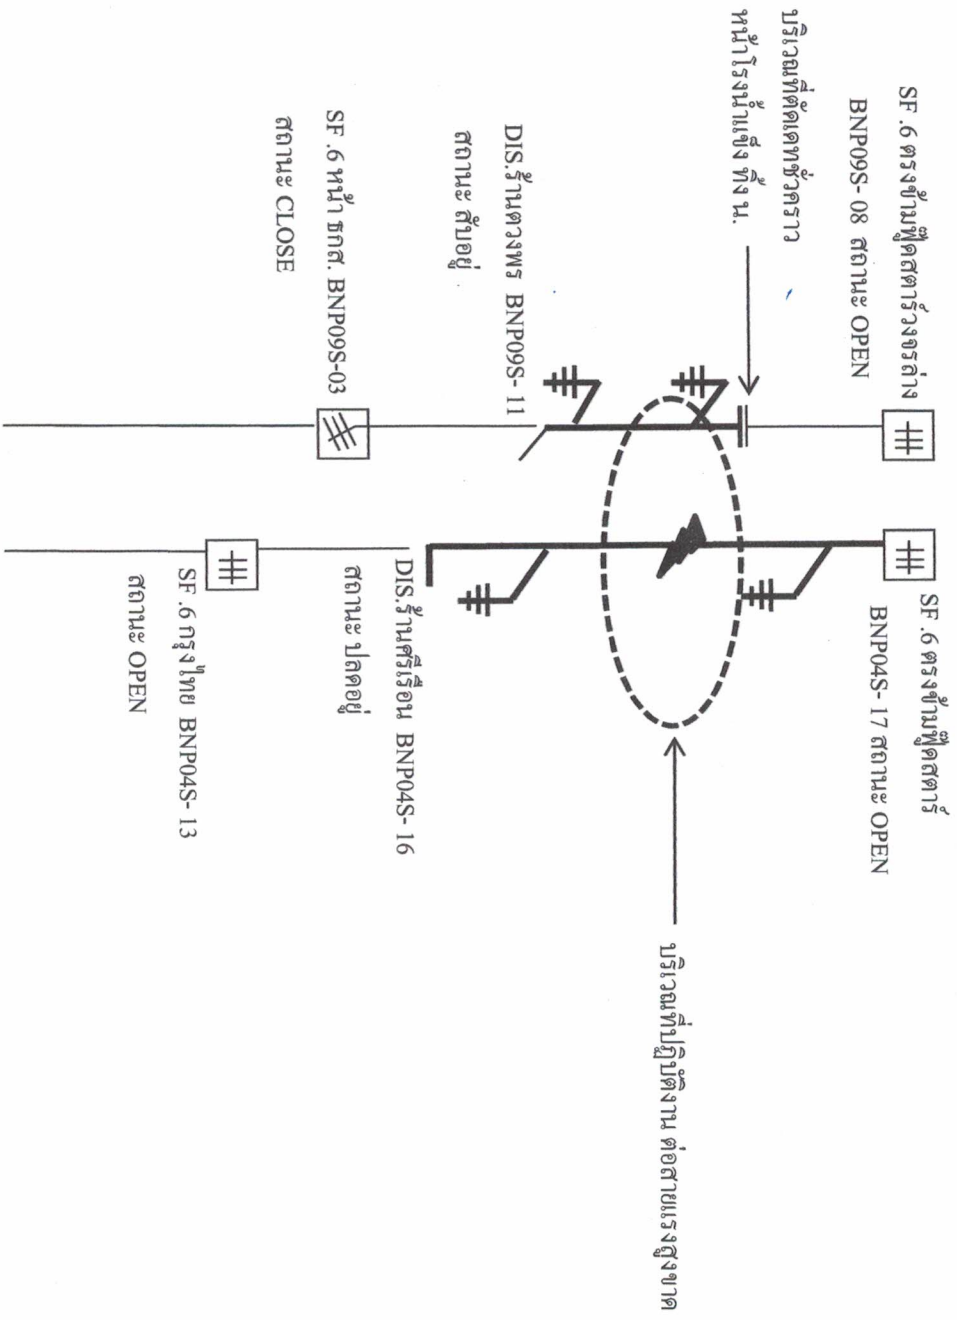

เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๖๒
ผู้ควบคุมงาน นายอรรถนันต์ บัวสงค์ วศก.๕ ผกส.โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐
ผู้ประสานงานดับไฟ นายศักดิ์ชัย จันทนภักวิบูลย์ ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑