การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก.๓ /๒๕๖๒	วันที่	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ	นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา	ตำแหน่ง	อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง	นายวิทยา สนทิศปัญญา	ตำแหน่ง	ผจก.กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปลดจุดจั๊มไลน์ชั่วคราวดึงข้ามถนน และแก้ไขCTPT การไฟฟ้าสุพรรณบุรีเพื่อรับไฟวงจรใหม่ สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี ...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2 สพ.	16/03/62	09.00	12.00		เดด จุดA หน้าไฟฟ้า	-	โทร.๐๘๐-๐๒๕๒๕๒๐ นายประสาน รื่นโพธิ์วงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) กฟจ.สพ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (ปฟ.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☑ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.................................)

ตำแหน่ง.................................

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.......... ฟีดเดอร์.......... จาก.................... ถึง....................
ในวันที่.................... ตั้งแต่เวลา.......... น. ถึง.......... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่....................

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.......... ฟีดเดอร์.......... จาก.................... ถึง....................
ในวันที่.................... ตั้งแต่เวลา.......... น. ถึง.......... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย.................................ประสานงานการขอดับไฟกับ.................................

....

(.................................)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.................................

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..........แผ่น

แผนผังแนบ..........แผ่น

ผจฟ.......... (สถานีฯ.................................)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..........น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.ปบ.กฟจ.สพ. ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)- วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ..หน้า สนง.กฟจ.สพ...เพื่อ..ปรับปรุงระบบจำหน่ายหน้า สนง.กฟจ.สพ....โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๒.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..หน้า สนง.กฟจ.สพ.

ทั้งนี้ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายประสาน รื่นโพธิ์วงษ์...ตำแหน่ง พชง๖. ผปบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๐-๐๒๕๒๕๒๐..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายธนัช มาลัยวงศ์..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.สพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

ซิงเกิ้ลไลน์

ตามเอกสารแนบ

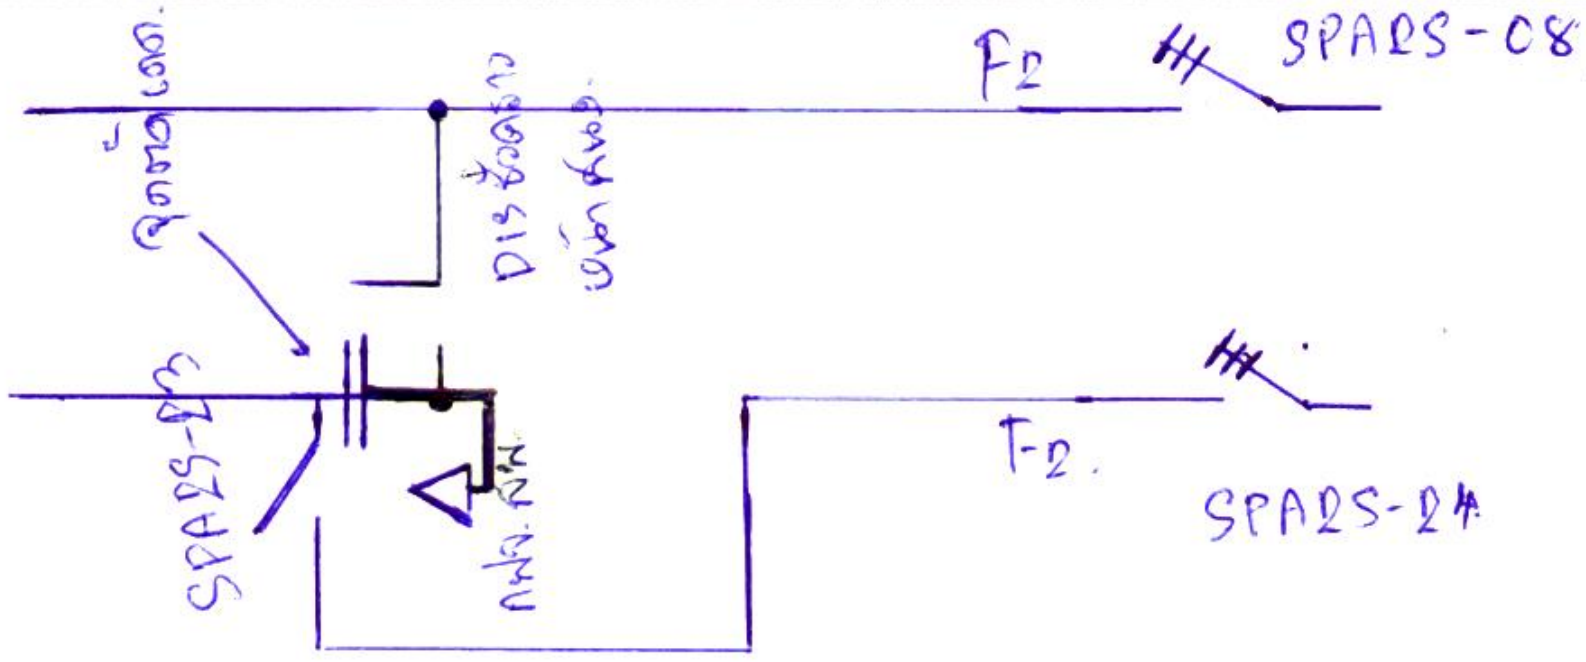

ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกหัวเกาะ (เชื่อมไลน์วงจรบนและวงจรล่าง)

๑. ย้ายโหลดด้านหลังจุดปฏิบัติงาน

๒. Hot line สุพรรณฯ ตัดเดด หน้า สนง.กฟจ.สพ. ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

๓. แจ้งชุดปฏิบัติงานดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗ ผปบ.กฟจ.สพ.

อนุมัติ

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ ,๑๔๘๕๕ ,๑๔๘๖๐

ขอดับไฟฟ้าในวันที่ 16 มีนาคม ๖๒ เวลา 09.00น-12.00น
ผู้แทน สนจ ไฟฟ้าสุพรรณ. (ห.ไพบูลย์)

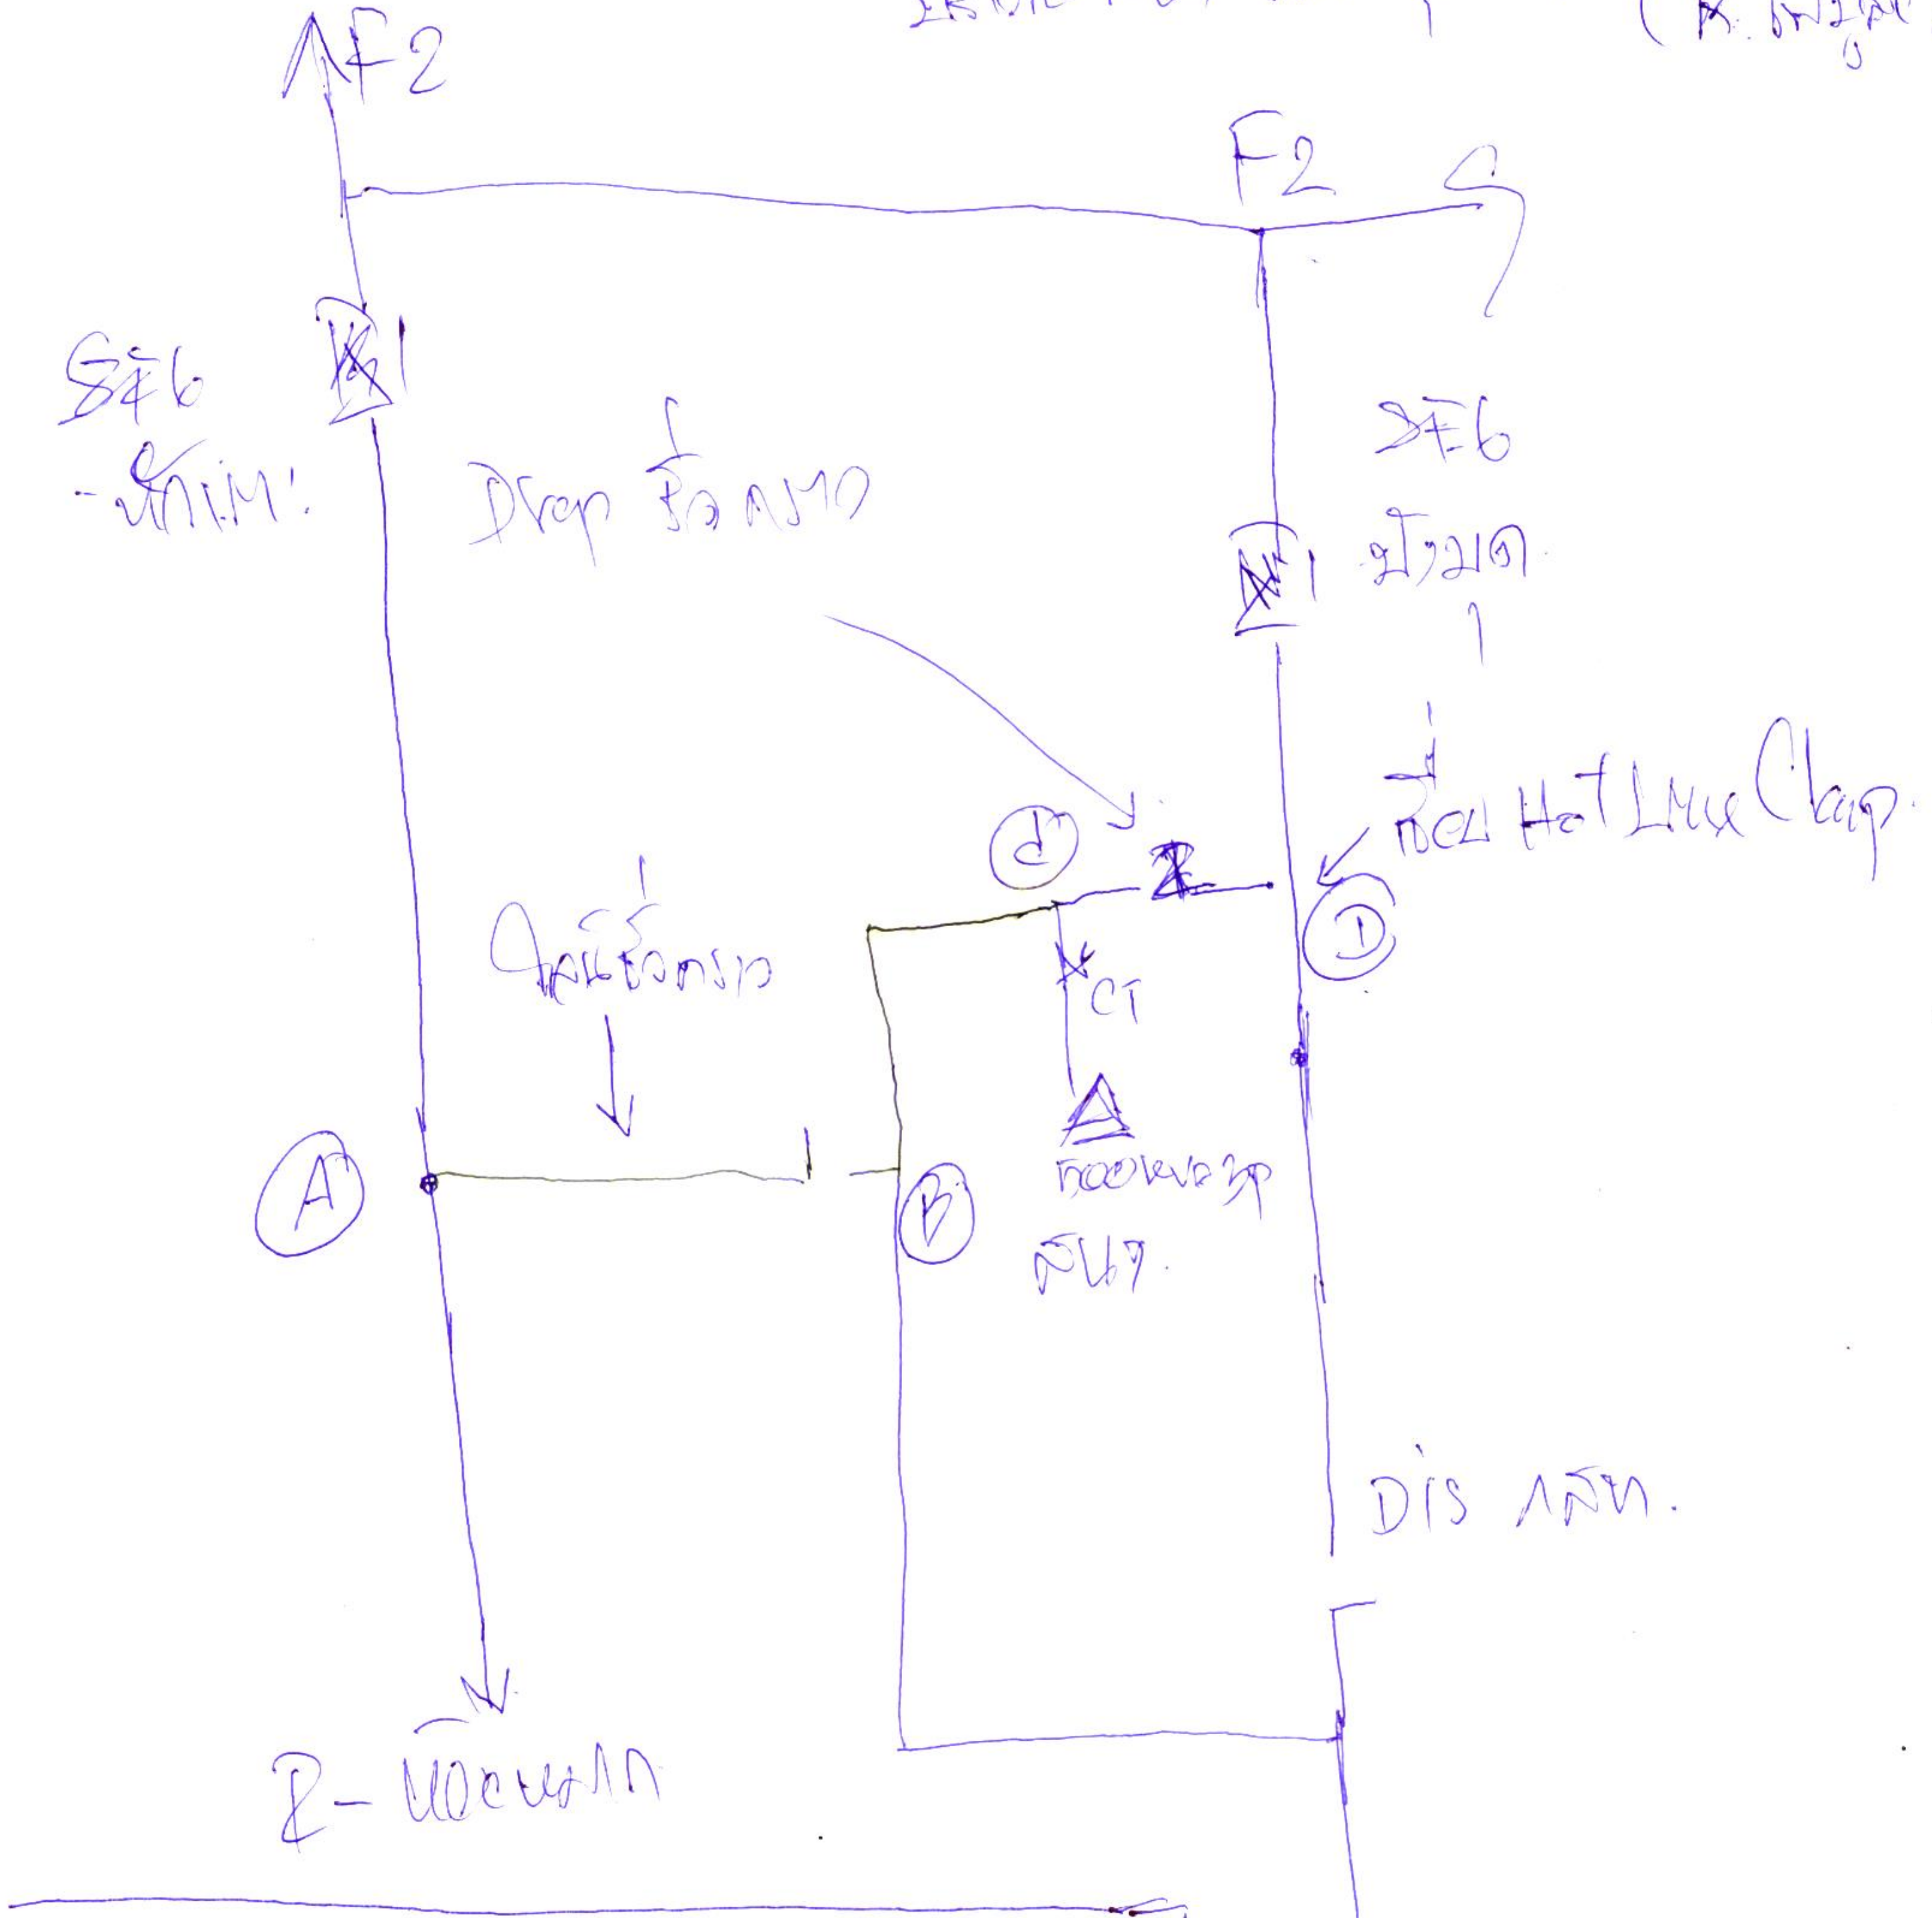
F2
F2
SF6
- ทักษิณ
SF6
ปรางค์
Drop ชั่วคราว
ถอด Hot Line Clamp.
Ⓒ
Ⓓ
ต่อเชื่อมชั่วคราว
CT
Δ หม้อแปลง สนจ.
Ⓐ
Ⓑ
Dis ลสท.
R- หนองหลวง
แยกโพธิ์พระยา

Ⓐ Hot Line ถาวร } ปลดสาย.
Ⓑ Hot Line ชั่วคราว

Ⓐ,Ⓑ,Ⓒ = ชุดต่อชั่วคราวเชื่อมต่ออุปกรณ์หัวสาย.

Ⓓ - ตัดเชื่อมจุด - ถอด Hot Line Clamp
พร้อมดับไฟเข้า Δ สนจ.