



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๙๗๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๑,๖,๑๑๕KV สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA01	11 ก.ย 62	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้งแอร์เบรก 115 KV	KSA01S-09 เส้นท้าวัด	KSA01S-11 ไร่ประเสริฐ	นายศุภชัย คอนมั่งไพร พง.๖ ผจก.กฟอ.กพส. โทร.081-0088713
๒.	KSA06	11 ก.ย 62	08.00 น.	17.00น.		KSA06S-08 ร้านอ้อกซิเจน	KSA06S-09 ป้อมตำรวจการบิน	
๓	115 KV	11 ก.ย 62	08.00 น.	17.00น.		โหลคเบรก 115 แยกพระแท่น	สฟฟ.สองพี่น้อง 2	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ.เวสตีฟเพาเวอร์.....ม.๑๘๓.สระสี่มุม.....ม.๙.๑๒.....ต.สระพัฒนา.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๘๑-๙๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.ก.ร.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th




ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

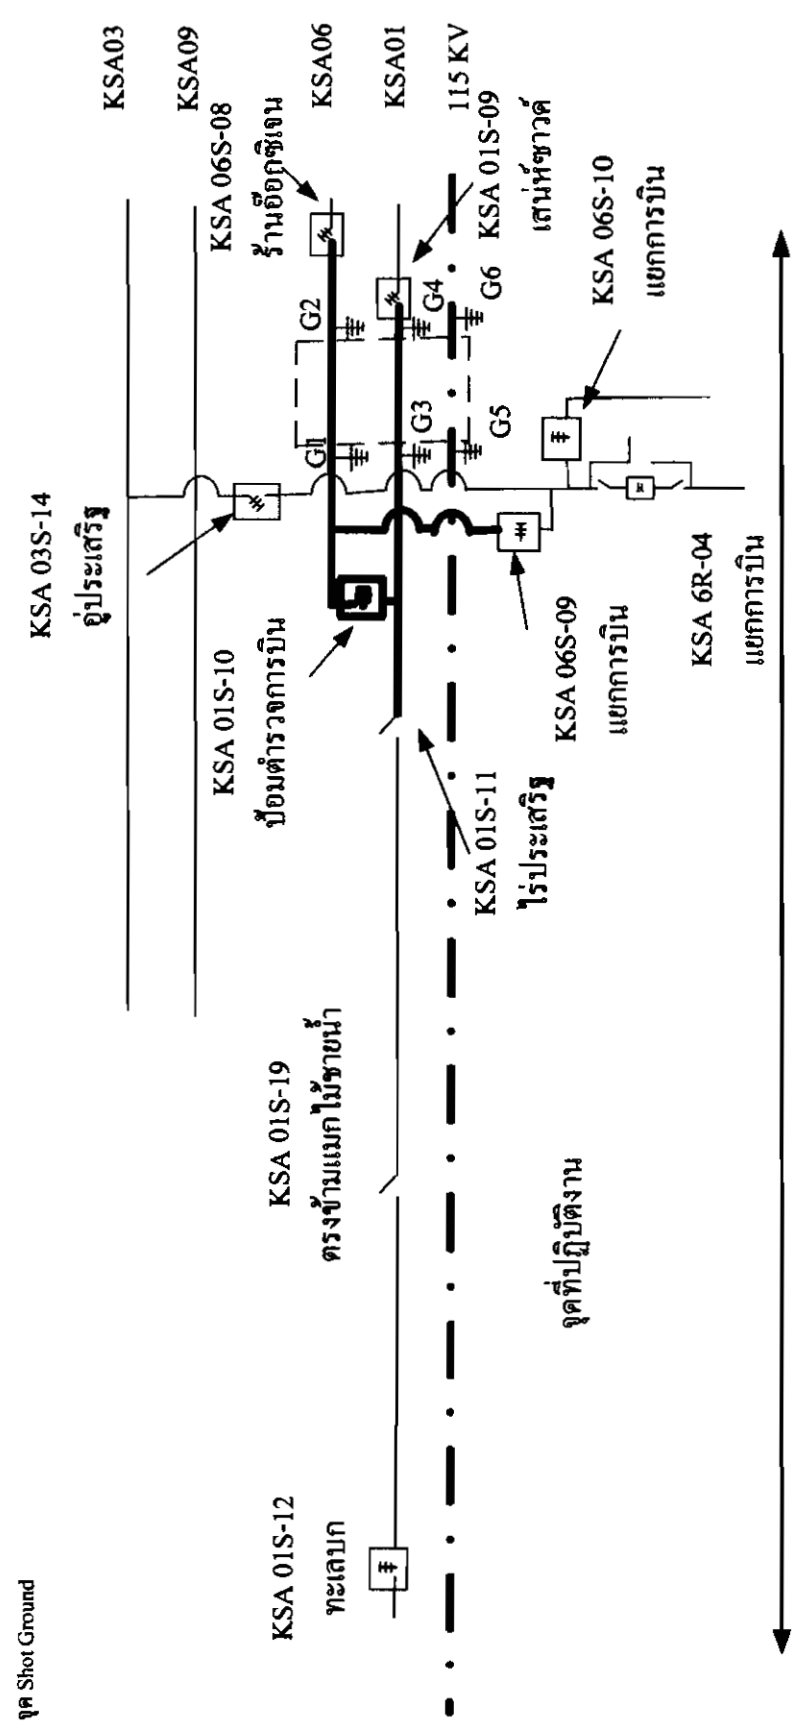
ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

11 กันยายน 2562

-  จุดปฏิบัติงาน
-  พื้นที่ค้ำไฟ
-  จุด Shot Ground



ไปสุพรรณ

ไปนครปฐม