



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.(ปบ) ๕๐๘ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.ต)  
ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.ก้าแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก้าแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า ก้าแพงแสน  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก                      | ถึง                                       | ผู้ควบคุมงาน   |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|--------------------------|---|--|
| ๑.  | KSA01    | 23 ก.พ. 62   | 08.00 น.    | 17.00 น. | พาดสาย 185 SAC<br>2.7 กม.  | Dis ชั่วคราว<br>ร้านเบต  | Dis ชั่วคราว<br>หน้า<br>บ.ลาวัลย์วิสุทธิ์ | นายศุภวิชญ์ เกษลอย<br>พงษ.๕ ผกร.ภค.<br>โทร.085-2976766 |
| ๒.  | KSA03    | 23 ก.พ. 62   | 08.00 น.    | 17.00 น. |                            | KSA3S-14<br>อุปเสรัฐ     | KSA6R-04<br>แยกการบิน                     |  |
| ๓.  | KSA06    | 23 ก.พ. 62   | 08.00 น.    | 17.00 น. |                            | KSA6S-08<br>ร้านออกซิเจน | KSA6S-09<br>แยกการบิน                     |  |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๕ ต.กระตี่น ม.๙ สระพัฒนา บ.บุลโหล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๑-๙๘๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

**นายบวร ลากเจริญวงศ์)**  
ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.ก้าแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....  
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....  
.....  
.....  
..... (สถานี.....)  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน


23 กุมภาพันธ์ 2562



พื้นที่ดับไฟ



จุด Shot Ground

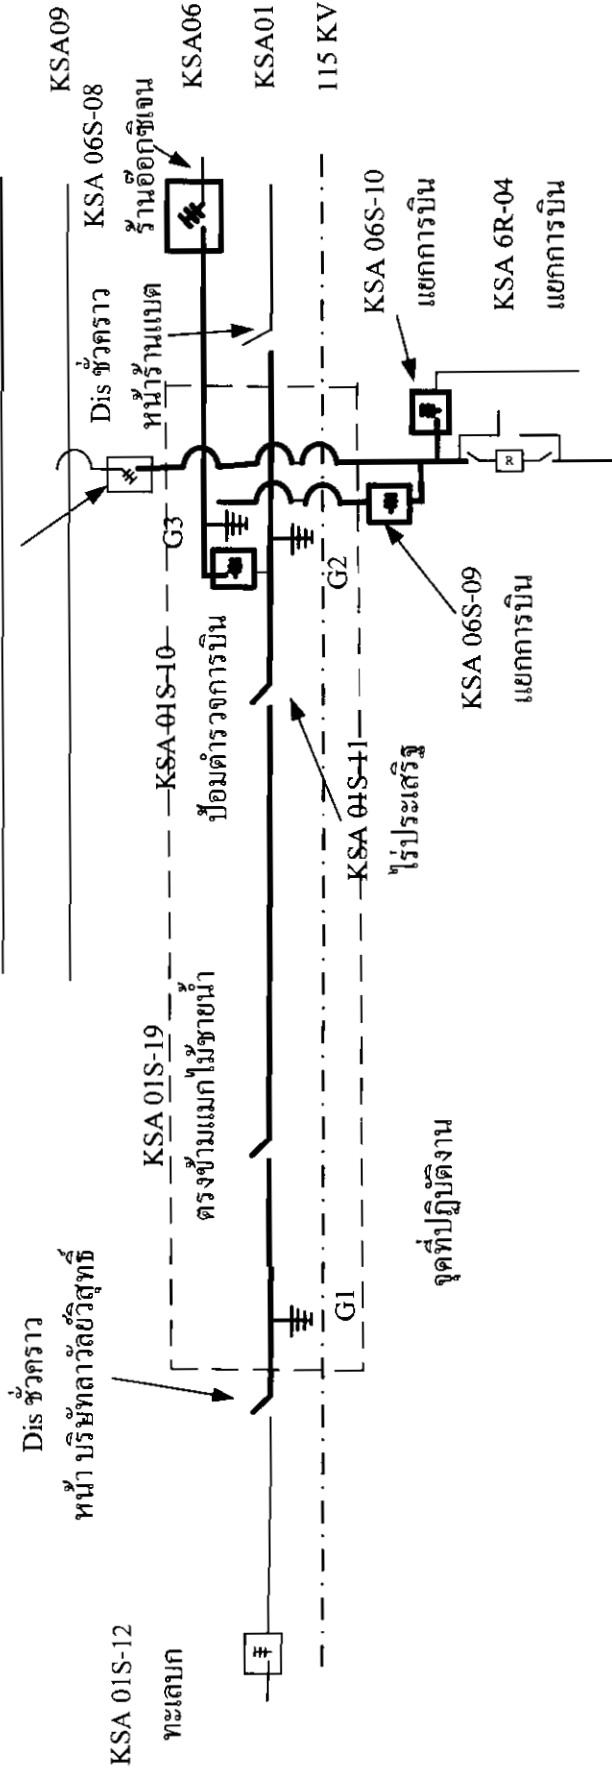

ไปสุพรรณ

ไปนครปฐม