



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ กต.คกข.(ปน.) ๙๙๙ / ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจุ

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า สาขาตำบลโคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ๑๑๕ kv สมุทรสาคร ๖
เอกชัย๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 kv	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ KV และพาดสาย OPGW	จุดจุ่มหน้า สำนักงาน กฟส.ต.โคกขาม	สถานีเอกชัย2	นายอนุยุทธ ชูโชติ โทร ๐๙๒-๘๑๐๘๖๓๒
๒	SMF6	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานี สมุทรสาคร6	EKU2S-04 SMF6S-03	
๓	SMF7	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานี สมุทรสาคร6	EKU1S-08 SMF7S-03	
๔	EKU1	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKU1S-09	EKU1S-08	
๕	EKU2	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKU2S-05	EKU2S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แลวงถนนสารินฝั่งริมคลองบางสวน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายมนตรี ชินข่งจุ)

ตำแหน่ง ผจก. กฟผ.โคกขาม

๒๒ มค ๖๒.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานีฯเอกชัย2

สถานีฯสมุทรสาคร6

สถานีฯสินสาคร

ชุดhot line 115 kv ปลดจุดจัมสายส่ง 115 kv
หน้าสำนักงานโลกขาม ที่จ่ายให้สถานีฯเอกชัย2

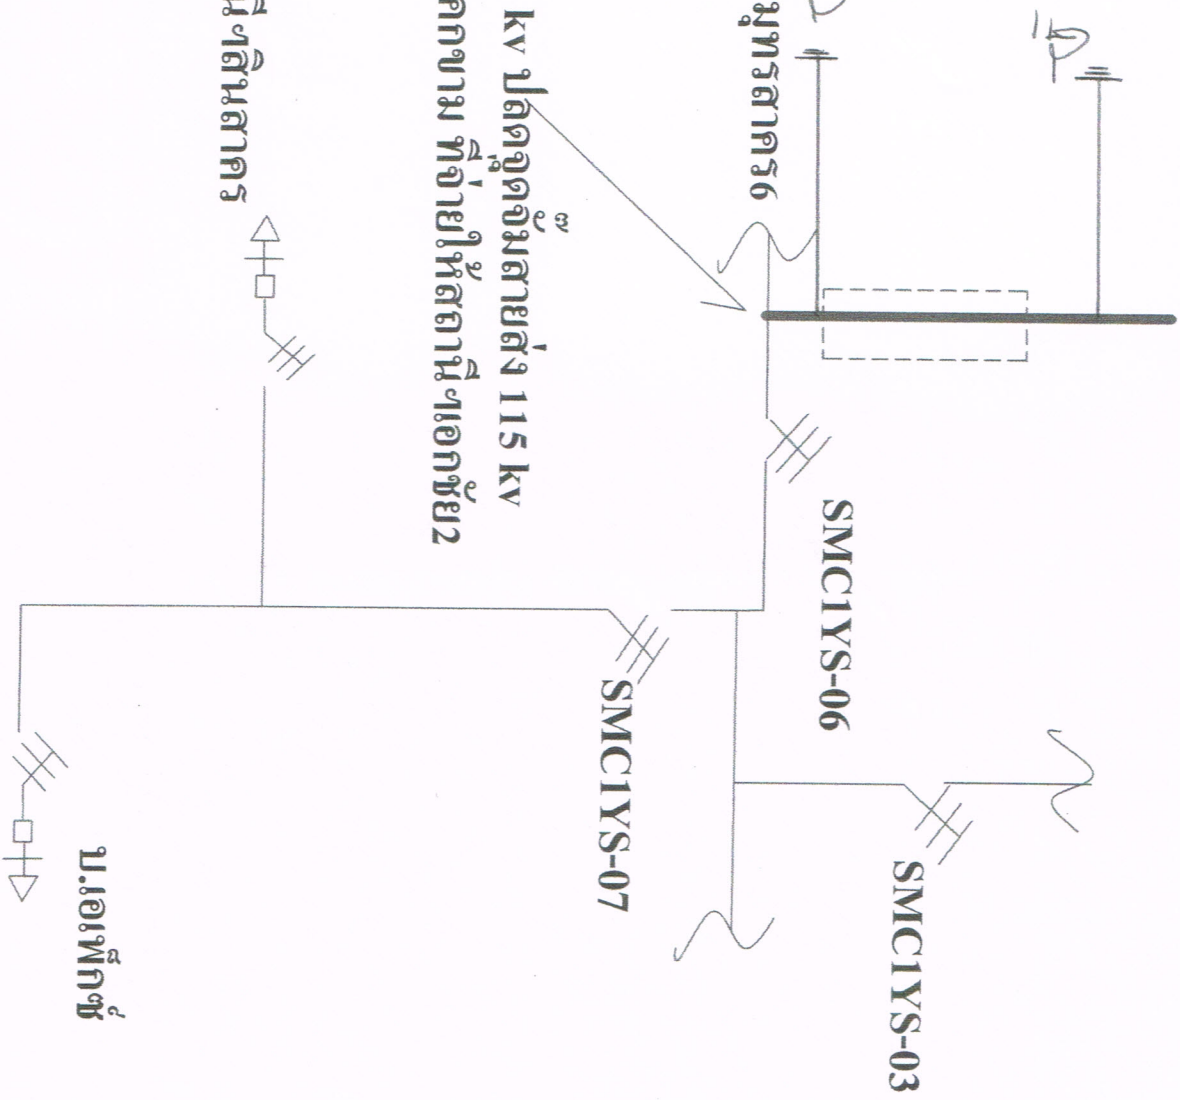

บ.จอเพ็ทซ์

