



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ (๑๒) 136 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

ชื่อผู้ส่ง นายวิพุทธ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท)รักษาการแทน ผ.จ.ก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริณริมถนน
พุทธมณฑลสาย ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ KV	๒๗ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสายไฟและ ปรับปรุงอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่	PMB	OYK	นายแสวง มนต์แคล้ว พช.๖ ผกส. ๐๘ ๙๖๙๓ ๖๕๑๒
๒.	PMB06	๒๗ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บริเวณปากซอยดอน หวาย จนถึง แยกพุทธ มณฑลสาย ๕ ขาเข้า นฐ.) ฝั่งถนนบรมฯ	-PMB06S-06	-PMB01S-09 -PMB06S-18 -PMB06S-15 -PMB06S-17 -PMB06S-20 - HL ตัด DDE ก่อนถึงปากซอย ดอนหวาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ซอยดอนหวาย(ฝั่งซอยลูกกอล์ฟ)...ซอยคลองวัฒนา อิมปลาแห

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐา รมโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง ว.ศ.ก.๔.ผ.บ.โทร. ๐๙ ๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิพุทธ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท)รักษาการแทน ผ.จ.ก.กฟภ.อมน.

เลขที่ส่งระบบสารบรรณ..... 136

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

PMBIS-02

ศึกษาโครงข่ายหม้อแปลงสถาน 5

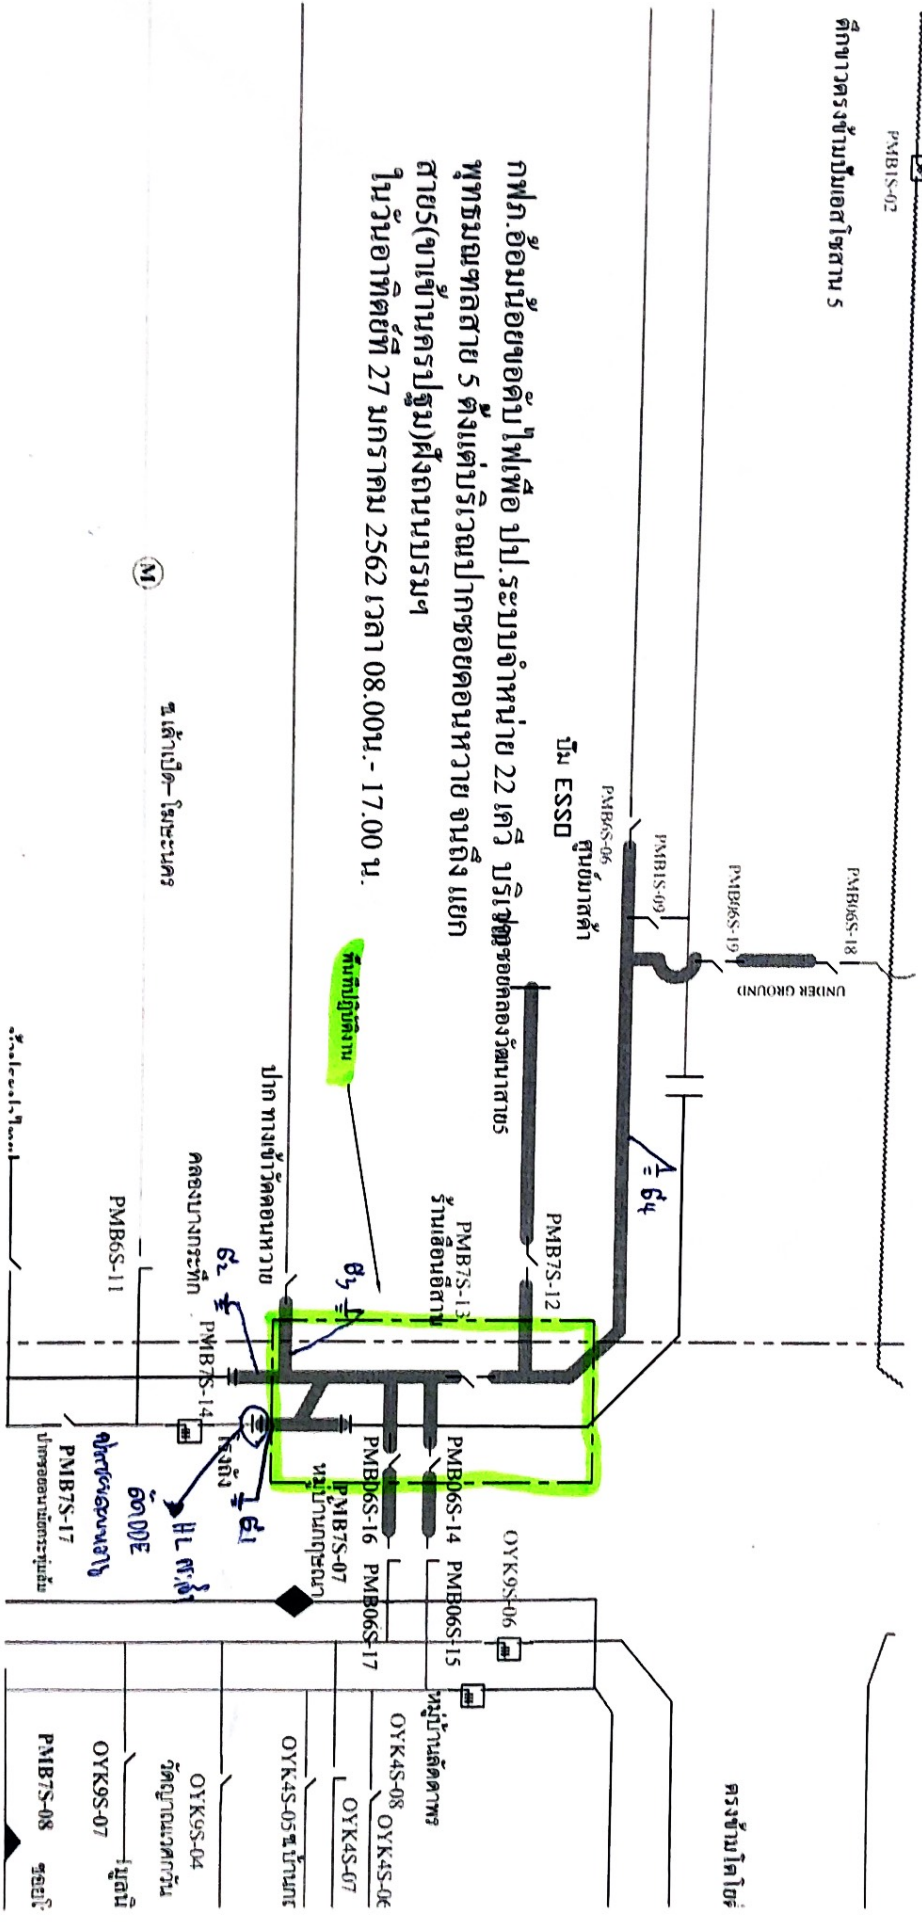


กฟภ. อ้อมน้อยขอตีบไปเพื่อ ปรป. ระบบจำหน่าย 22 เควี บริษัทขอคลองวัฒนาสาย 5
 พุทธมณฑลสาย 5 ตั้งแต่บริเวณปากซอยคอนหวาย จนถึงแยก
 สาย 5 (จากข้ามครปฐม) ถึงถนนบรมฯ
 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

(M)

ขอตัดเป็น ๓- โยธาธร

ขอตัดเป็น ๓- โยธาธร

ตรงข้ามโตโยต้า

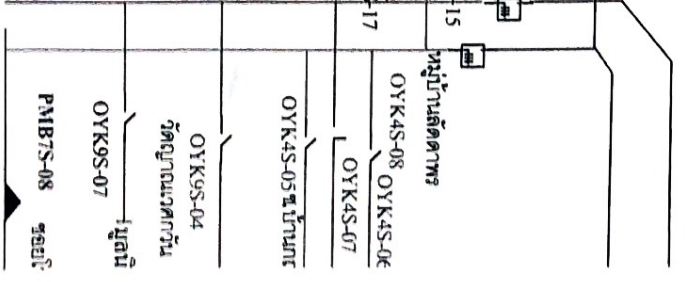

ขอตัดเป็น ๓- โยธาธร