



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพส.(ปป) ๕๑๑ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดรื้อระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๑,๓,๖ สถานีไฟฟ้า  
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA09	28 มี.ค.62	06.30 น.	09.00 น.	ย้ายจุดจัม บ.เครณ จาก F9 มา F3	KSA09S-14 หมวกทช.แนวฟ้า	KSA09S-15 บ.ค.ท.ว.๒๖	นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ พชง.๖
๒	KSA03	28 มี.ค.62	06.30 น.	09.00 น.	ย้ายจุดจัม ซีนิคกรีน จาก F3 มา F9	KSA03S-10 หมวก ก.๒.๒9	บ.ค. อธิษณ.ก.๒๖ หมวก ก.๒.๒9	
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๔-๙๘๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ผัง


แผนผังแนบ

ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# สถานการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

28 มีนาคม 2562

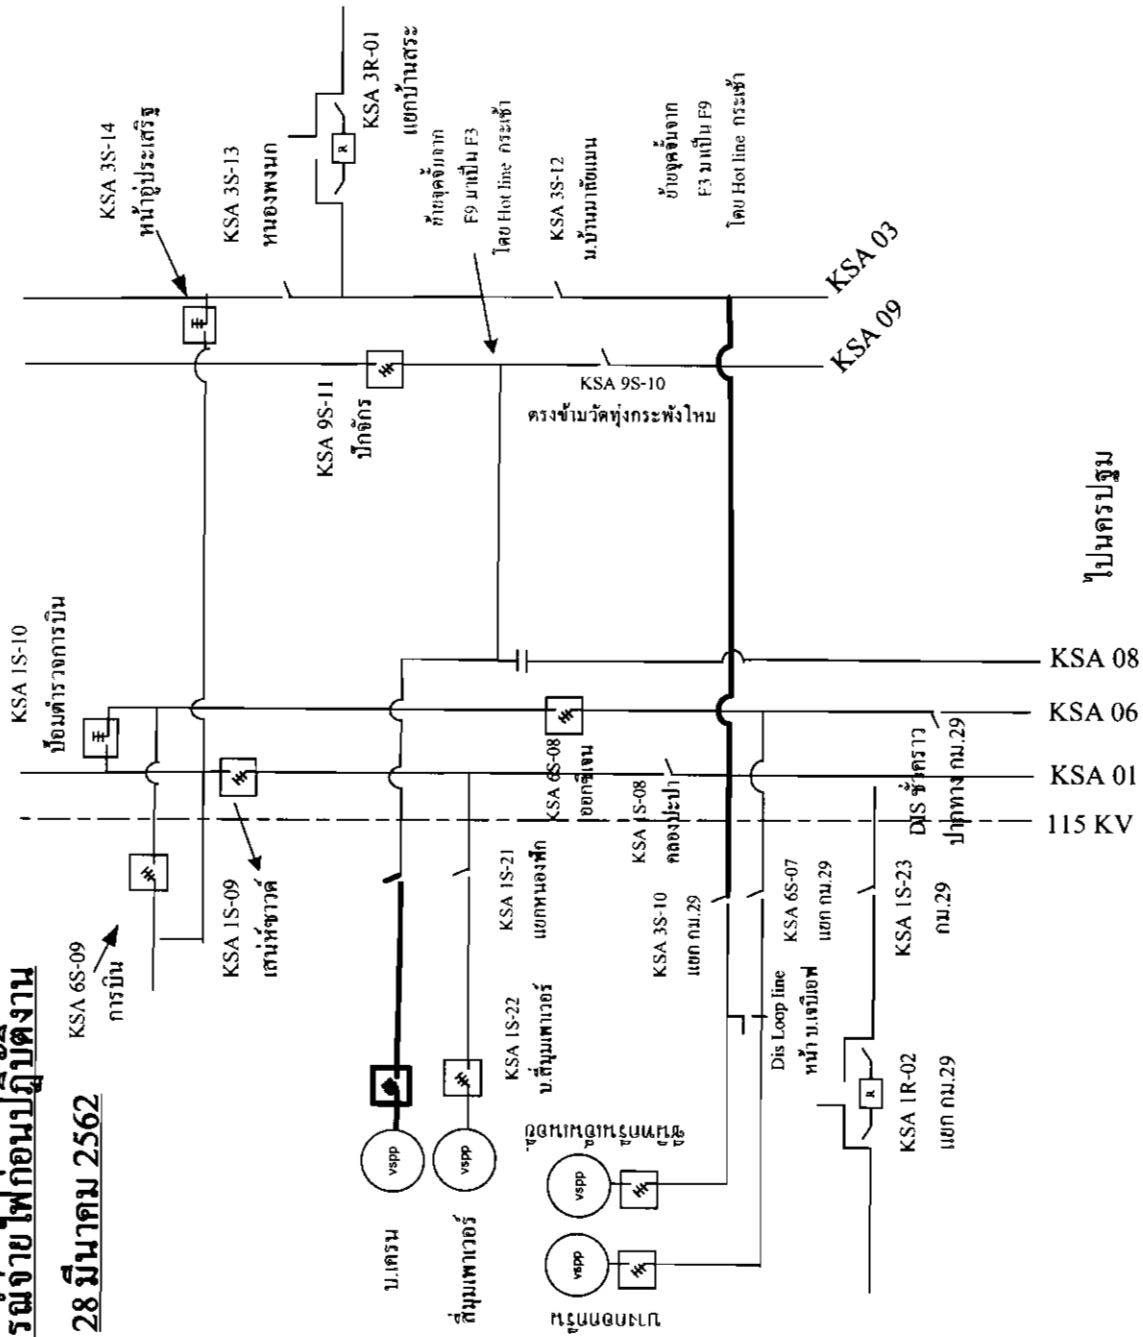

ไปนครปฐม