



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ กค.คกข.(ปบ.) ๔๖๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ๑๑๕ kv สมุทรสาคร ๖
สิบลำคร ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๗ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 kv	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ KV ตัดจ่ายเพิ่มวงจร ตัดจ่ายสถานีสิบลำคร ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน	SMC06YS-08	สถานีฯ สมุทรสาคร ๖	นายอนุยุทธ ชูโชติ โทร ๐๙๒-๘๑๐๘๖๓๒ นายนิติพงศ์ กลั่นยิ่ง โทร ๐๙๗-๑๗๔๕๕๓๒
๒	SMF5	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF5S-10	SIK2S-07 SMF7S-04 SIK2S-12 ถึงปลายสาย	
๓	SMF6	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF6S-03	SMF5S-04 SMF6S-04	
๔	SMF7	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF7S-03	SMF2S-05 SMF2S-11	
๕	SMF9	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF9S-03	SIK1S-07 SIK1S-08 SMF1S-18	
๖	SXA1	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๗	SXA2	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๘	SXA3	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	SIK2S-06 SMF7S-04	
๙	SXA4	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๑๐	SXA5	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๑๑	SXA6	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๑๒	SXA7	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๑๓	SXA8	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๑๔	SXA9	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	
๑๕	SXA10	๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯสิบลำคร	ถึงปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แวดถนนสารินฝั่งริมคลอง หมู่บ้านแสนสุข หมู่บ้านโมเดิร์นวิลด์ หมู่บ้านอเนกนิเวศ บริเวณโครงการเจริญสิน
ธานี โครงการเจริญสินธานี หน้าวัดโคกขาม ซอยวัดโคกขาม ศาลปากคลองโคกขาม แยกอัสสัมชัญ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำ

ลงชื่อ _____

(นายมนตรี ชินข่งจู)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....
.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

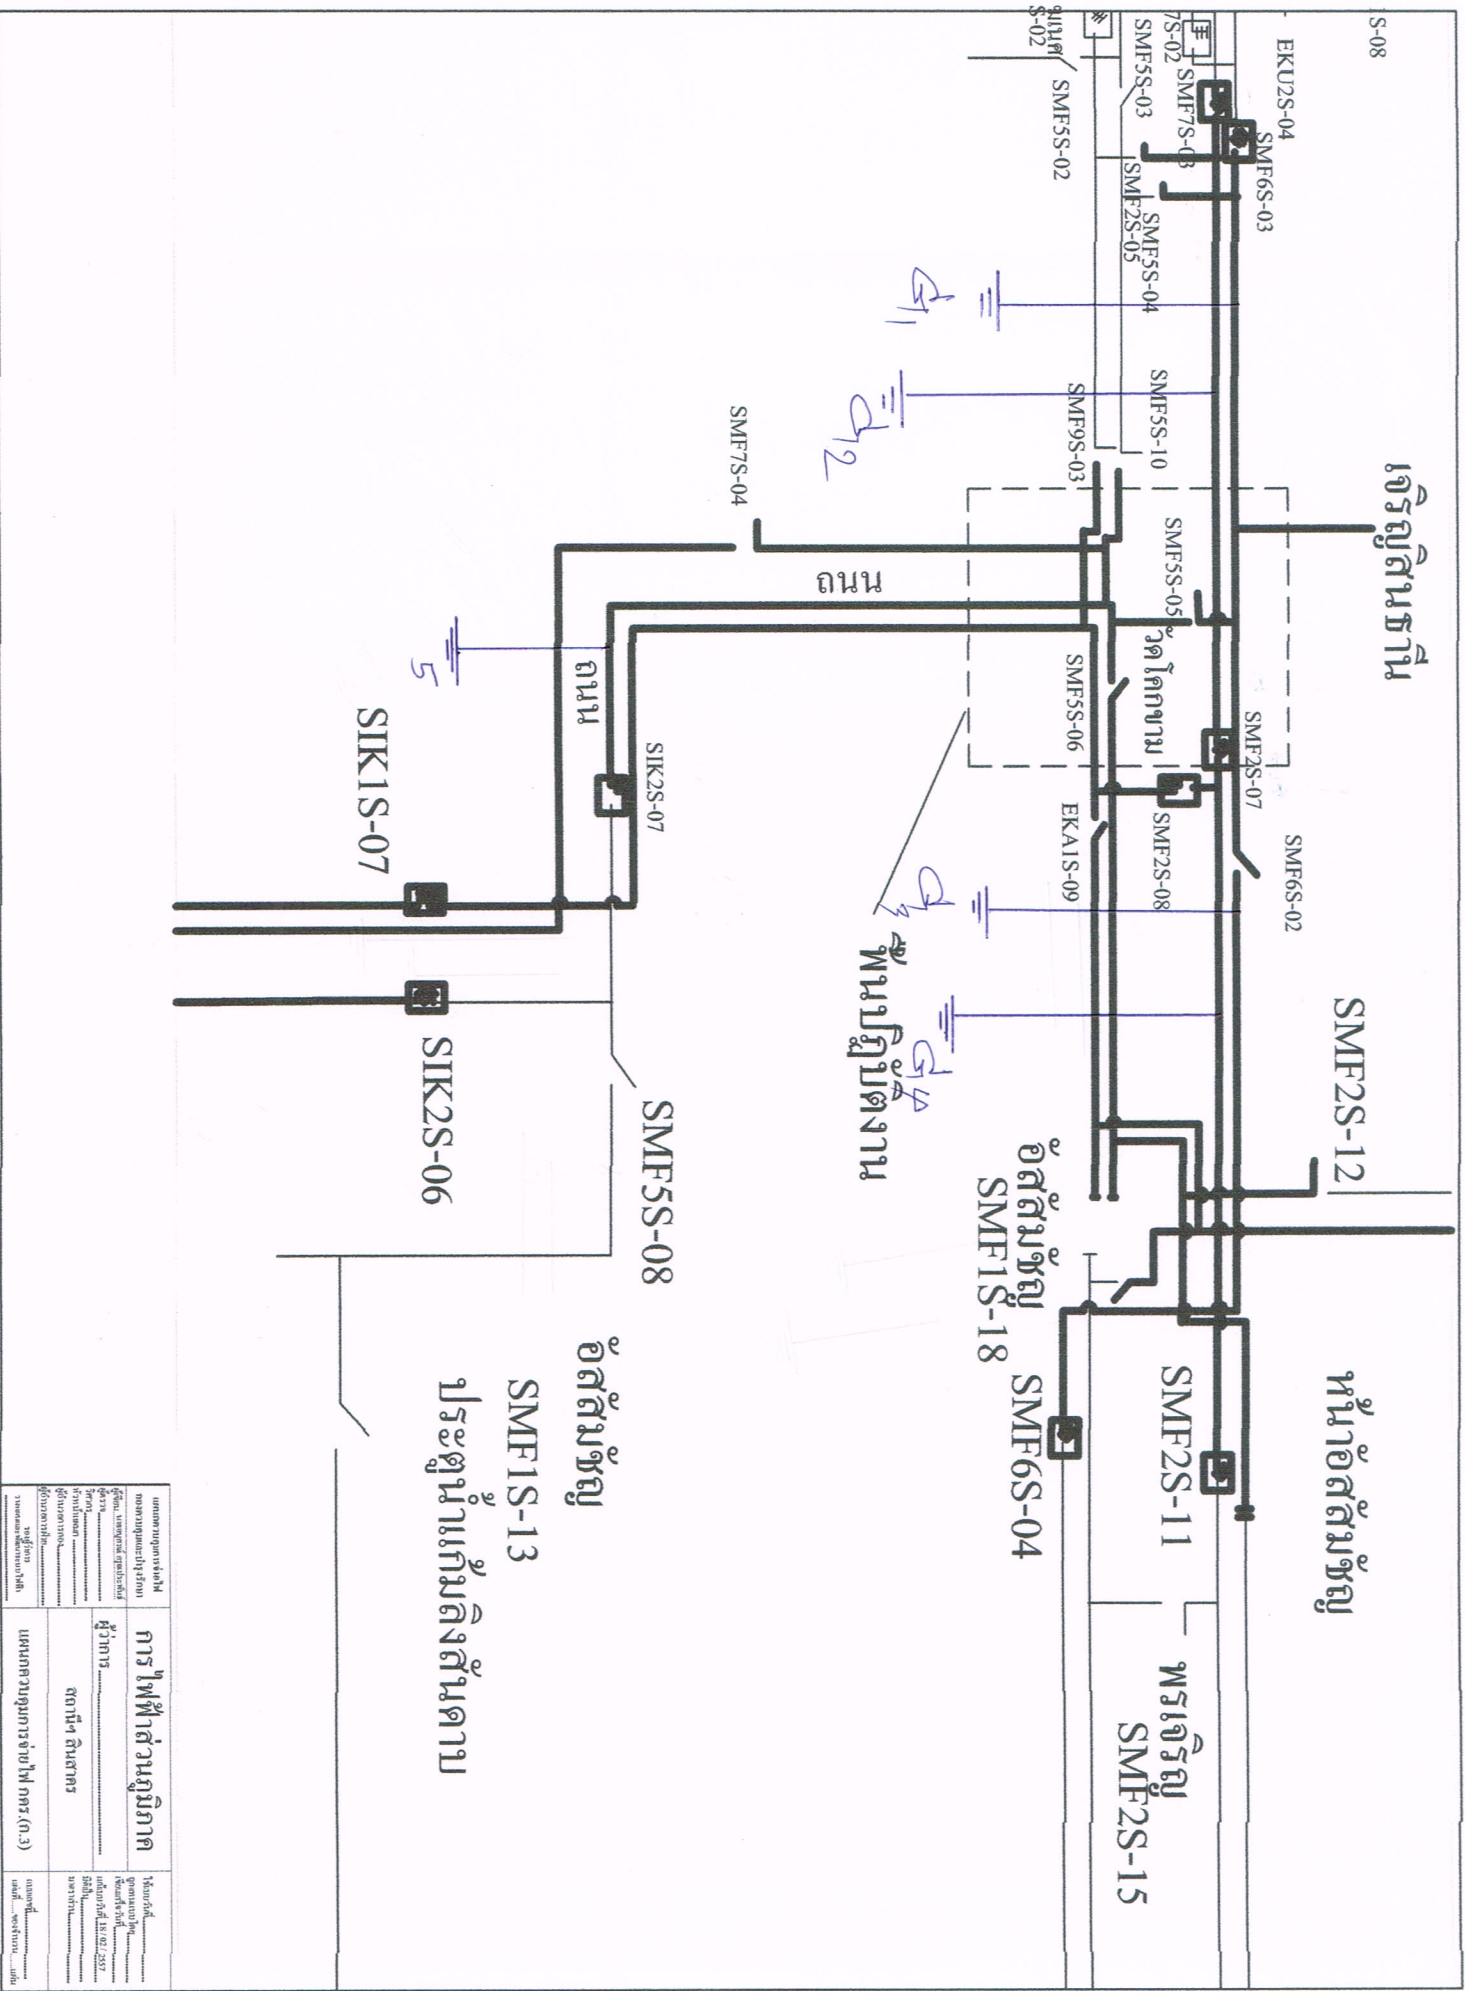

S-08

เจริญสหพันธ์

SMF2S-12

หน้าอัสสัมชัญ

พรเจริญ
SMF2S-15

อัสสัมชัญ
SMF6S-04

อัสสัมชัญ
SMF1S-13
ประตูหน้ากัมมิ่งลิ้งสนาม

SIK1S-07

SIK2S-06

SIK2S-07


SMF5S-08

SMF7S-04

หน้าอ

ถนน

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (0-3) ผู้ควบคุม วิศวกรควบคุม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ควบคุม วิศวกรควบคุม	วิศวกรควบคุม วิศวกรควบคุม วิศวกรควบคุม
--	--	--

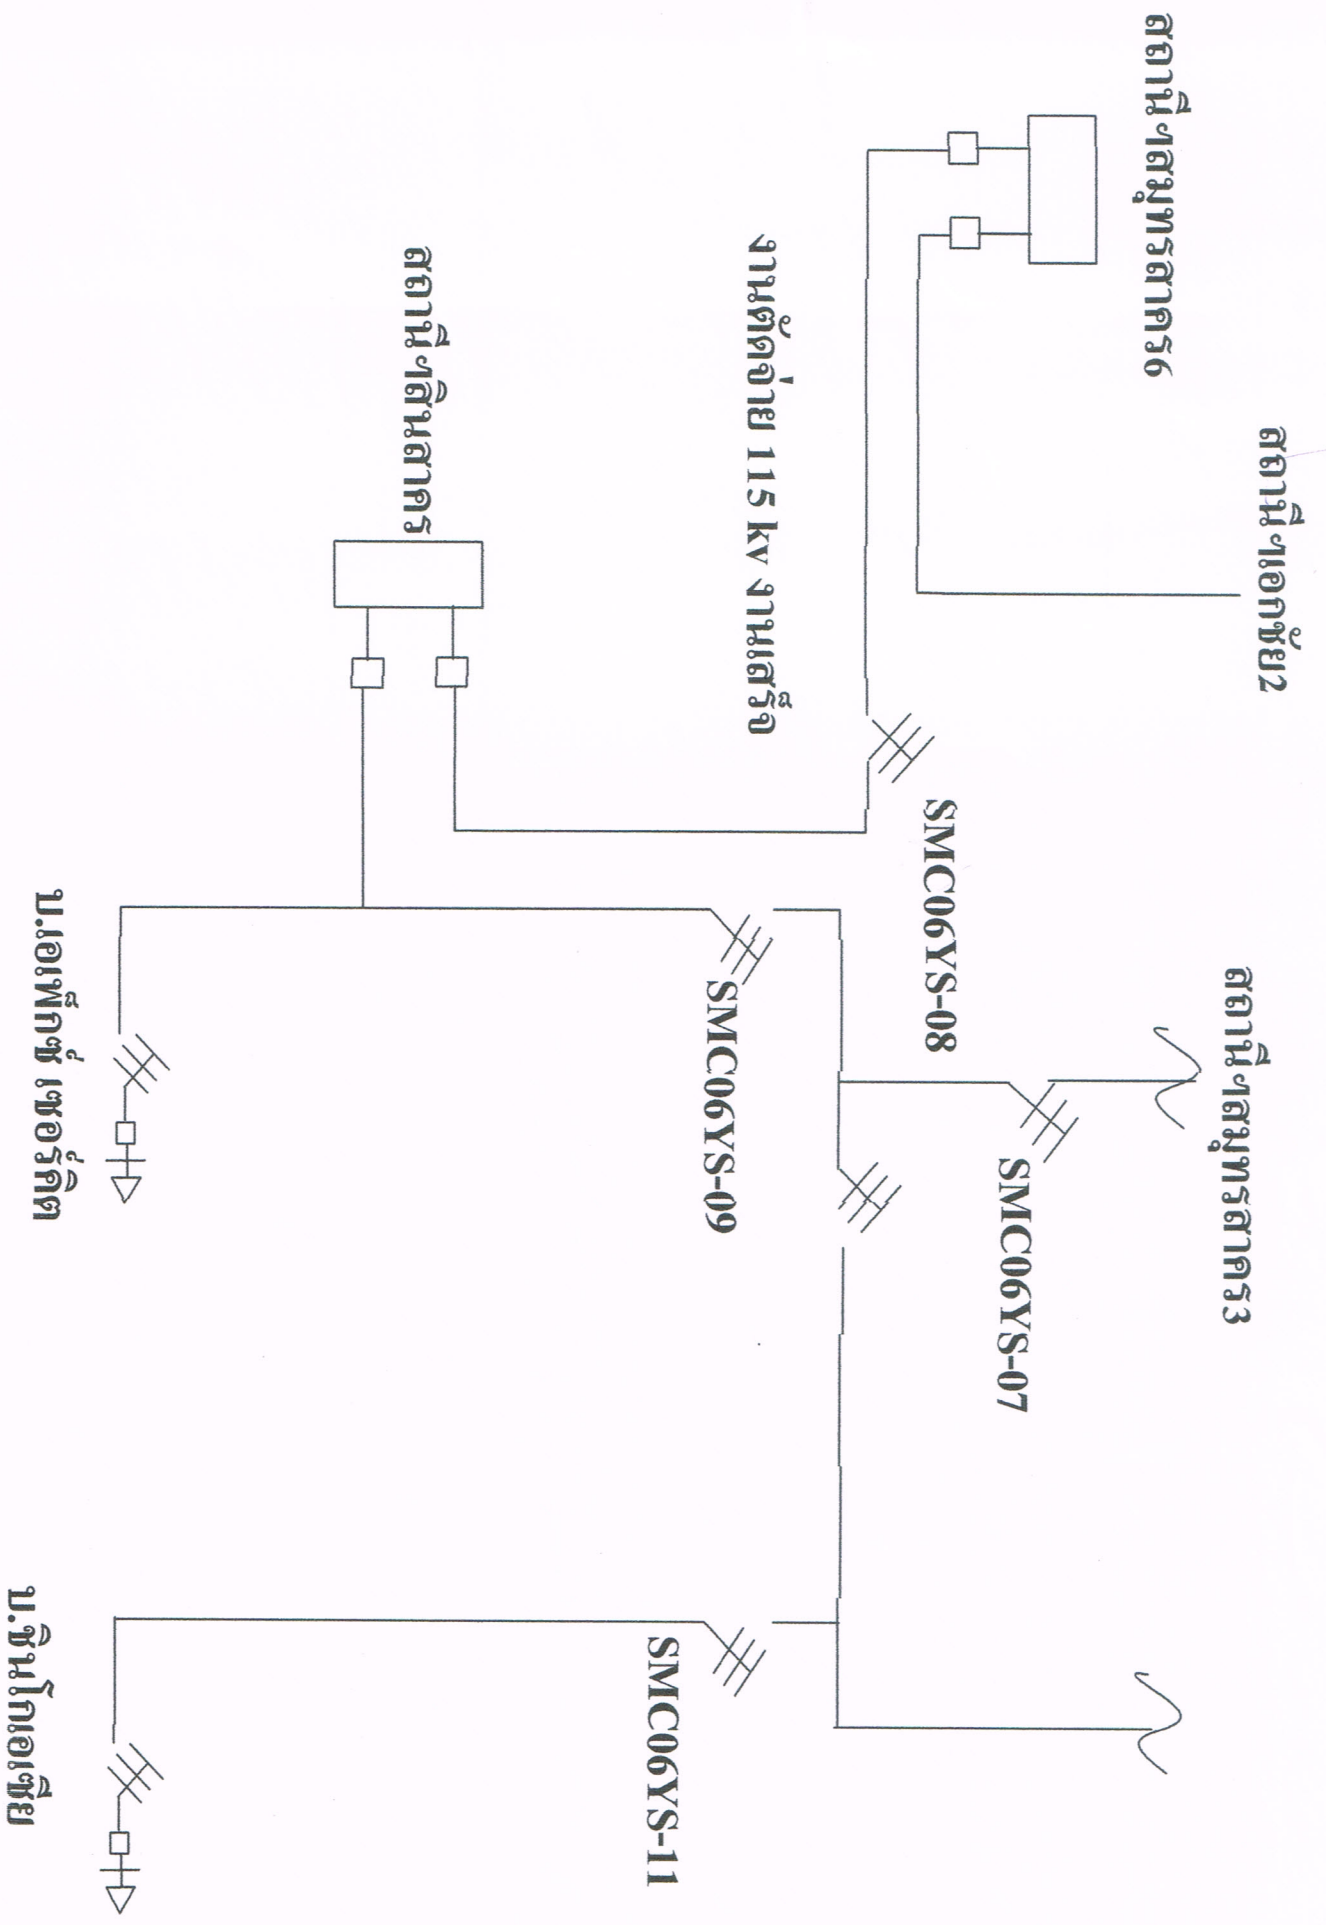

สถานีฯ ออกรหัส 2

สถานีฯ สมุทรสาคร 6

งานตัดจ่าย 115 kv งานเสร็จ

สถานีฯ สิ้นสาคร

สถานีฯ สมุทรสาคร 3

SMC06YS-07

SMC06YS-08

SMC06YS-09

SMC06YS-11

บ.เอพีทซ์ เซอร์คิต

บ.จินโกเอเชีย

Dis ติดตั้งใหม่ 4 ชุด

Dis ติดตั้งใหม่

Dis ติดตั้งใหม่

Dis ติดตั้งใหม่

Dis ติดตั้งใหม่

บ.PMC จำกัด

SIK4S-03
CPL.INTER PRINT
SIK5S-02
CPL.INTER PRINT

SIK4S-04

SIK5S-03

ปาก ช.2/2
SXA7S-03

SXA2S-04

บจก.อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด
0.99 MW

SXA2S-03

สถานีผลิตสาร
ถาวร

SXA2S-02

F7
F2
F4
F9
F8



เตาโล่ โพลาร์ จำกัด
0.99 MW



SIK2S-03

F7

F2

SXA2S-02 #1

F4

F9

F8

SXA1S-02 #2

SXA7S-02 #3

SIK1S-06

ต่อตรง DIS SIK2S-02 SIK1S-02

หมายเลข 1-4 ติดตั้ง SF6 แทน Dis
Show off และ รื้อสายข้ามถนนออก
SIK1S-04 SIK2S-04

F3

F6

F1

SXA6S-02 #4

F5

F10

Handwritten signature