



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สพ.	9/10/62	08.30	16.30	ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี	จุดจิมตั้งข้าม ถนน จุดA	Disชั่วคราว วัด โพธิ์นางเพรา	นายโอกาส บุตรบรรเทิง โทร.๐๘๖-๓๓๘๖๑๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

()

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.ปบ.กฟง.สพ.

ถึง ผจก.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๙...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟง.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...แยกวัดโพธิ์นางเทรา-ชายน้ำ...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเตอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกวัดโพธิ์นางเทรา

กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ผม.กส.กฟง.สพ..เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

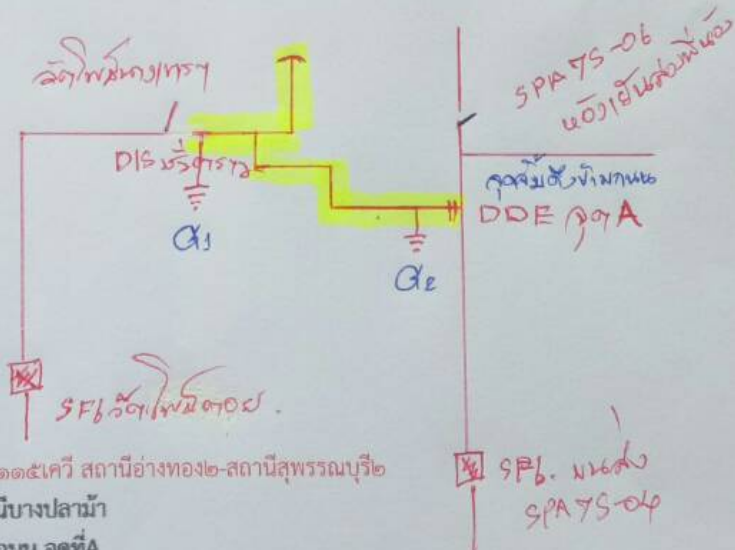

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดบางส่วนไปฝากสถานีบางปลาหมี่
๒. Hot Line สพ.ปลดจุดจัมข้ามถนน จุดที่A
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างช้อดกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไขช้อดกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)

พงษ.๗ ผบ.กฟง.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐