



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นป.๑.๐๒๓ ๐๕๓ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บ.บง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๙	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ย้ายจุดข้ามถนนไลน์ BPB ๙ รองรับการก่อสร้าง สะพานลอย	จุดตัดเดธา	BPB๙S-๐๓	นายจำรัส ศรีมงคล
๒.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง รง.โคเฮงหลี่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๙๔๓๗๓๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บ.บง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(.....)

สั่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าและจุดช็อตกราวนด์

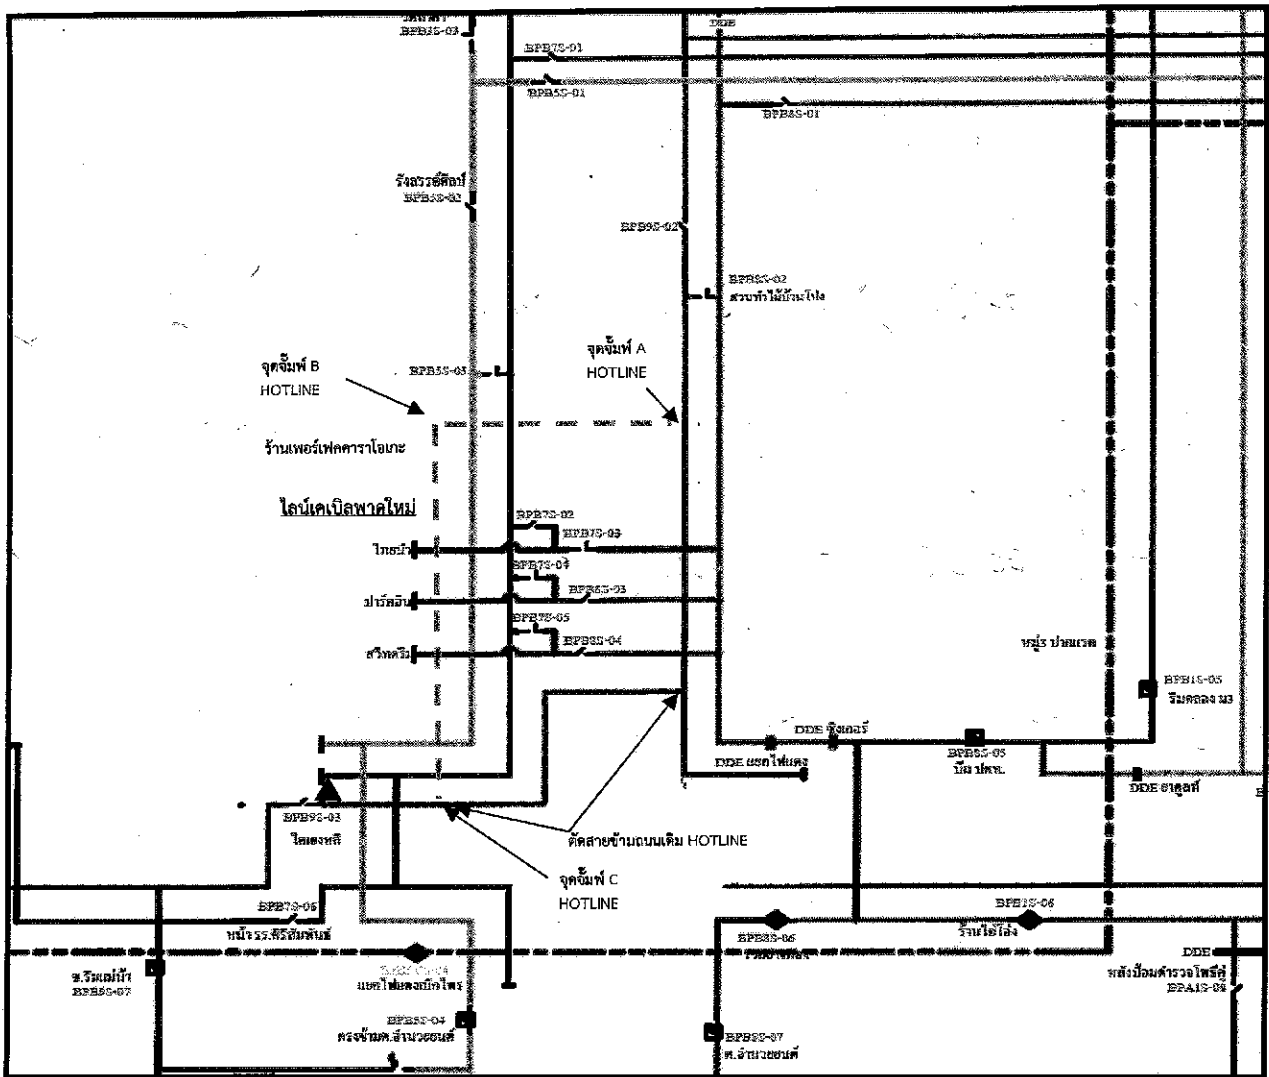

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- ⊕⊕ จุดตัดเตา

ผู้ควบคุมงาน

นายจรัส ศรีมงคล

ผู้ Short Ground

นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์ดีคณา

จป.

นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์