



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สอนพิชญญา

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7,8 สพ.	16/10/62, 22/10/62, 25/10/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สนามกีฬา2, DDEจุดA	SPA07S-06, Disชั่วคราววัด ราษฎร์สามัคคี	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สช.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

เลขที่

ปี

ชื่อผู้รับ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

ชื่อผู้ส่ง นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ท.น. (น.๓)

ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.จ.ส.ท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอไฟฟ้าเพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๕๕ เค.วี จากสถานีจ่ายแรงดัน ๒- สถานี สุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนศึกษาส่งจ่ายแบบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	พ.ศ.๒๕๖๒	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7,9 ส.ท.	20/10/62	08.30	16.30	ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เค.วี	D:ตัวราวสายส่ง	DDE ฝั่งนม	น.ส.อ.ก.ท.จ.ส.ท. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

พื้นที่ที่ได้รับใช้ไฟฟ้า (ระบุพื้นที่)

ผู้ประสานงานการติดตั้งไฟฟ้า ชื่อ นายสุวิทย์ วัฒนศิริ โทร ๐๘๕-๐๐๕๗๕๕๓

พื้นที่ขอใช้ไฟฟ้าศึกษาสายเคเบิลสายแรงส่งของ กฟผ. (ตามโครงการสร้างชุด ผ.ศ.ท.ร.ส.(น.๓) จะไปตรวจตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลสายแรงส่ง ๑๑๑ ไมลอกำลัง ๑๒ ไมลอกำลัง

๒. ไม่มีสายเคเบิลสายแรงส่ง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (กฟผ.) กพ.๓

เลขที่ น.๓ น.๓

พ.ท. พารณาสุภาวดี

ในกรณีที่ อนุมัติให้ติดตั้งสายเคเบิลขอ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบส่งทางวิศวกรรม

พื้นที่งานเดิมที่ได้รับอนุญาต

()

สำหรับ

ที่ ก.๓ ก.ท.น. (น.๓)

เลขที่

น.๓ น.๓ (น.๓) ๒๕๖๒

อนุมัติให้ ก.ท.น. (น.๓) เพื่อตรวจสอบสายเคเบิลสายแรงส่ง

พร้อมทั้งส่งมอบแบบไปลงใน www.pea.co.th

พ.ท. (น.๓)
ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ ครุภัณฑ์
ศูนย์ฯ
เป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบสายเคเบิล



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สอนิศปิยะญา

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	๕/10/62	08.30	16.30	ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี	จุดขั้วตั้งข้าม ถนน จุดA	Disชั่วคราว วัด โพธิ์นางเทรา	นายโสมภส บุตรบรรเทิง โทร.๐๘๖๖-๖๖๘๖๓๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๘๔-๐๐๙๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

()
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖,๒๒,๒๕...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ. สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ร้านนารีสโมสร-Disห้องเย็นสองพี่น้อง...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
พิดเคอร์ ...๗,๘... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...ร้านนารีสโมสร-Disห้องเย็นสองพี่น้อง
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ...ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิดไลน์

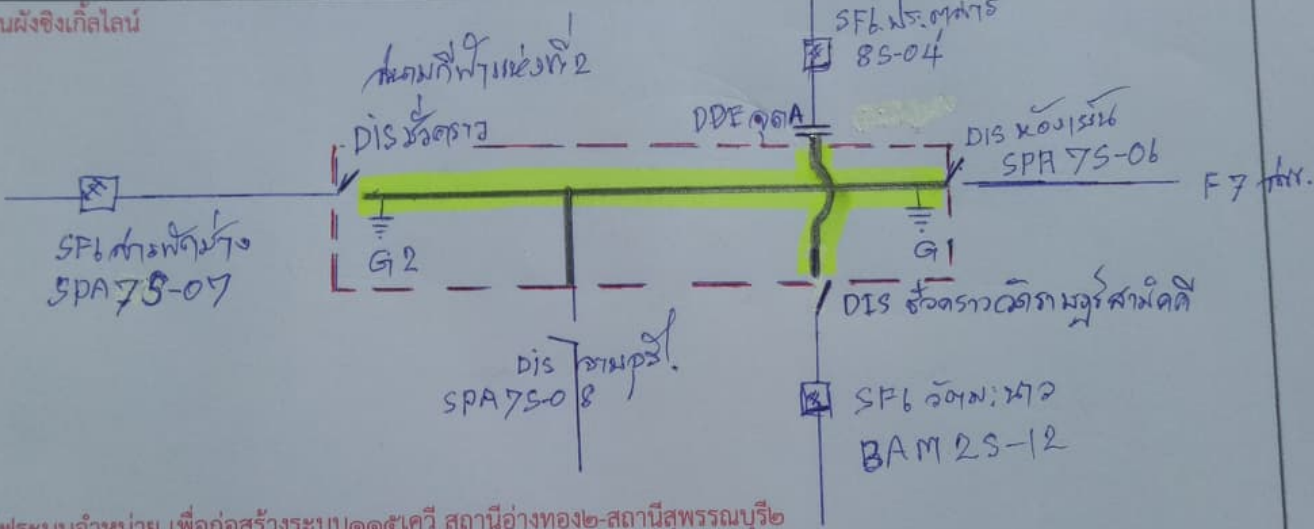

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

- ๑. ย้ายโหลด,ปลดโหลด
- ๒. Hot Line สพ.ปลดจุดจัมลอดสะพานข้ามแม่น้ำ
- ๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊สไฟช็อคกราวด์จุด๑และจุด๒
- ๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พงง.๗ ผบ.กฟจ.สพ.

อนุมัติ

รจก.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.ปบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่...๒๓...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...แยกวัดโพธิ์นางเทรา-ชานน้ำ...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พีดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกวัดโพธิ์นางเทรา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง..ชผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังซึ่งเกิดไลน์

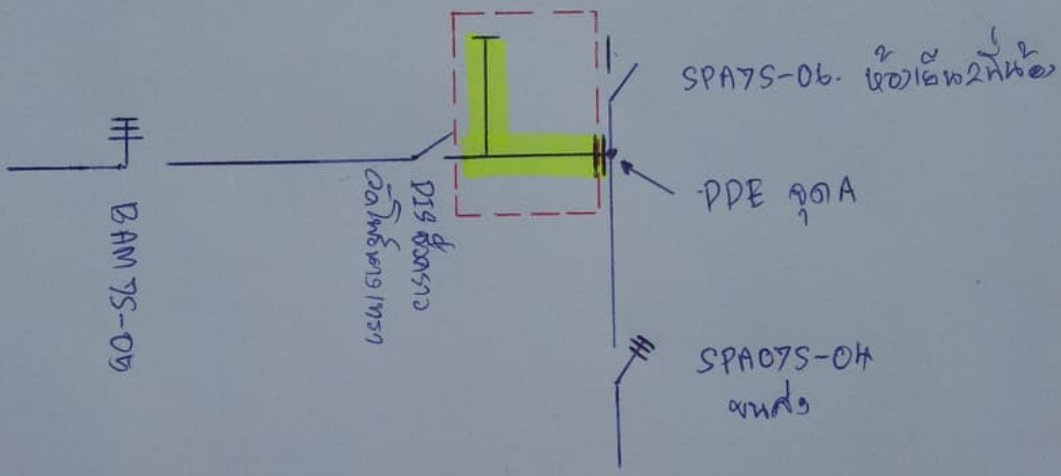

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดบางส่วนไปฝากสถานีบางปลาหม่า
๒. Hot Line สพ.ปลดจุดจัมข้ามถนน จุดที่A
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างซื้อตกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไขข้อตกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
ทชง.๗ ผบ.กฟจ.สพ.

อภิรักษ์

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

SPA09R-01

SPA08S-08
สถานีควบคุม

DIS ควบคุม หน้าสถานี ควบคุม สถานี 2.

ควบคุมสถานี ควบคุมสถานี

สถานี 20 กม. 42

SPA07S-08
สถานีควบคุม

DIS ควบคุม
สถานี หน้าสถานี 2.

สถานี 16, 22, 25 กม. 42

Sf6 SPA07S-07
สถานีควบคุม

f7 km.

Sf6 SPA08S-04
สถานีควบคุม

f8 km.

สถานีควบคุม f8

DIS ควบคุม
สถานี หน้าสถานี ควบคุม

Sf6 BAM02S-12
สถานีควบคุม

SPA07S-06
สถานีควบคุม หน้าสถานี

Sf6 SPA07S-11
สถานีควบคุม

DIS ควบคุม
สถานี หน้าสถานี ควบคุม

สถานี 23 กม. 42

Sf6 BAM7S-05
สถานีควบคุม หน้าสถานี

Sf6 SPA7S-04 หน้าสถานี

