



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ปีกเสา ๑๒ เมตร
/ สถานีไฟฟ้า.....ท่ามะกา.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK๐๒	๒ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ดิสชั่วคราว แพริมครอง	จุดตัดเดสจุด A	นาย ชัชวาล พะยอมพันธ์ โทร ๐๘๙-๐๓๑๘๑๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๒.เขาชีคราด...ม.๓.บ้านหัวรอ...ม.๓.เขาสวมสืหนาน...อนต.เขาสวมสืหนาน...ม.๗.เขาวระอาง...
บ้านเขาพระ...รร.เขาสวมสืหนาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรูด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายประยุทธ เขียวหวาน)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/ทมก.(ปป)

/๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา
๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเหนือ อำเภوتاมะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน

ด้วยวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกาจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บริเวณหมู่ที่ ๒ เขาชี้คราด , ม.๓ บ้านหัวรอ , ม.๓ เขาสามสิบหาบ , อบต.เขาสามสิบหาบ , ม.๗ เขาระอาง , บ้านเขาพระ , รร.เขาสามสิบหาบ ซึ่งจะงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียดดังนี้

๑. วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


อนึ่งหากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๙๔๑๐๐, ๐๓๔-๖๙๔๑๐๑ , ๐๖๕-๖๖๐-๙๐๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยุทธ เขียวหวาน)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แนว switching ปลั๊กอิน งาน ปลั๊กอิน ระบบจำหน่าย 12 kv. ๒๔ ก.พ. ๒๕ (เวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

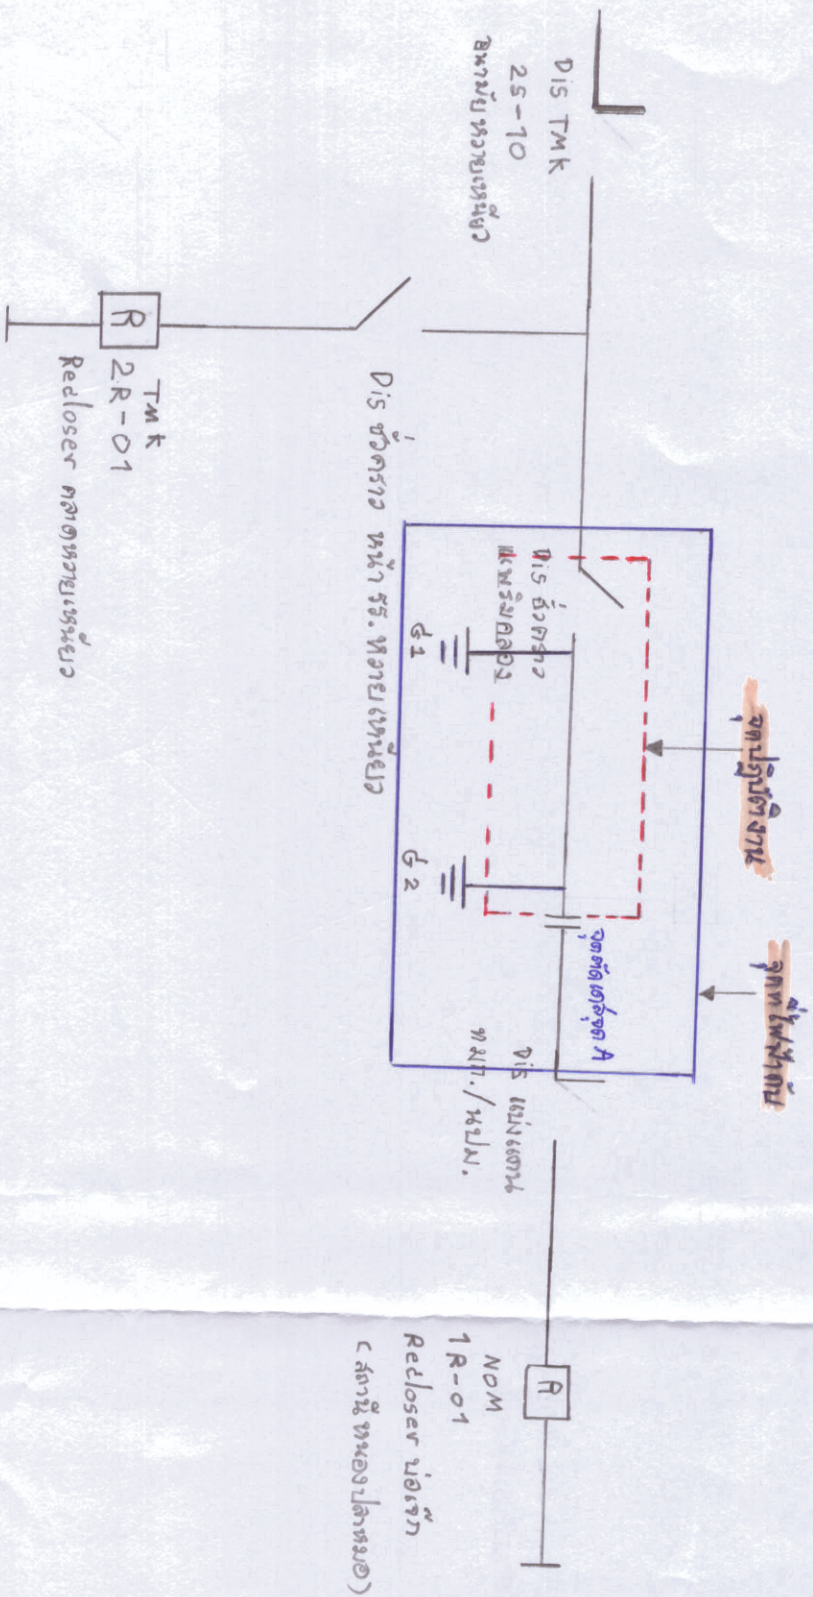

R
NOM
1R-01
Reloser ปิด
(สำหรับ 12 kv ของ ปลั๊กอินงาน)