



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟ.ง.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๑๕ โวลต์ จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี
๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สพ.	29/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	SPA07S-04	โทร.๐๘๖-๓๓๘๓๓๓๓๘๓๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7,8 สพ.	30/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ๒	SPA07S-06	โทร.๐๘๖-๓๓๘๓๓๓๓๘๓๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สพ.	31/10/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-09	DDEเข้มเซลล์	โทร.๐๘๖-๓๓๘๓๓๓๓๘๓๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7,9 สพ.	2/11/62	08.10	16.50	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDEข้ามถนน บ้านจามจุรี	SPA07S-08	โทร.๐๘๖-๓๓๘๓๓๓๓๘๓๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สข.) โทร ๐๘๙๙-๐๐๙๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุค ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุค ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุค
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)
ร.จ.ก.(ท.) วิชาการแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟ.ง.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เวียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เวียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.๖(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น
ผจก. (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่ ๒๙...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐ - ๑๖.๕๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disห้องเย็นสองพี่น้อง - SPA๐๗S-๐๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disห้องเย็นสองพี่น้อง-SPA๐๗S-๐๔

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบริโทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ... เบริโทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

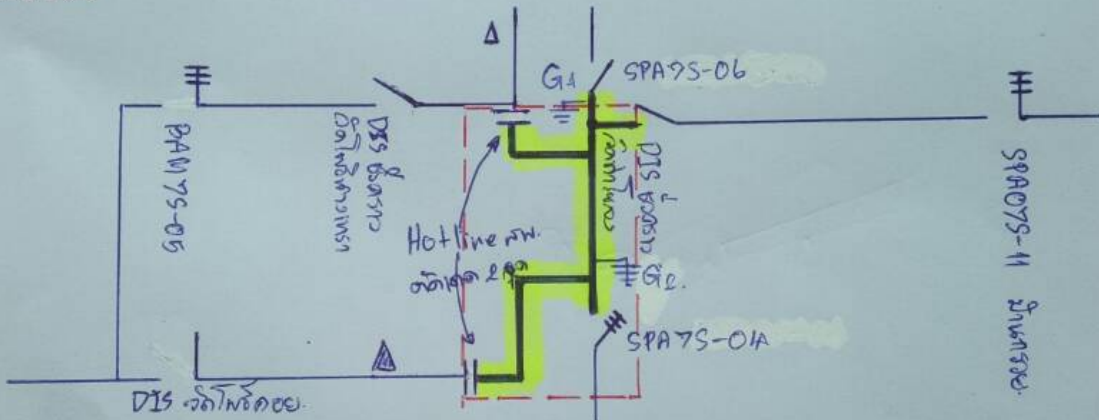

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดหลัง Dis SPA๐๗S-๐๔
๒. ปลดโหลดและ Hot Line สพ.ตัดเคอร์ ๒ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊สไฟช็อตกราวด์จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนึ่ง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา รจก.(ท) รักษาการแทน

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐ กฟจ.สพ.

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)

พชง.๗ ผบ.กฟจ.สพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทม.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐ - ๑๖.๕๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SPA๐๗S-๐๙ - DDEบีมเซลล์...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๙ - DDEบีมเซลล์

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ผม.ก.ส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

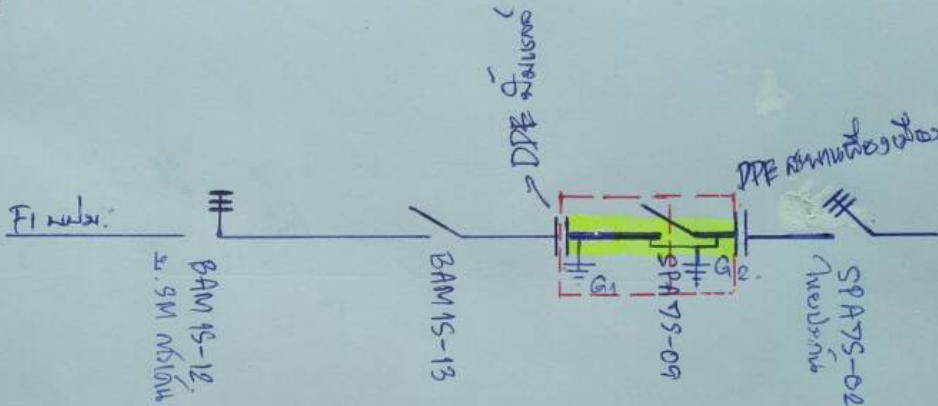

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดไหลออกจากระบบ
๒. ปลดไหลเรียบร้อย Hot Line สพ.ตัดเตดกลางSPAN บีมเซลล์ และไฟสะพานโค้งได้๒
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างช็อตกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไฟช็อตกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ดิยากร)

รจก.(ท) รักษาการแทน

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐ ผจก.กฟจ.สพ.

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)

พชง.๗ ผบ.กฟจ.สพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐ - ๑๖.๕๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEตั้งข้ามถนนบ้านจามจรี-SPA๐๗S-๐๘...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑.๕เควี สถานีอ่างทอง๒ -
สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ...๗,๙... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..DDEตั้งข้ามถนนบ้านจามจรี-SPA๐๗S-๐๘

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ...ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง...ผ.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังซึ่งเกิดไลน์

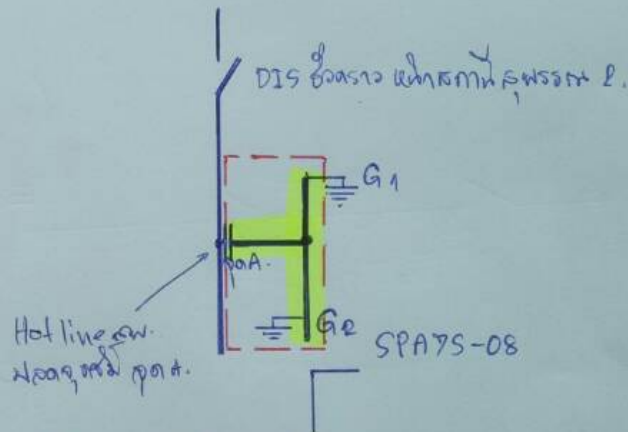

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑.๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดโหลดออกจากระบบ
๒. ปลดโหลดเรียบร้อย Hot Line สพ. ปลดสายตั้งข้ามถนน
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างช้อตกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไขช้อตกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

0๖๘๖
[Signature]

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร)

รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

[Signature]

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)

พชง.๗ ผ.ปบ.กฟจ.สพ.