



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายไฟโรจน์ สวัสดิ์ยากร

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ. (ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑.๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	6 สพ.	3/11/62, 10/11/62	07.30	17.00	ปักเสาเคอร์.ขนาด 12.20 เมตร ประกอบค่อม่อ จำนวน 58 ต้น	Dis SPA02S-16	DDEจุด	โทร.๐๙๐-๑๕๖๙๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พงจ.๗ โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายไฟโรจน์ สวัสดิ์ยากร)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงาน
ผจก.กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ. (คฟ.)
เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น
ผจก. (สถานี) _____

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทม.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓,๑๐...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.

สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เส้นเสี้ยเมืองแยกสถานพินิจ-โรงเรียนกาญจนา...เพื่อ...ปักเสาแรงสูง จำนวน ๕๘ ต้น...โดยมีรายละเอียดคิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พิดเคอร์ ... 2 ... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๒S-๑๖ - Disชั่วคราวโรงเรียนกาญจนา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พชง.กส.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๙๐-๑๔๓๔๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด


แนบผังเชิงเส้น

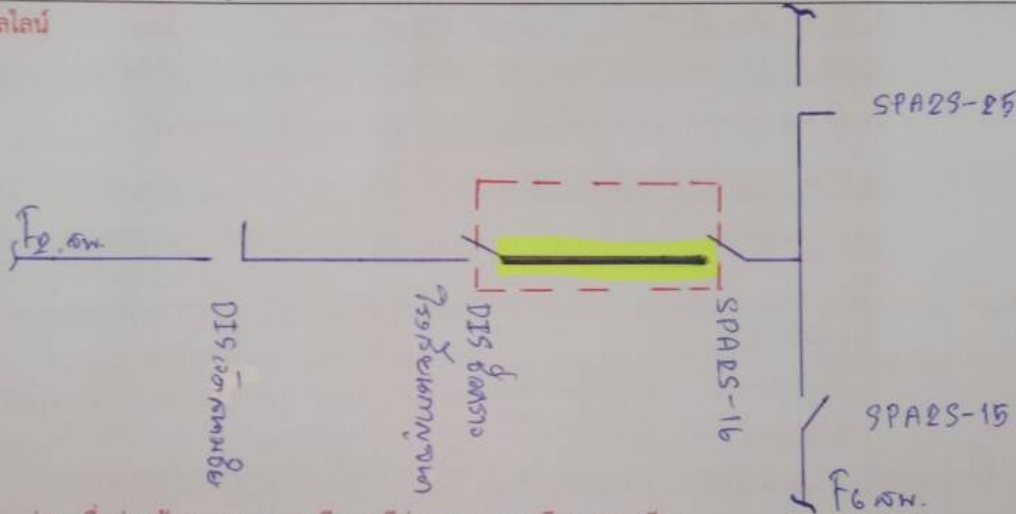


ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดหลัง Dis SPA๐๒S-๑๖ ถึง Disชั่วคราวโรงเรียนกาญจนา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น.
๒. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างข้อศกราวด์ จุด๑ และชุดหิมแก่ไฟข้อศกราวด์จุด๒
๓. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย


 (นายโพจนันท์ สวัสดิ์ดิยากร)
 รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟจ.สพ.


 (นายธนากร สุวรรณประทีป)
 พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พช(๖)๑.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ชผ.กส.....ถึง.....ผจก.สพ.
เลขที่ ก.วสพ.(กส) ๒๖๕๗ (๒๕๖๒) วันที่ 17 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 แผ่น
เรียน ผจก.สพ./หม.กส.

ตามอนุมัติที่.....ผจก.สพ.....ลว.....5 ก.ย.62.....ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ
ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน.....ปรับปรุงระบบ 22 เควี.สนามชัย-สถานพินิจ
อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....สุพรรณบุรี.....WBS.....P-TDD01.3-I-SPIIA.0004
โครงข่าย.....(พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า โทร 090-1439114)

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

- 1. ปักเสา คอ.ขนาด 12.20 เมตร ประกอบต่อม่อ คอ.ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตรจำนวน 58 ต้น
สถานที่ รายละเอียดแผนผังแนบ
- ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ ตามวันและเวลาดังนี้
- 1. ในวันที่.....อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.
- 2. ในวันที่.....อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน --

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว
- ดำเนินการ.....ดับกระแสไฟฟ้าให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติ

-หม.ปบ.สพ.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟจ.สพ.
[Signature]

(...นายวรพล สุทธิไกร....)

ชผ.กส.

- ๒๐
[Signature]
นายพุดชงค์ กาหลง
หม.ปบ. กฟจ.สพ.

ส่งทางนายบรรณอเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียน
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒



กพก.3 (นครปฐม)


ชื่อแผนที่ : งานดับไฟ วันที่ 3 และ 10 พ.ย.62

วันที่ : 17/10/2562

มาตราส่วน
1:9,028

ผู้จัดทำ : นายรพล สุทธิไกร

หมายเหตุ :

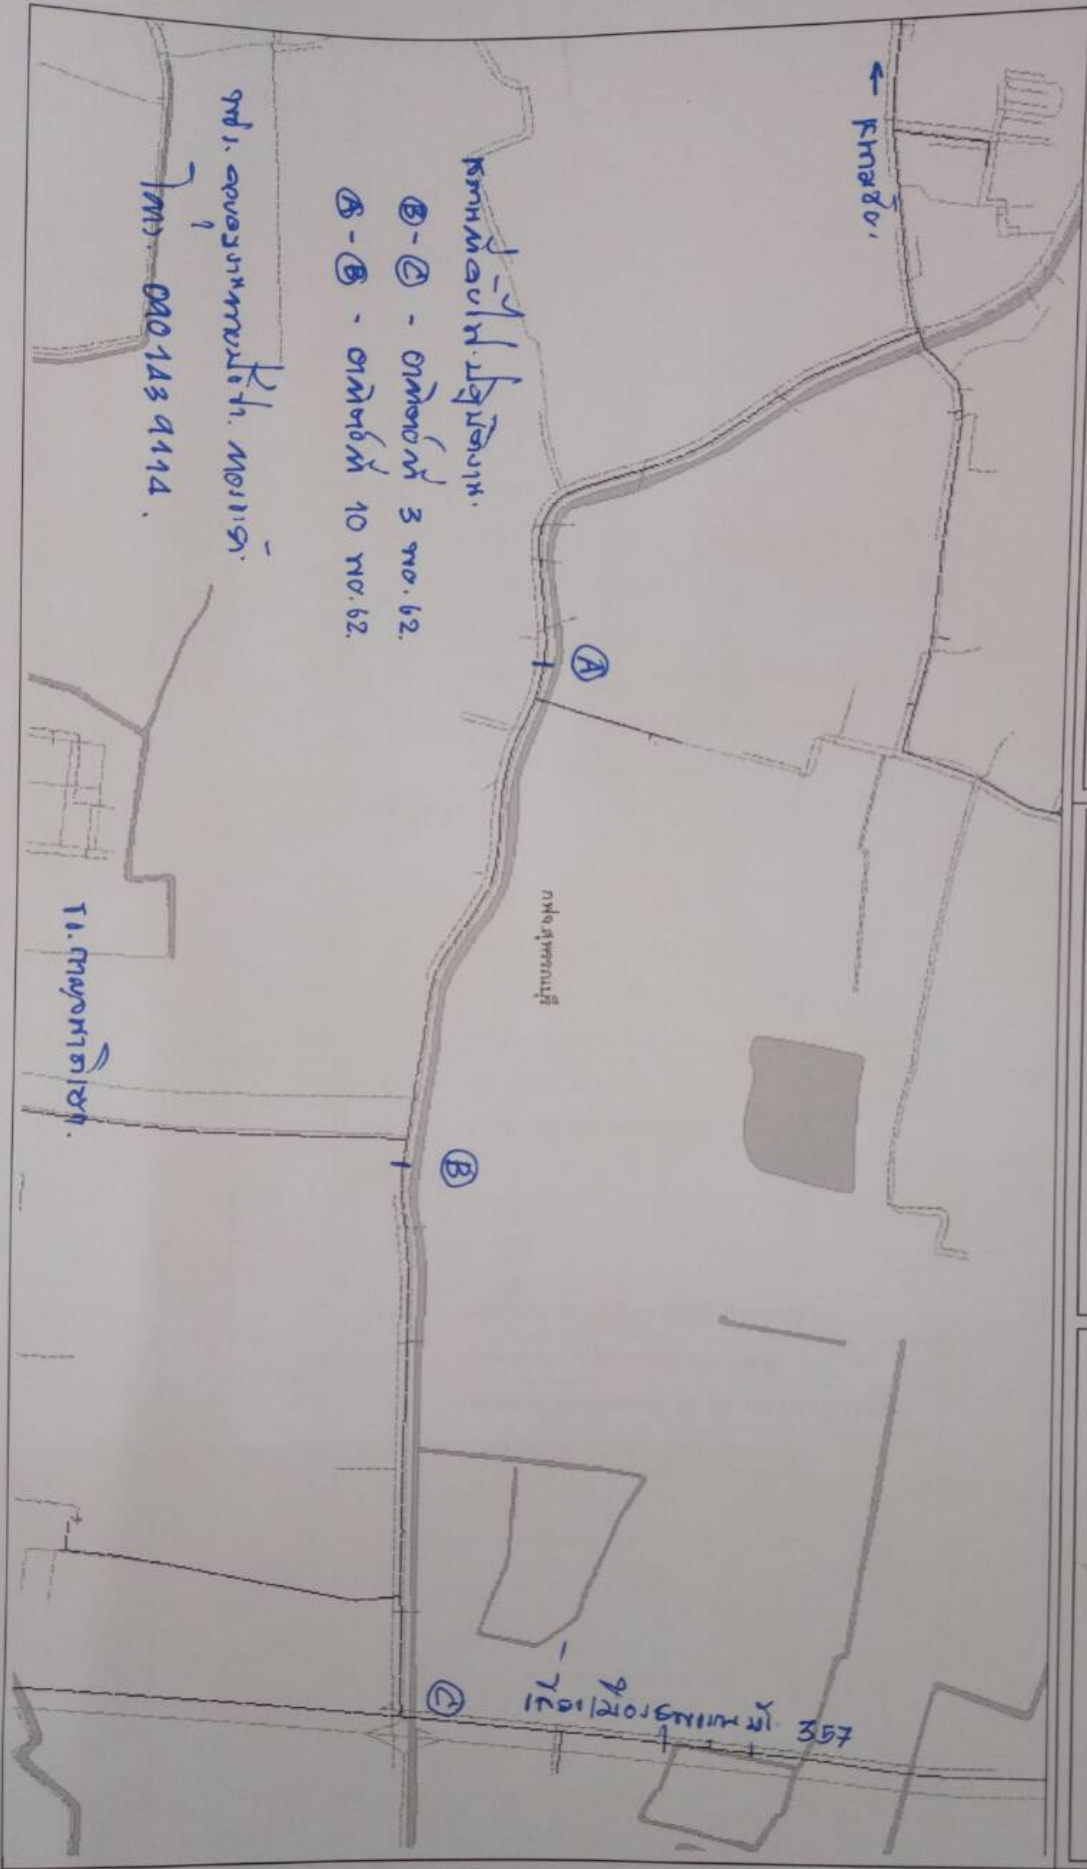

- ๑-๒ - ๑๓๖๖ ม. 3 พ.ย. 62.
- ๑-๑ - ๑๓๖๖ ม. 10 พ.ย. 62.

พ.ร.บ. ๑๓๖๖ ม. ๑๓๖๖ ม. ๑๓๖๖

โทร. ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๑