



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สนนทศิปัญญา

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้โคลงไลน์แรงสูงหลังรีโคลสเซอร์โรงเรียนเมืองDOA๐๔R-๐๑
สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์...ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	4 ดจ.	25/05/62	08.15	12.00	ตัดต้นไม้หน้าโรงงานไฟฟ้า เศรษฐกิจสุพรรณฯ	DOA04R-01	สุดระบบ จำหน่าย	โทร.๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สข.) โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บป.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(บป.)-

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...รีโกลสเซอร์โรงเรียนเมือง...เพื่อ...ตัดต้นไม้ค่อมแนวสายแรงสูง..โดยมีรายละเอียด ฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ฟีดเดอร์ ..๔.. สถานีฯ ...ดอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..หลังรีโกลสเซอร์โรงเรียนเมือง

ทั้งนี้ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายวันฉลอง เทียนเทศ...ตำแหน่ง พชง.๔ ฝผ.บป.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๕๐๓๓๐๗๖..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายธนัช มาลัยวงษ์..ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

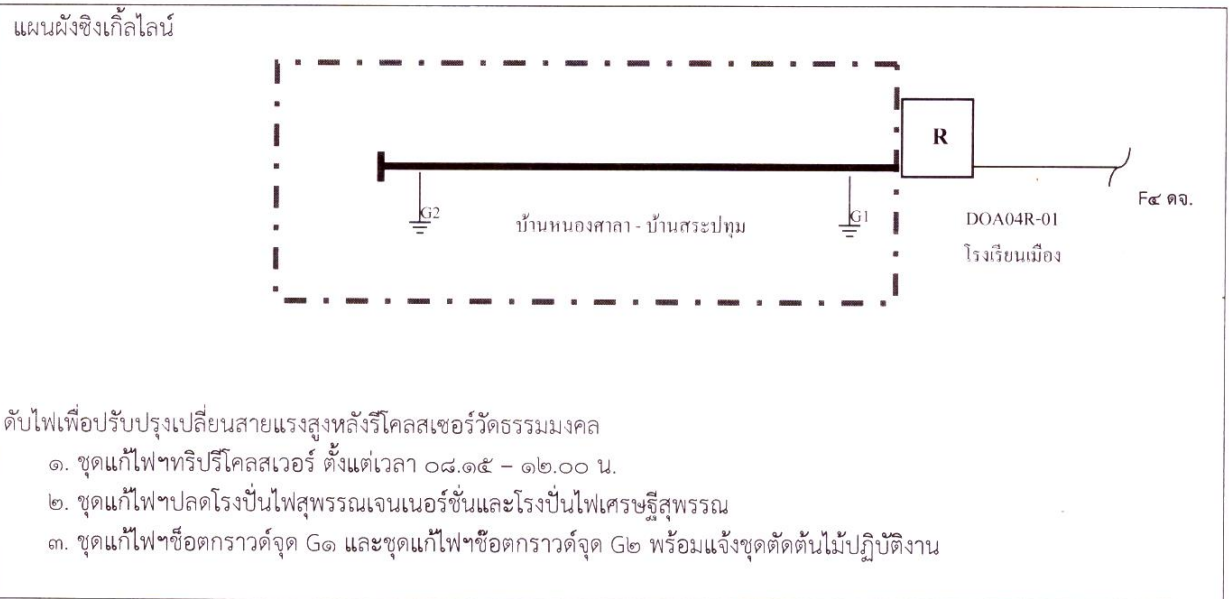

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ


(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ฝผ.บป.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐