



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ.)1512/2562
ชื่อผู้รับ นายธานิน..พวงบุญมาก
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธุ์


วันที่ 9 ส.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า อำเภอดำเนินนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมนางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันอังคารที่ 27 ส.ค. 62	07.30	12.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	Dis ชั่วคราว หมู่บ้านทองวิลล่า	Dis ชั่วคราว บ. บีฟโปรา	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
			07.30	17.00		Dis ชั่วคราว บ. บีฟโปรา	Dis ชั่วคราว สถานีสูบน้ำบ้าน ท่านางเรียง	
	DBA06		07.30	17.00		DBA06VB-01	DBA6S-03 หน้าสนง.ชนสง เดิมบางนางบวช	
2	DBA05	วันพุธที่ 28 ส.ค. 62	07.30	17.00	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	Dis ชั่วคราว อู่สายชล	DBA5S-02 สามแยกนางบวช	
	DBA06		07.30	17.00		DBA06VB-01	DBA6S-03 หน้าสนง.ชนสง เดิมบางนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....ม.๒,ม.๕,ต.ยางนอน.....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ.... ตำแหน่ง.....วศก.ผบ.โทร.....063-894-9354.....
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ 

(นายณรงค์ ศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ..

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
บริเวณ Dis ชั่วคราว ทองวิถ์ถ้ำ ถึง Dis ชั่วคราว สถานีสูบน้ำบ้านท่านางเรียง
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

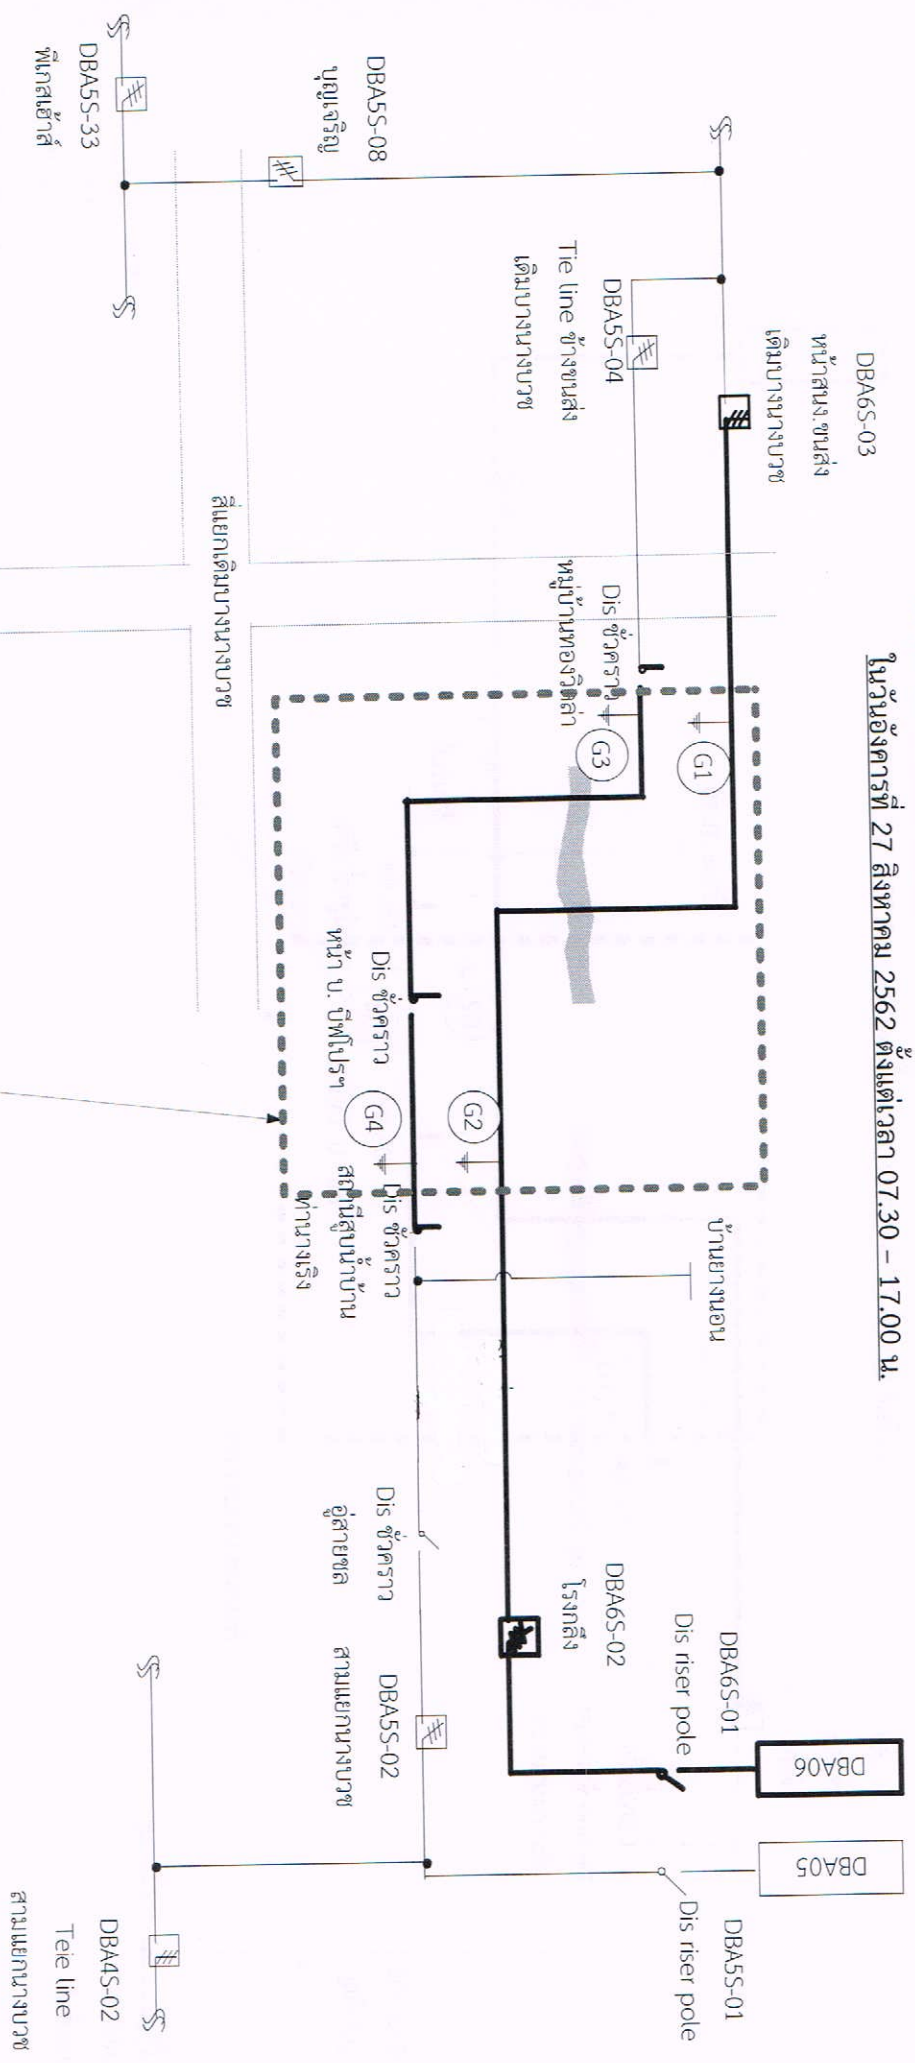

1. วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น. ดับไฟ บริเวณเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

