



เลขที่ ก.3.ดบ.(ปน).1374/2562
ชื่อผู้รับ นายธานิน พวงบุญมาก
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธุ์

วันที่ 24 ก.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช.จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันพุธที่ 7 ส.ค. 62	08.30 น.	16.30น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	จุดตัด-เชื่อมเคด ลานตากข้าว โชคไพศาล	สุตระบบจำหน่าย	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ม.๒, ๓ ต.ม่วงนอน, ม.๕ ต.นางบวช.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง วตค.ผปน โทร. 063-894-9354

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ ศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปน.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

หม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ดบ.

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

บริเวณ จุดตัด-เชื่อม เดด ลานตากข้าวโซลิตา

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

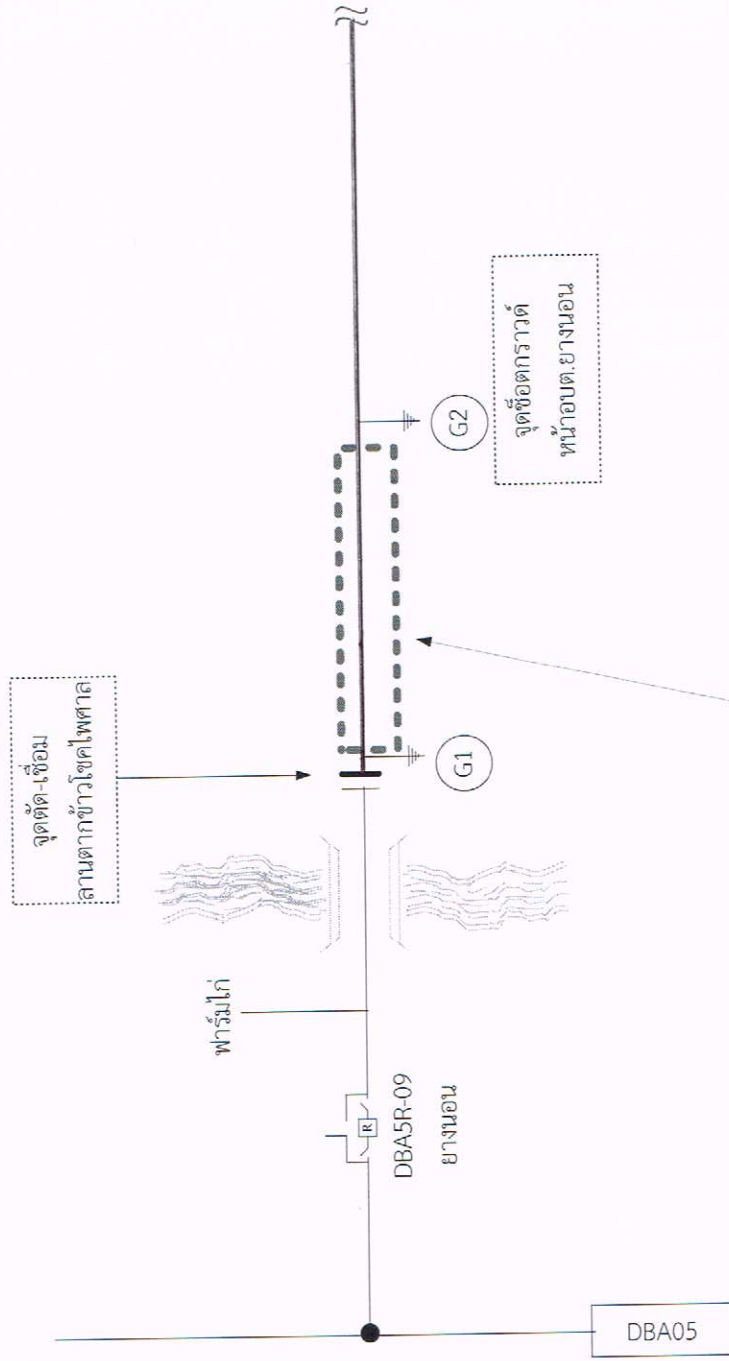

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน