



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.).786/2562  
ชื่อผู้รับ นายธานิน พ่วงบุญมาก  
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธุ์

วันที่ 3 พ.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้า...อำเภอเดิมบางนางบวช...จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครวี สถานีไฟฟ้า...เดิมบางนางบวช...  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 62	12.30 น.	17.30น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครวี	DBA5S-23 ประปาผิวดิน	DBA5S-22 แหลมหัวตัดใหม่	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2		วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 62						
3		วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 62						
4		วันอังคารที่ 21 พ.ค. 62						
5		วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62						

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....ม.๙ ต.เดิมบาง, ม.๖ ปากน้ำ.....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ.....ตำแหน่ง.....วศก.ผปบ.....โทร.....063-894-9354

ลงชื่อ.....  
(นายณรงค์ ศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ทบ.

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บริเวณ Dis DBA5S-23 ประปาผิวดิน ถึง DBA5S-22 แหล่งท่ว้ำตัดใหม่  
ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น.

ออกเลขที่ 3  
(น้ำเต็ม)

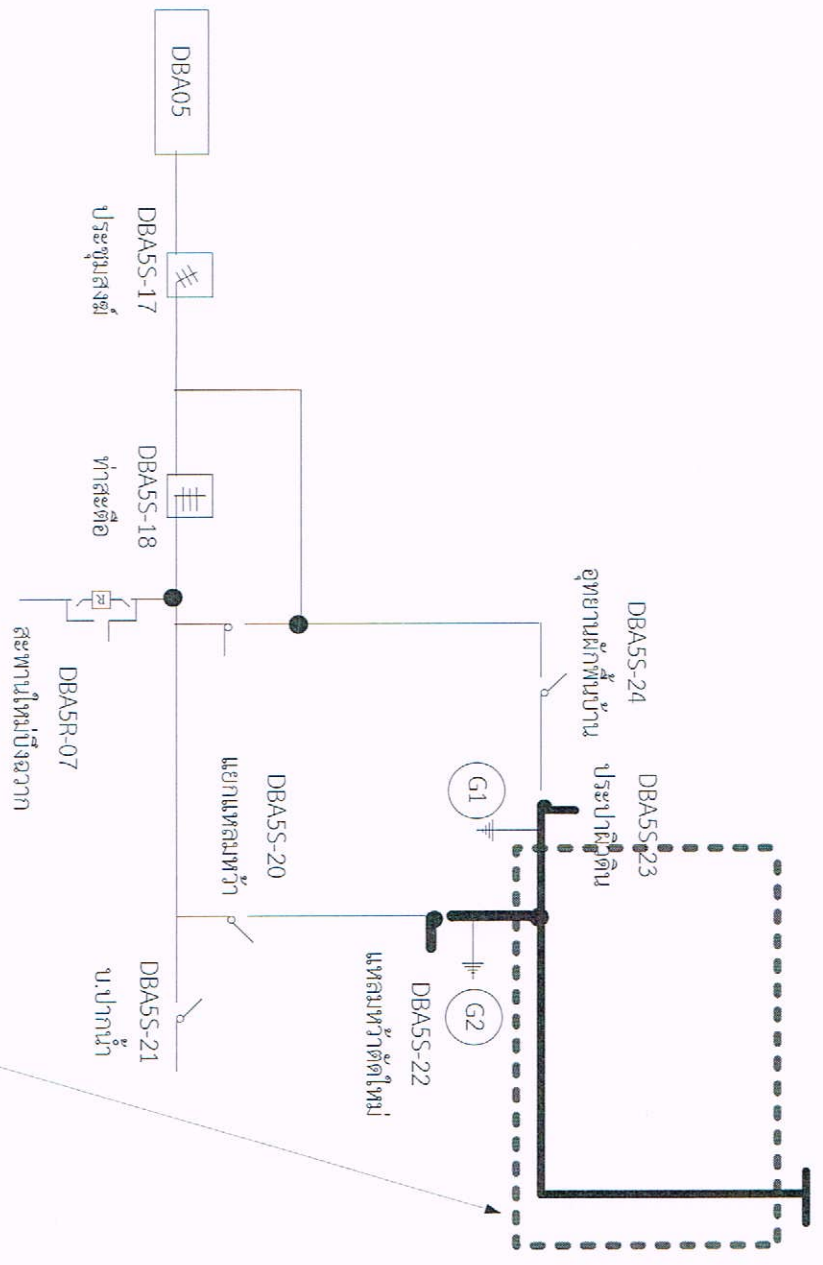


1. วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น. ดับไฟ ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

*[Handwritten signature]*  
3 พฤษภาคม 2562

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บริเวณ Dis DBA55-23 ประปาติวัดิน ถึง DBA55-22 แหลมทว่าตัดใหม่  
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น.

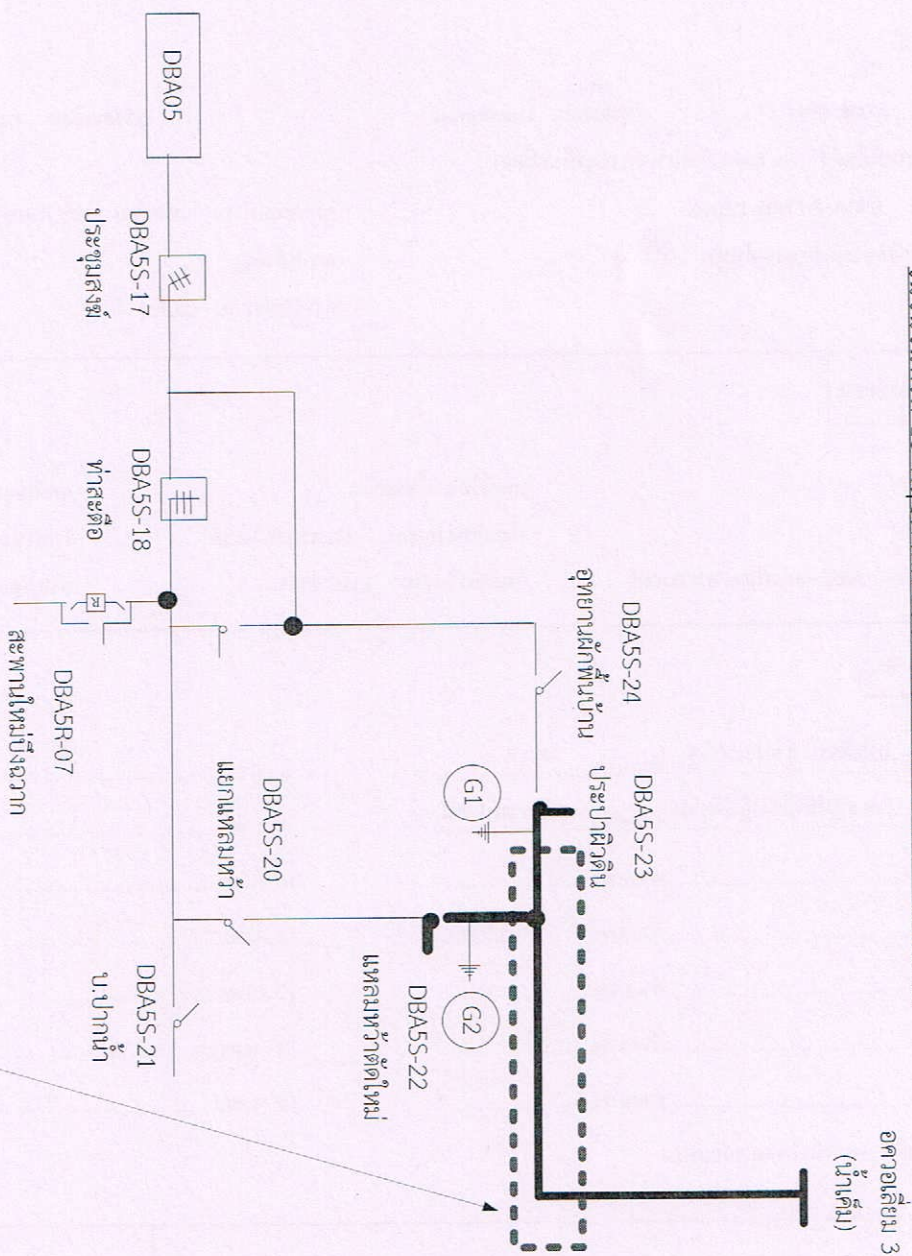


1. วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น. ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
ตามรายละเอียด — บริเวณที่ตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

31/5/62

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บริเวณ Dis DBA5S-23 ประปาผิวดิน ถึง DBA5S-22 แหล่งหัววัดตัดใหม่  
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น.

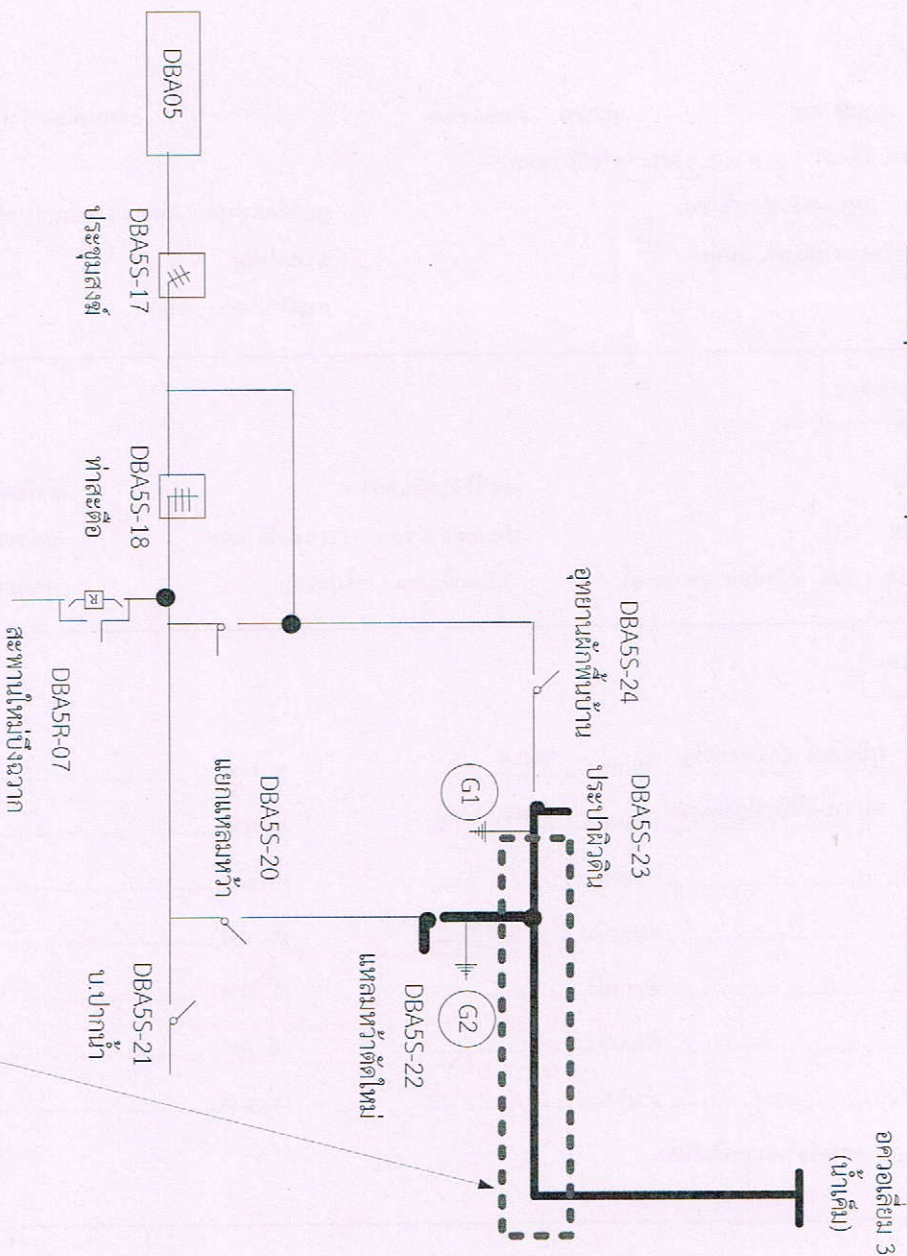

1. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น. ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน


*[Signature]*  
3/2562

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

บริเวณ Dis DBA55-23 ประปาฝัวดิน ถึง DBA55-22 แหล่งหัวน้ำตัดใหม่

ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น.

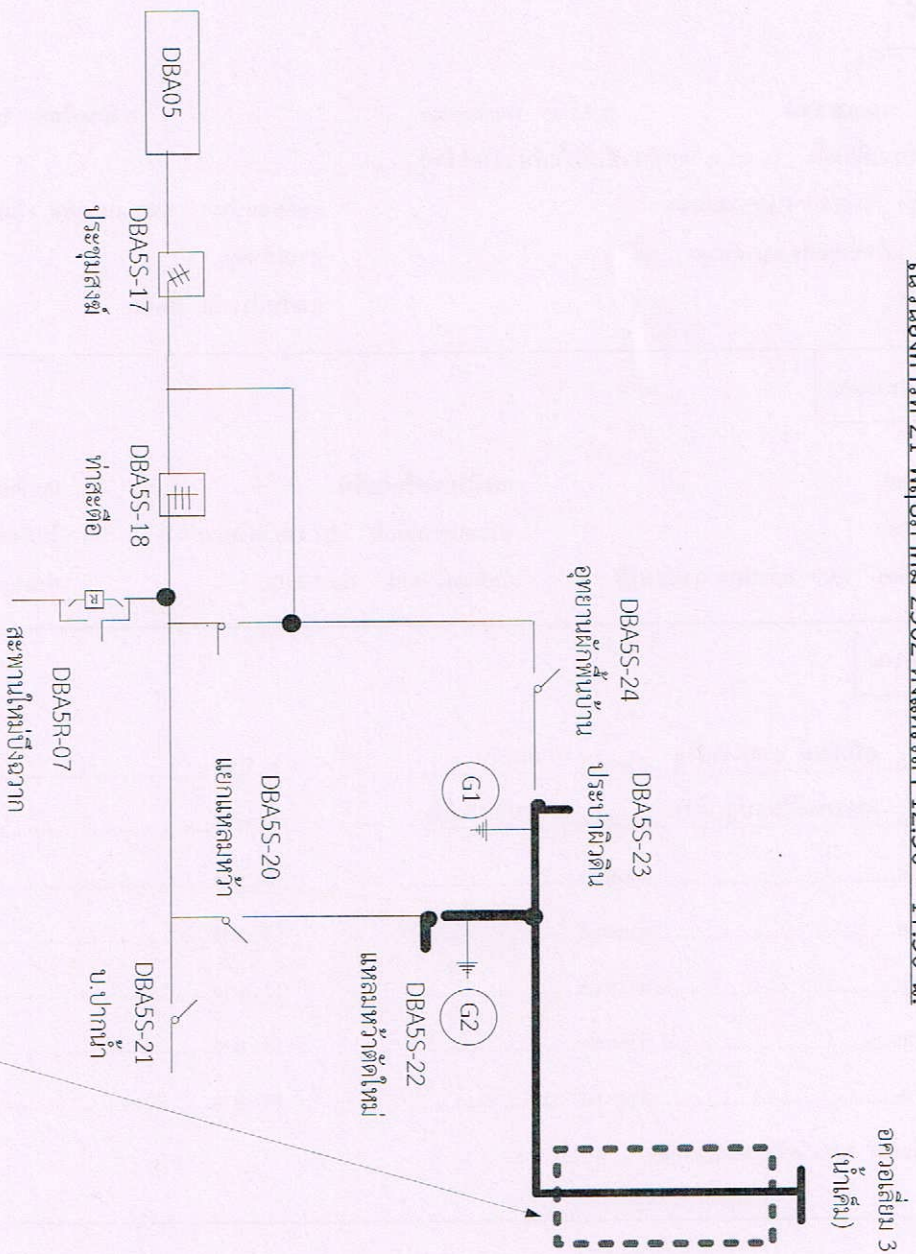

1. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น. ปิดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย


หมายเหตุ — บริเวณที่ตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

*Signature*

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บริเวณ Dis DBA5S-23 ประปาฝัวดิน ถึง DBA5S-22 แยกหม้อต้มน้ำดื่มใหม่  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น.

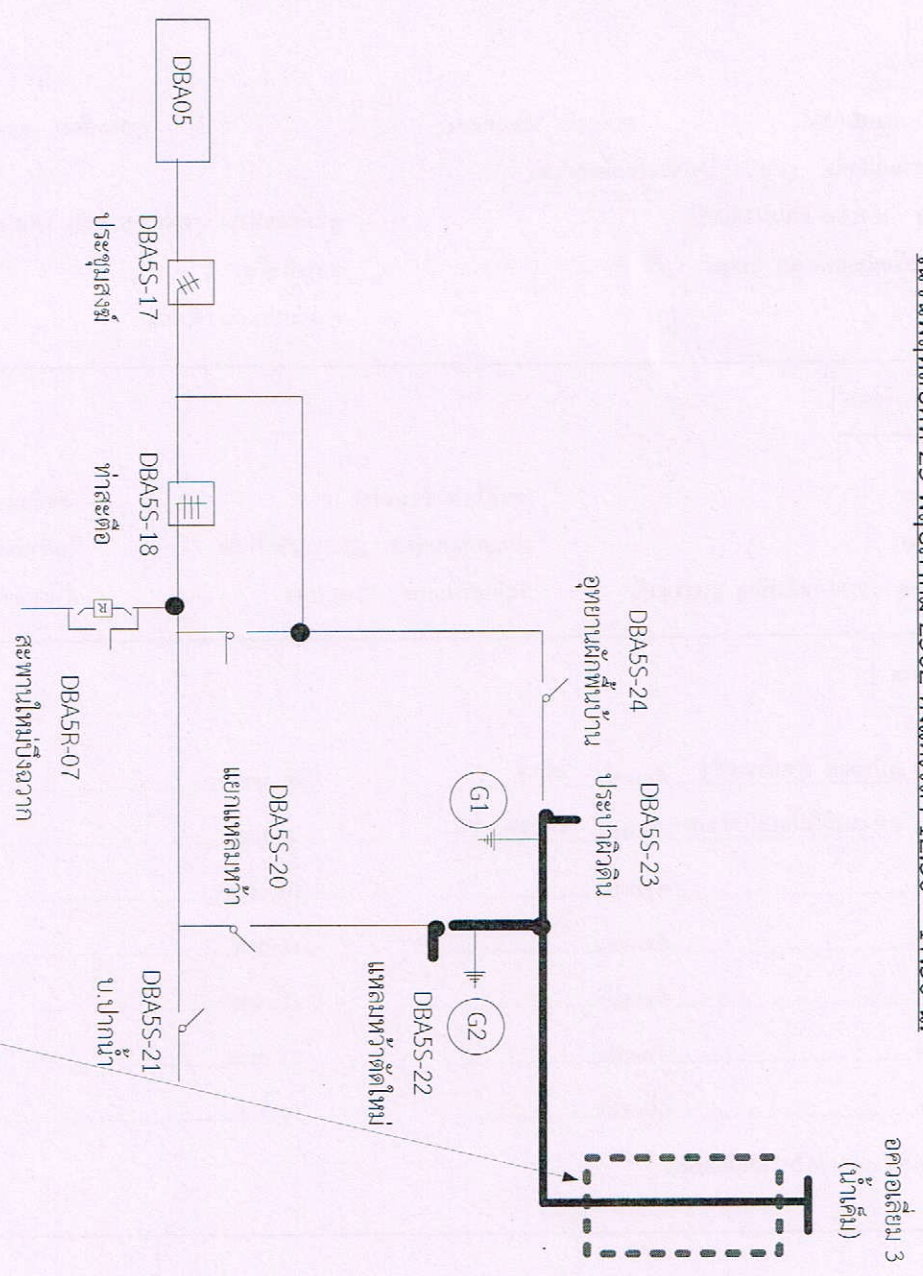

1. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.30 น. ดับไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

*[Handwritten signature]*  
3 มค 62