



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทว.(กบ.) ๑๓๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นวับุตร

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้าท่า
มะกา/สถานีไฟฟ้าท่ามะกา๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK08	7 กพ.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้ำ เอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรง พล(วงจรบน)	TMK8S-07	นายศราวุฒิ เกิดสีเล็ก ๐๘-๓๕๕๘๓๐๓๖
๒.	TMU01	7 กพ.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้ำ เอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรง พล(วงจรล่าง)	TMK7S-11	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง หน.กบ. โทร ๐๘-๑๕๗๒๙๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นวับุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓-กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

ขั้นตอนการสวิชชิง แผน

แผนผังแนบ แผน


อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานีฯ)

ลงมติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น

ร.ร. วัดตะคร้ำเอน

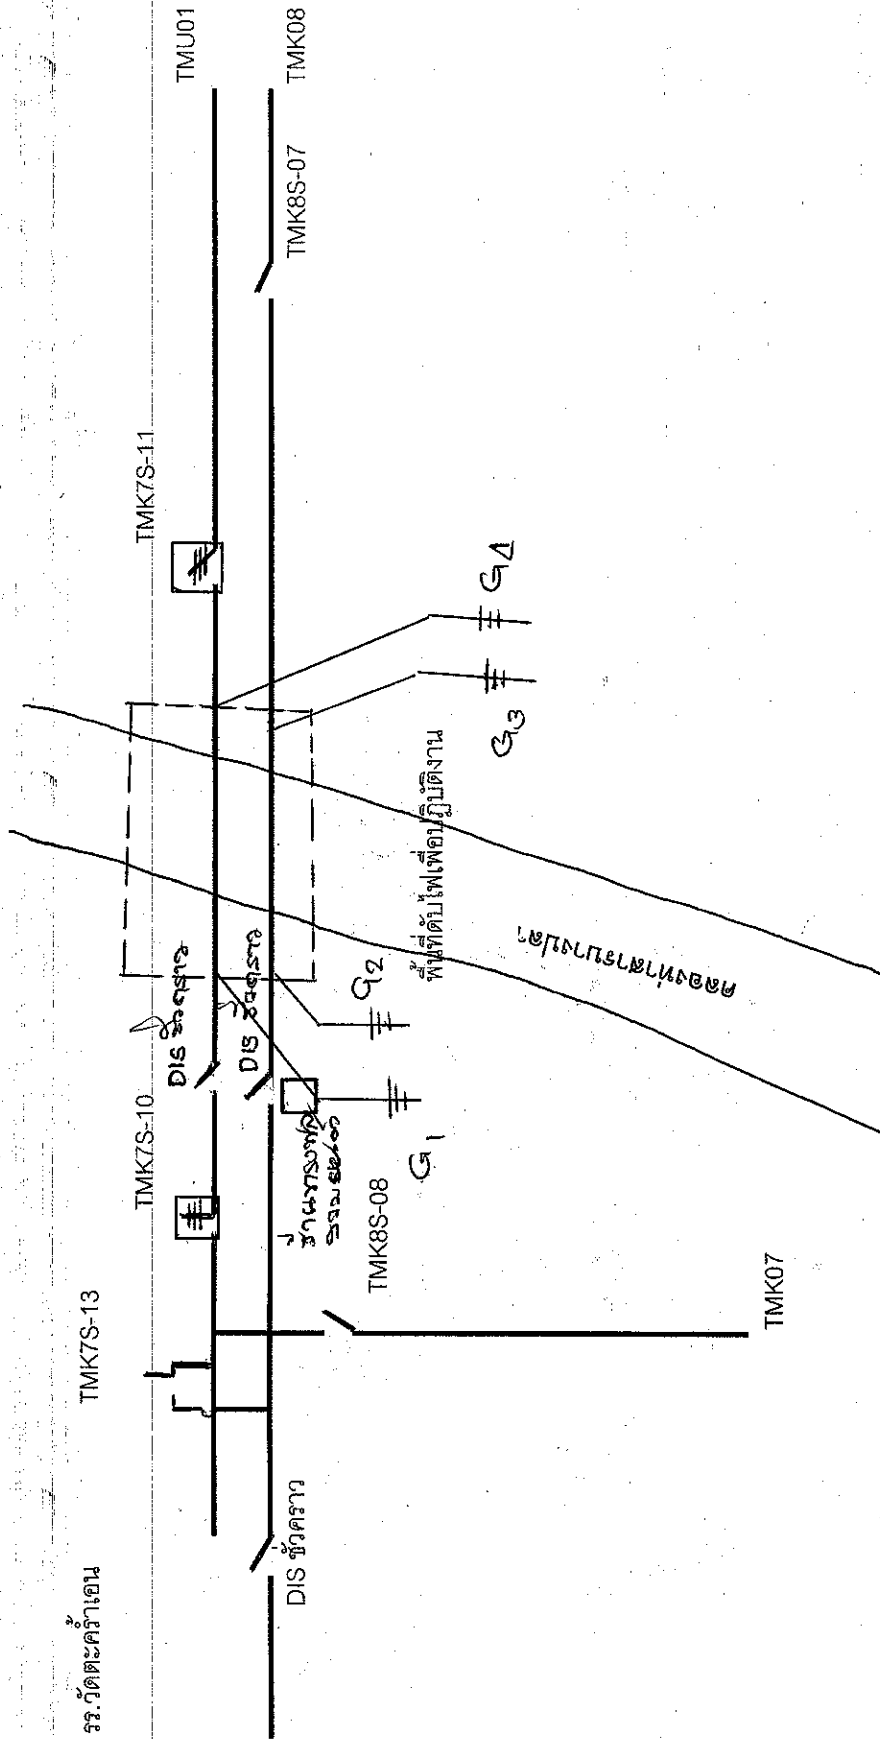

แผนผังดับไฟ วันที่ ๑๗ กพ. ๒๕๖๒ -

ย้ายแนวระบบจำหน่าย ช่วงคลองท่าสาร-บางปลา

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบประตมชุดงาน

ชื่องาน อ่าวแคว ทางหลวง 30ก/ 2+6 ต.ต.อ.อ.อ.อ. อ่าวแคว
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน อ่าวแคว
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 7 มี 62
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มรส. อ่าวแคว
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสันใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ
 ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. อนุม. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0818729730
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ทอ.อ.อ.อ.อ. อ่าวแคว
 ตำแหน่ง ทอ. 5 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0835583036
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว มรส. อ่าวแคว , มรส. อ่าวแคว , มรส. อ่าวแคว

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อ ทอ.อ.อ.อ.อ. อ่าวแคว ตำแหน่ง ทอ. 5 เบอร์โทรศัพท์ 087 4043220

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ๑๐ มรส. อ่าวแคว

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกรวดชั่วคราวจุดที่ ๑ ๑๑ ผู้รับผิดชอบ ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ
 จุดที่ ๒ ๑๒ ผู้รับผิดชอบ ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ จุดที่ ๓ ๑๓
 ผู้รับผิดชอบ ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ จุดที่ ๔ ๑๔ ผู้รับผิดชอบ ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ


๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ วสท. อ. 30 มี 62 โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล
 อนุมัติ ตามบันทึกที่ วสท. อ. 30 มี 62

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ วสท. อ. 30 มี 62
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล
 แจ้ง จำนวน 4 ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 3 มี 62 สถานที่ประชุม มรส. อ่าวแคว
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ , ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ , ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ , ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ , ทนายสมศักดิ์ วัฒนวิเศษ

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล ชี้แจงหน้างาน
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.ทพร.(กป)/ ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป

ตามอนุมัติที่ กท.กวว.(ปร.) ๑๖๖๗ /๒๕๖๑ ลว. ๒๖ พย. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ฝั่งขวา)
ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. บั๊กเส้า คอร. ๑๔.๓๐ ม. จำนวน ๒ ต้น
๒. บั๊กเส้า ตอม่อ ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ ม. จำนวน ๒ ต้น
๓. พาดสาย ๑๘๕ A ระยะทาง ๐.๓๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๗ กพ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง บริษัทประติษฐ์แอนด์เฟรน

โดยมอบหมายให้ นายศราวดี เกิดสีเล็ก พง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และนายศิริพงษ์ หาเครือ พง.๕ เป็นผู้
ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)
พง.๕.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ