



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๑๑๗ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นางนวลปราง ระวังพิศม์

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผชน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.ระเทศมนตรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.บริเวณไลน์แยกหม้อน้ำงานเข้าหม้อน้ำงานพัฒนาชัย.(ซอยค้ายา).....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๖ KTA	๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ผกส.กทบ. เปลี่ยนสายเคเบิล จาก ๕๐ ต.มม. เป็นสายเคเบิล ขนาด ๑๘๕ ต.มม.	DIS KTA ๖S-๐๙ ไลน์แยก ม.พัฒนาชัย	ปลายสายสุดซอย	นายนพพร ชาวไชยศรี วศก.๖ ผกส. โทร. ๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๕๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มานันต์ชัย ตำแหน่ง...หม.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นางนวลปราง ระวังพิศม์...)

ตำแหน่ง...ผชน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณไลน์แยกเข้าหมู่บ้านพัฒนาชัย (ชอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน)

ปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ผกส.กทบ. เปลี่ยนสายเคเบิลเมนไลน์จากขนาด ๕๐ ต.มม. เป็นสายเคเบิลขนาด ๑๘๕ ต.มม.

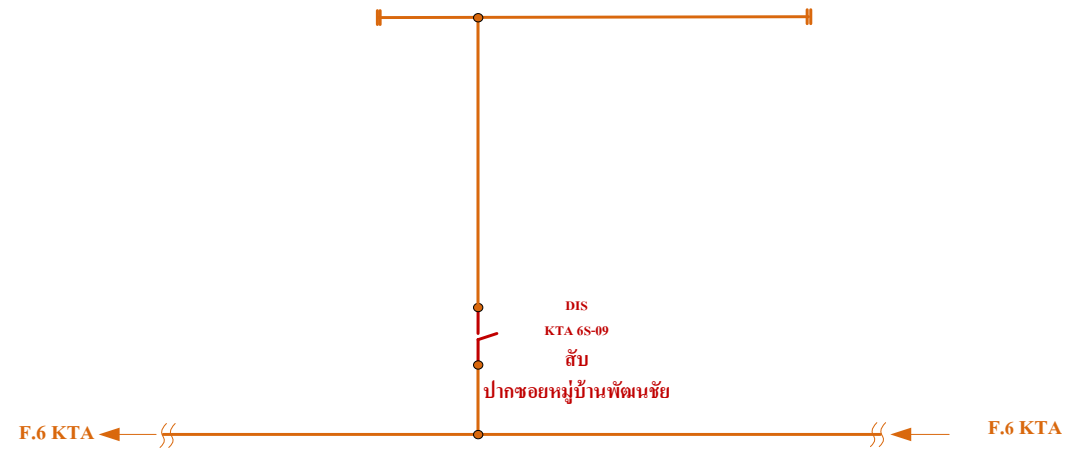


หมายเหตุ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ 500 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณไลน์แยกเข้าหมู่บ้านพัฒนาชัย (ชอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน)

ปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ผกส.กทบ. เปลี่ยนสายเคเบิลเมนไลน์จากขนาด ๕๐ ต.มม. เป็นสายเคเบิลขนาด ๑๔๕ ต.มม.

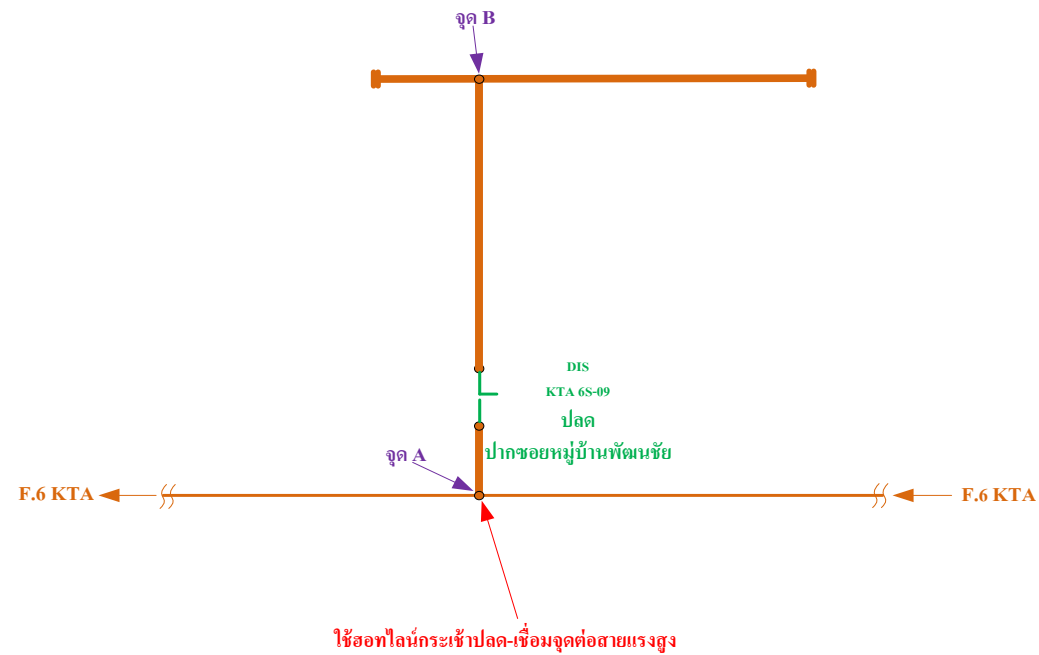

หมายเหตุ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ 500 ราย

พื้นที่ดับไฟปฏิบัติงานตั้งแต่จุด A ถึง จุด B

เส้นทึบสีน้ำตาลไลน์ฟีดเตอร์ 6 กทบ.1 ดับไฟปฏิบัติงานตั้งแต่จุด A ถึงจุด B

