



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๕๓๒/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ. กระทบแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน **เชื่อมจุดปลด DDE เข้าระบบทั้ง ๒ วงจร** ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน .....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๒ KTE	๒๖ ธ.ค. ๖๒	๑๒.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	เชื่อมจุดปลด DDE ทั้ง ๒ วงจร เข้าเพื่อ ให้ระบบจำหน่ายมีมั่นคง	จุดปลด DDE ผัง กระทบแบน	จุดปลด DDE ผังบ้านแพ้ว	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ทพ.ปบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓
๒	๐๗ KTE	๒๖ ธ.ค. ๖๒	๑๒.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		จุดปลด DDE ผังกระทบแบน	จุดปลด DDE ผังบ้านแพ้ว	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายอดิศร แก้วสินธุ์.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)


**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ทางไปบ้านแพ้ว)  
 เพื่อให้ ผบ.กทบ. ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงรองรับงานก่อสร้างสาย TAC ข้ามแม่น้ำท่าจีน  
 ( ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(ปร.)-๑๘๔ ลว. ๘ ก.พ ๖๒ )  
 กฟอ.กทบ.มีแผนงานดับไฟกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเชื่อมระบบเข้าสร้างความมั่นคงให้ระบบจำหน่าย  
 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

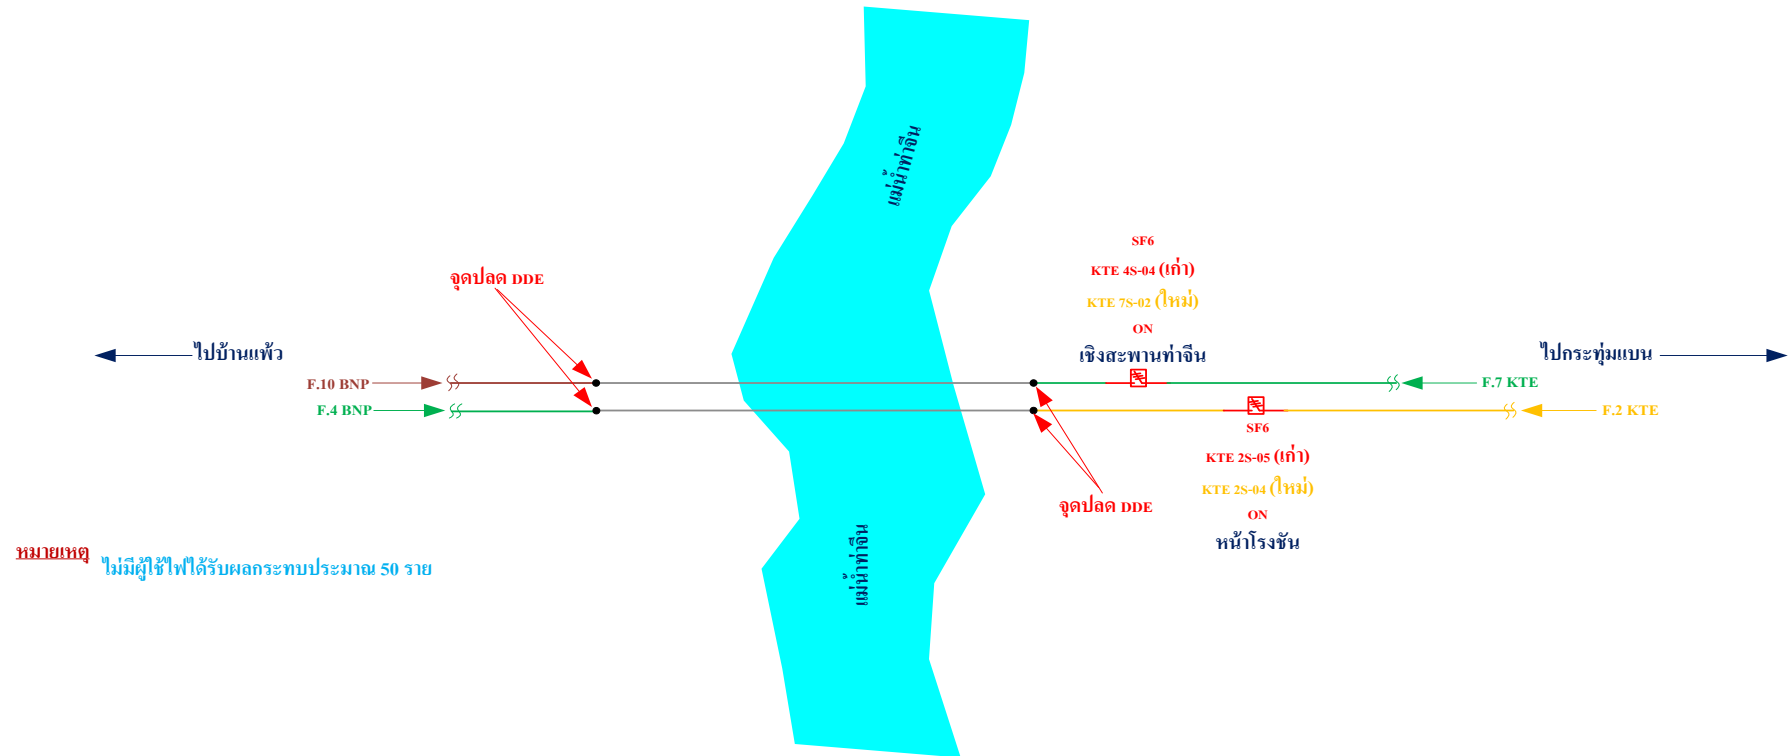

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ทางไปบ้านแพ้ว)  
 เพื่อให้ ผปบ.กทบ. ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงรองรับงานก่อสร้างสาย TAC ข้ามแม่น้ำท่าจีน  
 ( ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(ปร.)-๑๔๔ ลว. ๔ ก.พ ๖๒ )  
 กฟอ.กทบ. มีแผนงานดับไฟกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเชื่อมระบบเข้าสร้างความมั่นคงให้ระบบจำหน่าย  
 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

