



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๑๖๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์วิชัย นาควิชระ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.ระเทศแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน..บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดดอนไก่อติ (หน้า กฟอ.กทบ.).....ตาม
แผนผังสังเขปแบบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๑ KTE	๒๙ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	งานกรณีจำเป็นเร่งด่วน ผจก.กทบ. แกะไขเสาแรงสูง ขนาด ๑๒.๐ ม. แดกรั่วที่ โคนเสาชำรุด (รองรับงาน พาดสายแรงสูงเพิ่ม ๒ วงจร)	SF๖ KTE ๑S-๐๒ สี่แยกวัดดอนไก่อติ	จุดตัด DDE ก่อนถึงสะพานข้าม คลองไปวัดดอนไก่อติ	นายปรีชา แก้วสีม่วง ชผ.กส.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๓๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มานันท์ชัย...ตำแหน่ง...หม.มม.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณรงค์วิชัย นาควิชระ...)

ตำแหน่ง...รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบประมาณ 30 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี
ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
เพื่อให้ ผกส. ปฏิบัติงานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒.๐ ม.
ที่เสากร้าวโคนเสาชำรุด บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี
(กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

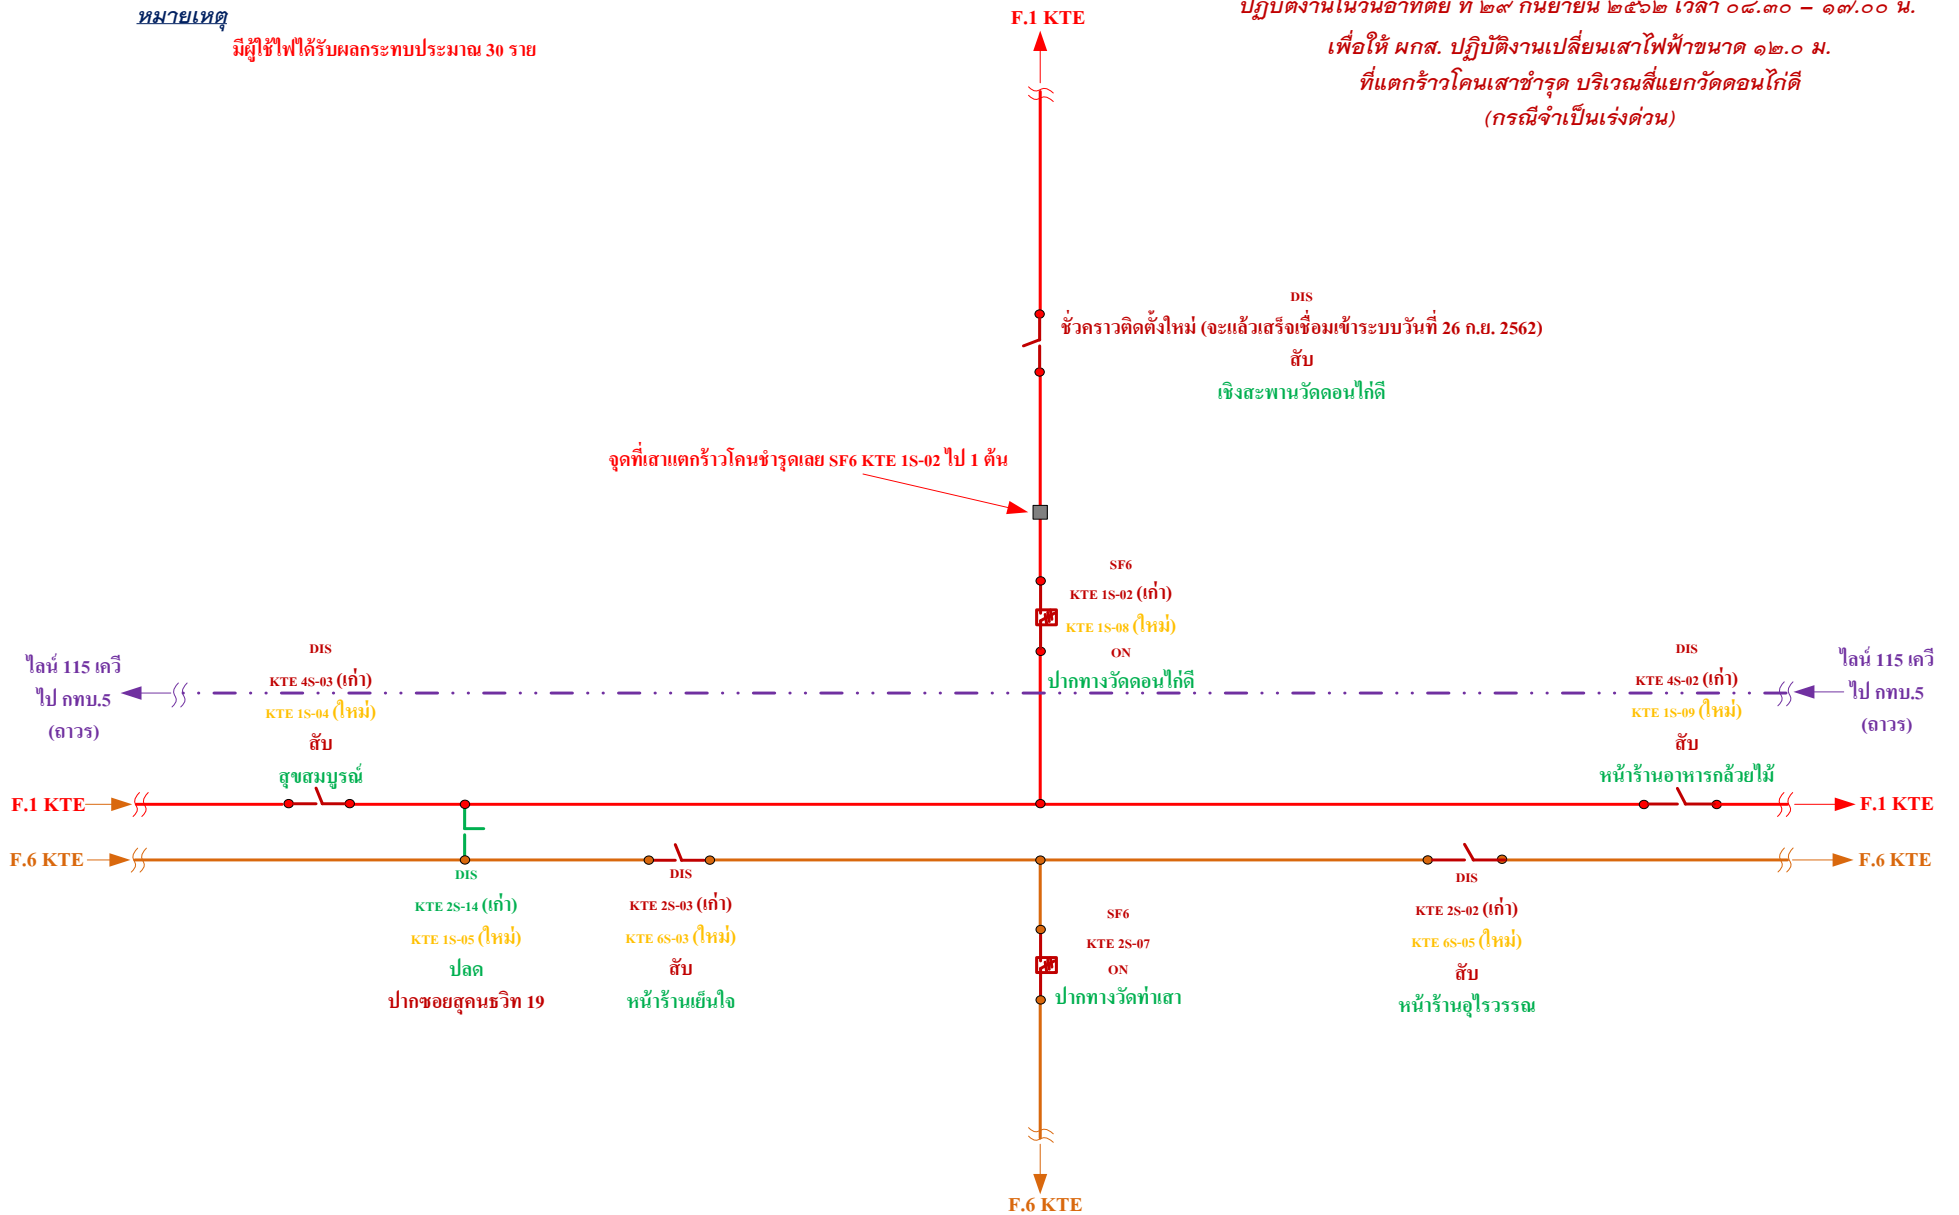

หมายเหตุ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ 30 ราย

- เส้นทึบสีแดง เส้นที่สีแดง 1 กทบ.5 ตับไปปฏิบัติงาน
- เส้นประสีน้ำเงิน เส้นสายส่งระบบ 115 เควี ไม่มีไฟ เนื่องจากปลดจุดจัมสายบริเวณสามแยก กทบ.ไว้
- จุด Shot Ground

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี
ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
เพื่อให้ ผกส. ปฏิบัติงานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒.๐ ม.
ที่แตกร้าวดโคนเสาข่ารูด บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี
(กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

