



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๖๕๔/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กลุ่มแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปักเสาแรงสูงรองรับงานติดตั้งสาย.TAC....ตามแผนผังสังเขปแบบ  
จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๕ KTE	๒๓ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปักเสาแรงสูง รองรับงานติดตั้งสาย TAC ช่วง สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ๒	DIS KTA ๕S-๐๒	จุดปลดสายแรงสูง เสาต้น DDE ฝั่งวัดท่าไม้	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ผ.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....**ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ**.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์...ตำแหน่ง...ผ.ม.ม.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายอดิศร แก้วสินธุ์.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)


**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ๒ (ทางไปวัดท่าไม้)  
เพื่อให้ ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย และปักเสาไฟฟ้าแรงสูงรองรับงานก่อสร้างสาย TAC ข้ามแม่น้ำ  
( ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(ปร.)-๑๔๔ ลว. ๖ ก.พ ๖๒ )  
กฟอ.กทบ.มีแผนงานดับไฟในวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

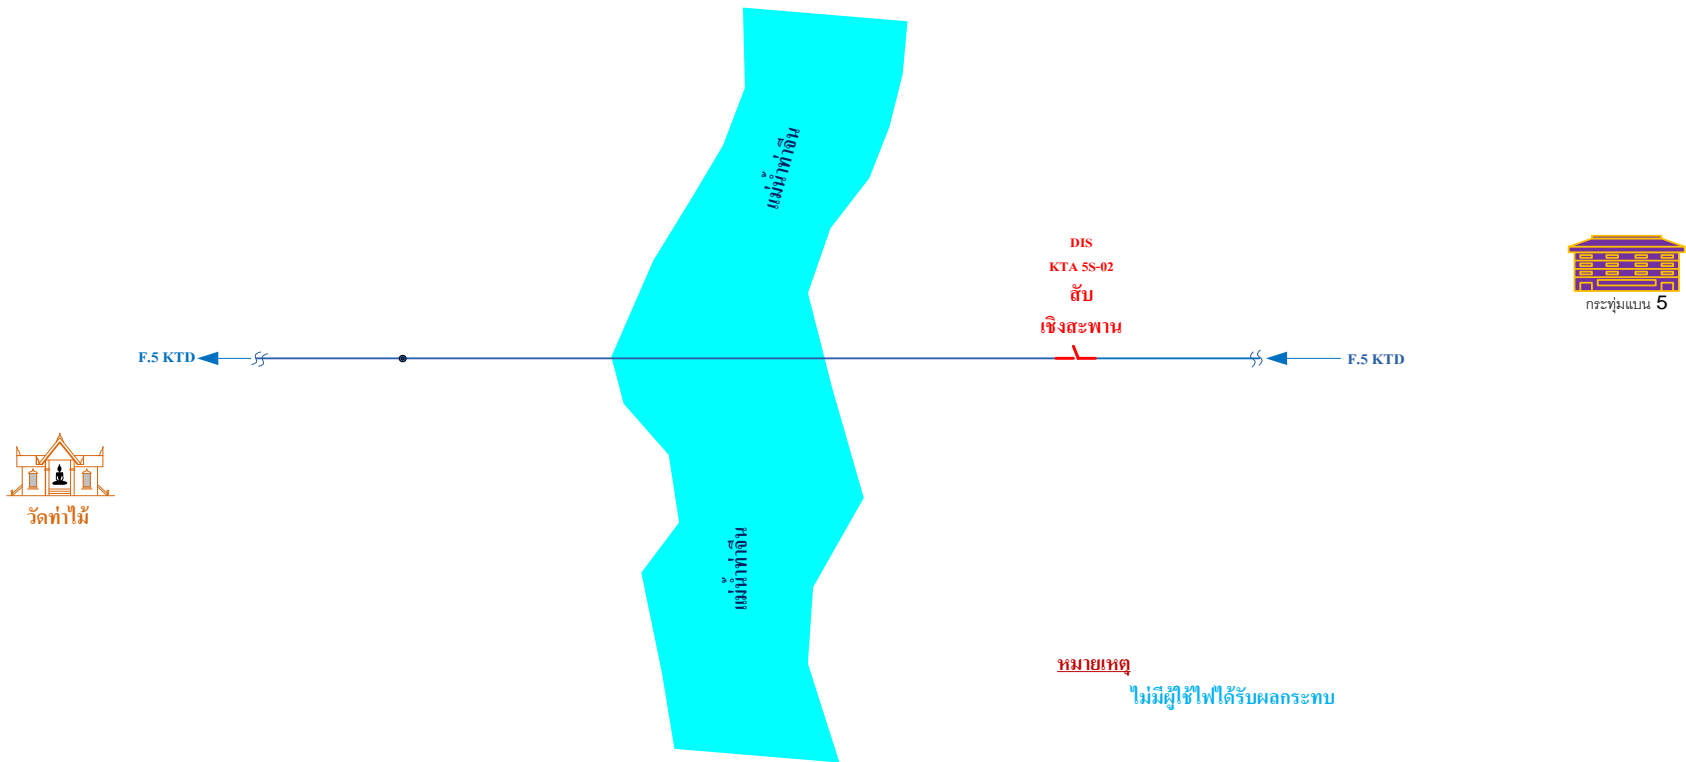

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ๒ (ทางไปวัดท่าไม้)  
 เพื่อให้ ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย และปักเสาไฟฟ้าแรงสูงรองรับงานก่อสร้างสาย TAC ข้ามแม่น้ำ  
 ( ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(ปร.)-๑๔๔ ลว. ๖ ก.พ ๖๒ )  
 กฟอ.กทบ.มีแผนงานดับไฟในวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

