



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๙๑๒/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง.๒๒.เควี.....ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTU ๐๓	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนเสา - สายไฟฟ้าแรงสูงจาก สาย PIC เป็นสาย SAC และเปลี่ยน เสาจากขนาด ๑๒.๐๐ เมตร เป็น เสาขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จุดตัด DDE จุด A ช่างหน้า DIS KTU ๓S-๐๖ ยายเมียด	SF๖ KTU ๓S-๐๘ โรงอิฐบล็อด	นายนพพร ขาวไชยศรี วศก.๗ ผจก.กทบ. โทร. ๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๑๕๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มวบัณฑิตย์...ตำแหน่ง...หม.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๘๕๔๙๔๓...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

๑๘ เม.ย. ๖๒

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....


อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณแยกบ้านยายเมียด หมู่ที่ ๑ ต.แควราย
 ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนเสา-สาย จากสาย PIC เป็นสาย SAC
 และเปลี่ยนเสาจากขนาด ๑๒.๐๐ เมตรเป็นขนาด ๑๒.๒๐ เมตร (เขตติดต่อ กฟน.)

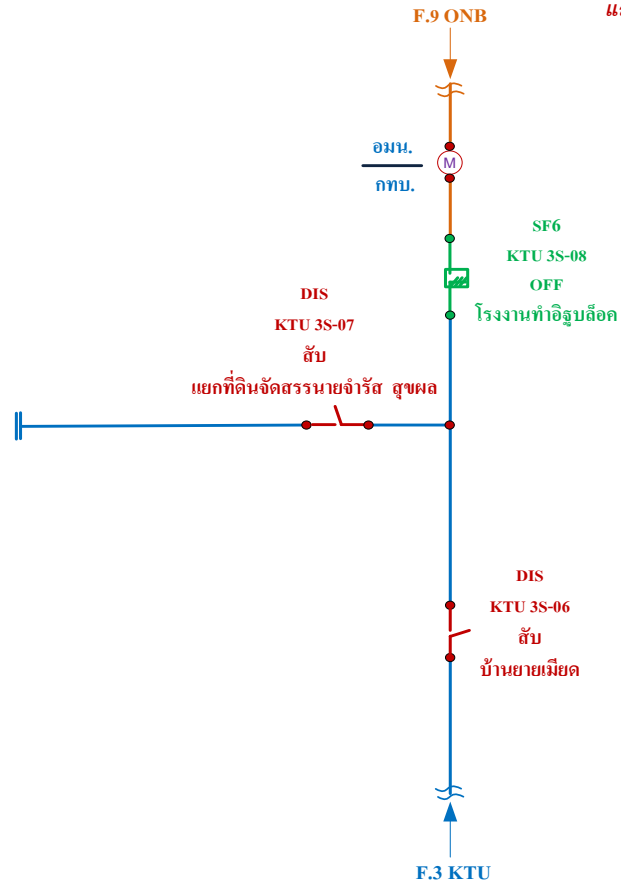

หมายเหตุ

(M) จุดติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน

แผนผังสถานะปัจจุบันหลังดับไฟบริเวณแยกบ้านยายเมียด หมู่ที่ ๑ ต.แควราย
 ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนเสา-สาย จากสาย PIC เป็นสาย SAC
 และเปลี่ยนเสาจากขนาด ๑๒.๐๐ เมตรเป็นขนาด ๑๒.๒๐ เมตร (เขตติดต่อก กฟน.)

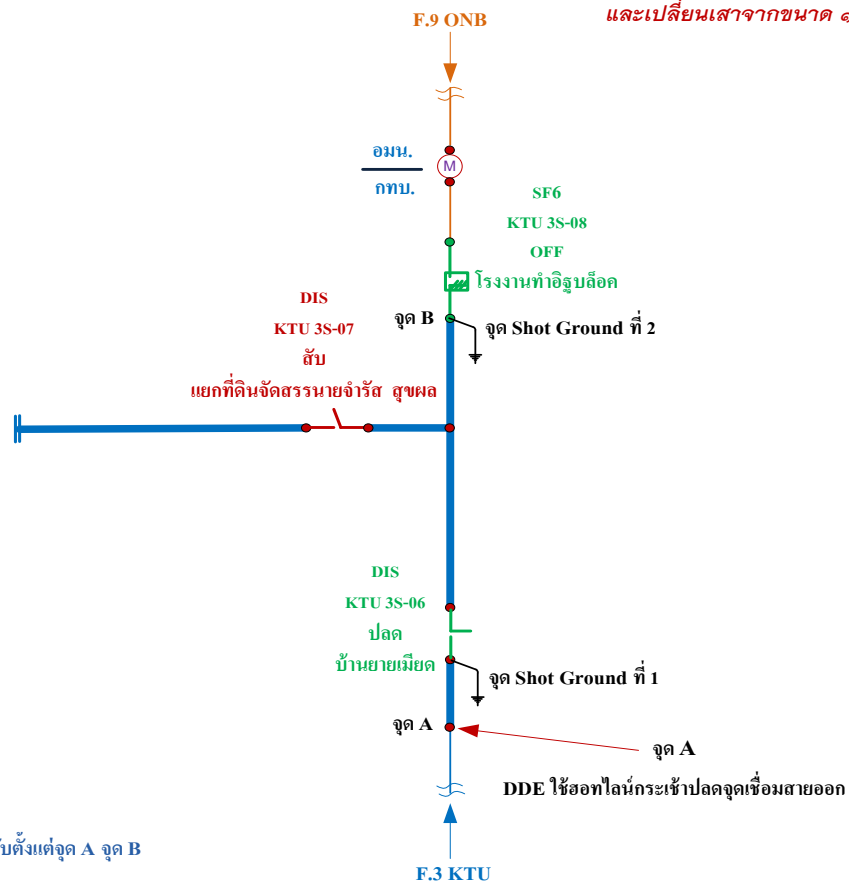

หมายเหตุ

(M) จุดติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน

เส้นทึบสีน้ำเงิน ไลน์ฟีดเตอร์ 3 กทบ.6 ไฟดับตั้งแต่จุด A จุด B

จุด Shot Ground