



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 5700  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ติดตั้งรีโครสเซอร์ และเปลี่ยนเสาขั้วชุด ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๕	๑๗ พย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ติดตั้งรีโครสเซอร์	SAB๓F-๐๒	Disชั่วคราวเลยแยก สะพานข้ามแม่น้ำวัด ทรงคนอง	นายถัก สวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙
๒	SAC๐๕				เปลี่ยนเสาแรงสูงขั้วชุด	SAC๕S-๐๖	Disชั่วคราวเลยปาก ซอยทรงคนอง ๑๑ ประมาณ๕๐๐ม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณวัดทรงคนอง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช.ผ.บ. โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขั้วชุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขั้วชุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขั้วชุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

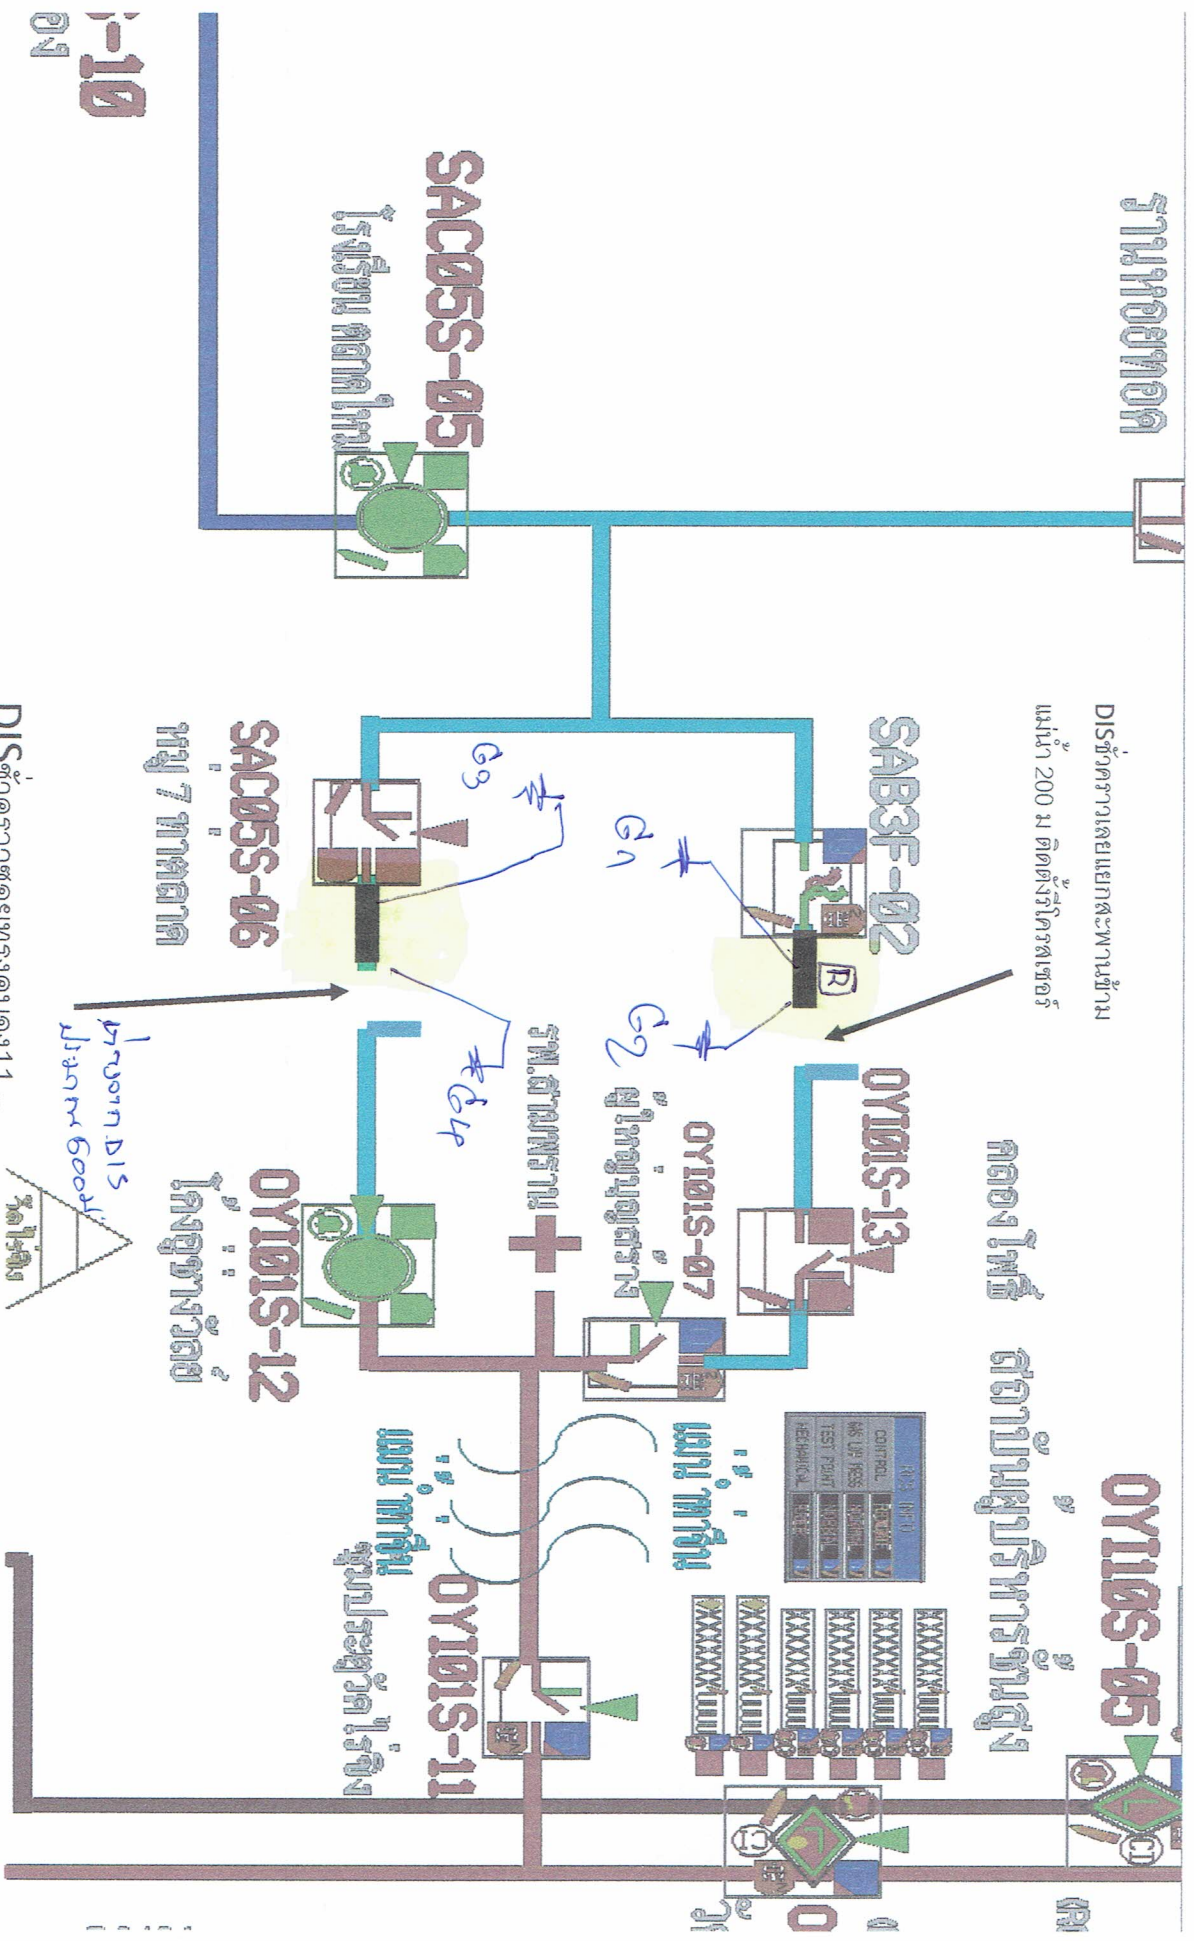

DISถังตรวจแยกสถานะพาน้ำ  
คดองโพธิ์  
สถานีควบคุมบริหารงานสูง  
รพ.สามพราน  
ถังเก็บน้ำ DIS  
ถังเก็บน้ำ Boody

10  
04

DISถังตรวจแยกสถานะพาน้ำ  
คดองโพธิ์  
สถานีควบคุมบริหารงานสูง  
รพ.สามพราน  
ถังเก็บน้ำ DIS  
ถังเก็บน้ำ Boody

DISถังตรวจแยกสถานะพาน้ำ  
คดองโพธิ์  
สถานีควบคุมบริหารงานสูง  
รพ.สามพราน  
ถังเก็บน้ำ DIS  
ถังเก็บน้ำ Boody