



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๕๓๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๖ ONB	๓ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เสา - สาย ไฟฟ้าแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ ๖ อมบ.๒	DIS ONB ๖S-๐๖	จุดปลด DDE ข้างบริษัท ไทยเอเชียโพลี- เมอร์ จก.	นายปรีชา แก้วสีม่วง โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๕๕ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายเรวัต.....กาญจนะ.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. , ผปป. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ

สายเมนไลน์เป็นสายเปลือยขนาด ๑๘๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม.

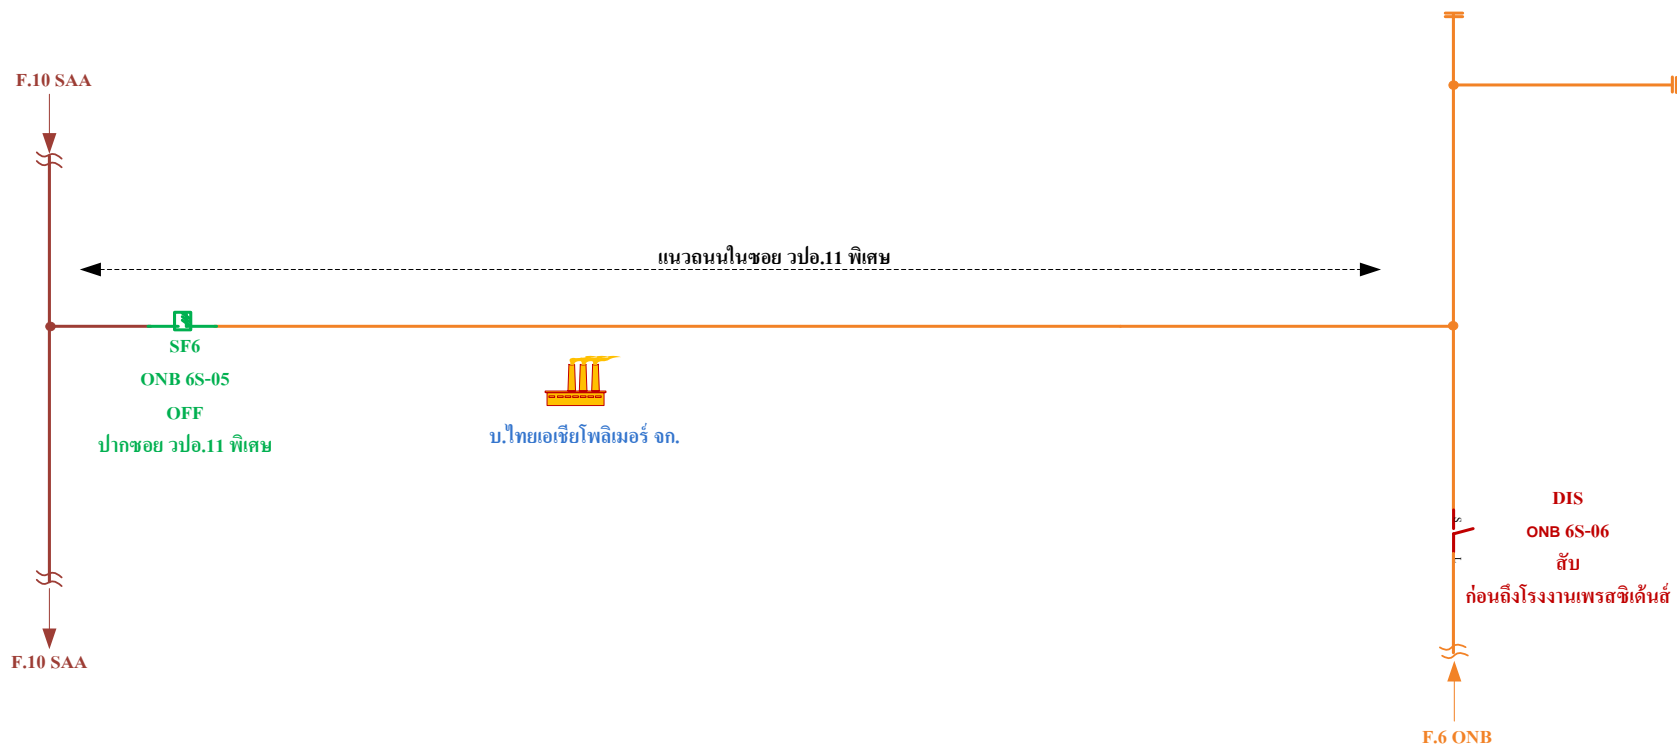

แผนผังสถานะปัจจุบันหลังดับไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. , ผปบ. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ สายเมนไลน์เป็นสายเปลือยขนาด ๑๘๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม.

เส้นทึบสีน้ำตาลไลน์ฟีดเดอร์ 6 อมม.2 ดับไฟปฏิบัติงาน



จุด Shot Ground



พื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน

