



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ลญ.(กป.)- ๑๘๓๙ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณตลาดลาดหญ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCA๑๐	๑๓ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยนเสาแรงสูงต้นไลน์ แยกตลาดลาดหญ้า	DIS ชั่วคราว หน้าร้าน น้ำแข็ง	DIS ชั่วคราว สะพานลอย ลาดหญ้า	นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นทะศิริ ๐๘๙-๘๐๒๑๘๘๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฐิติรัตน์ อุ่นศิริ ตำแหน่ง พชง.๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังการจ่ายพลังงานปฏิบัติงาน

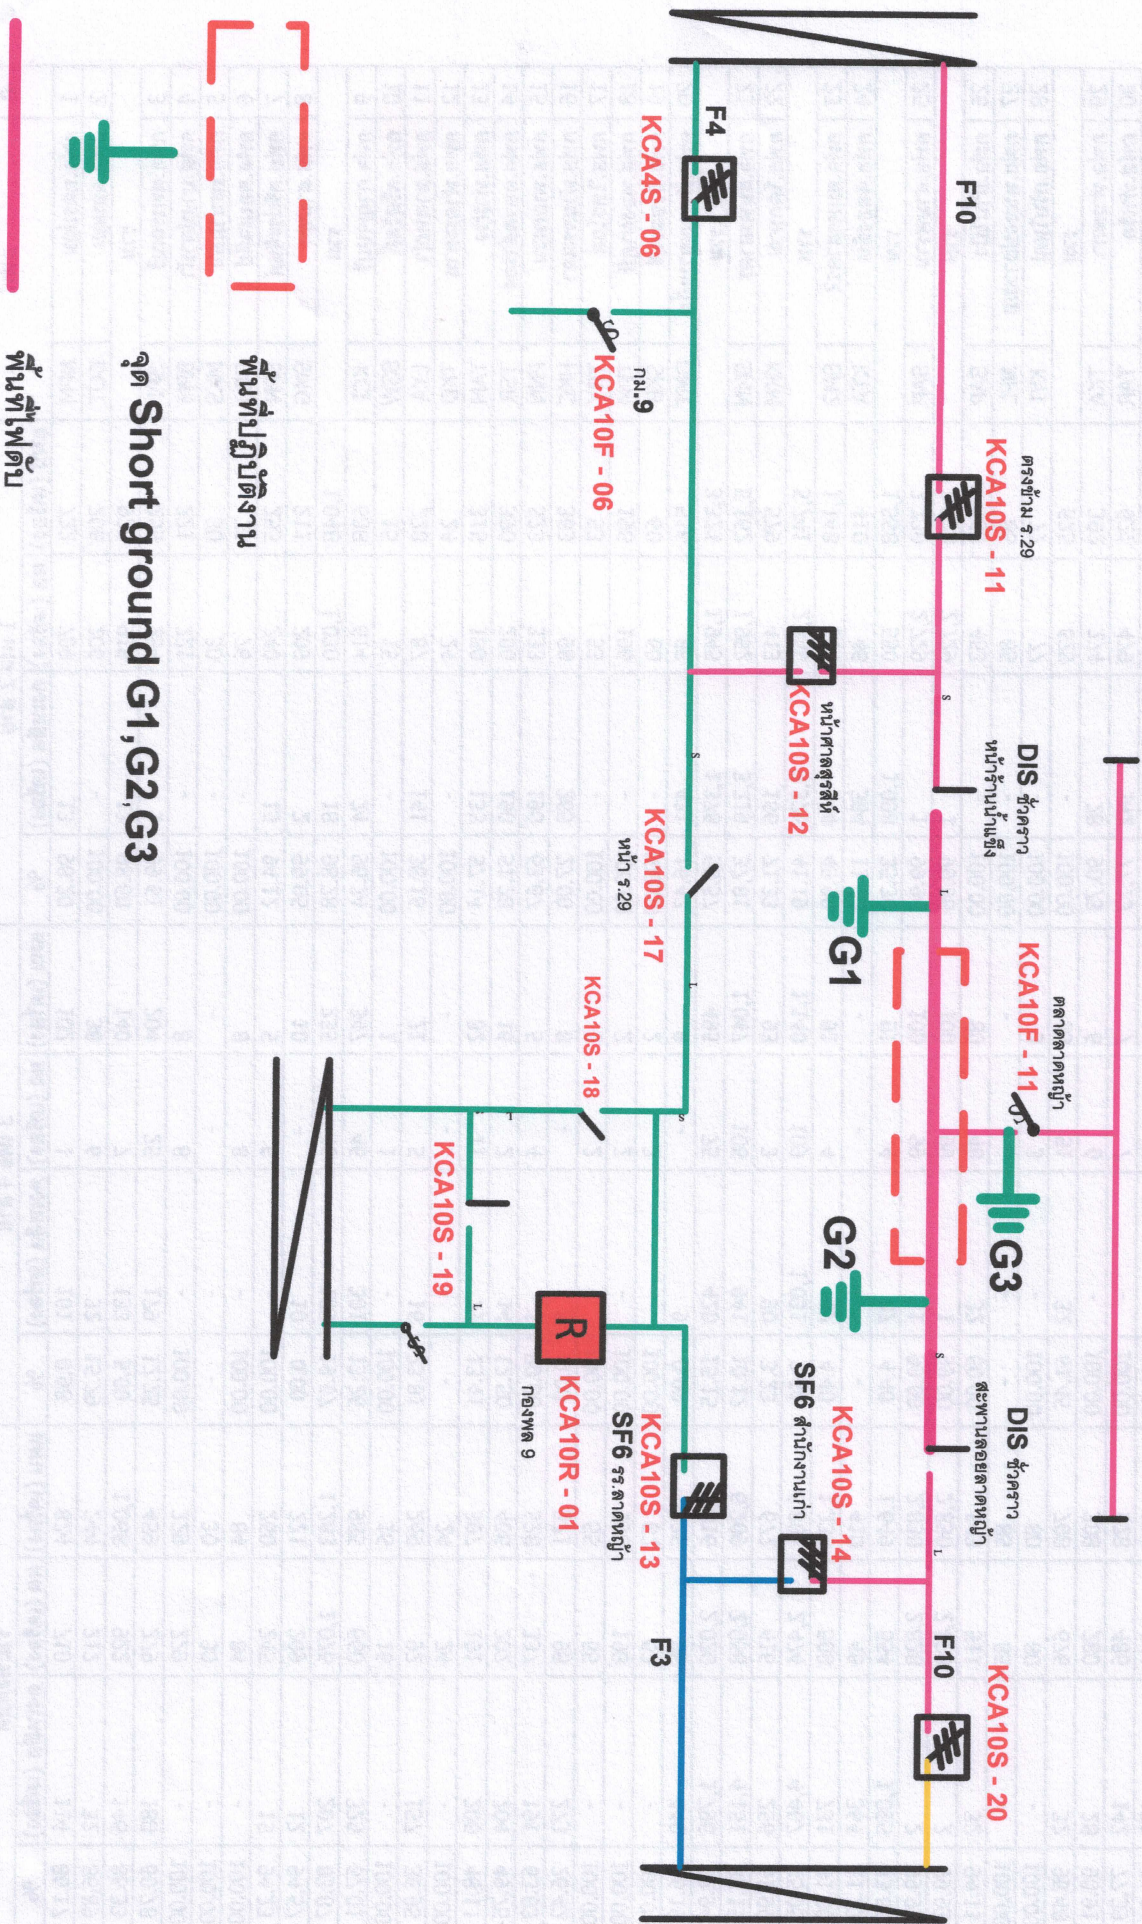


พื้นที่ปฏิบัติงาน


จุด Short ground G1, G2, G3

พื้นที่ไฟฟ้าดับ

แผนผังการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

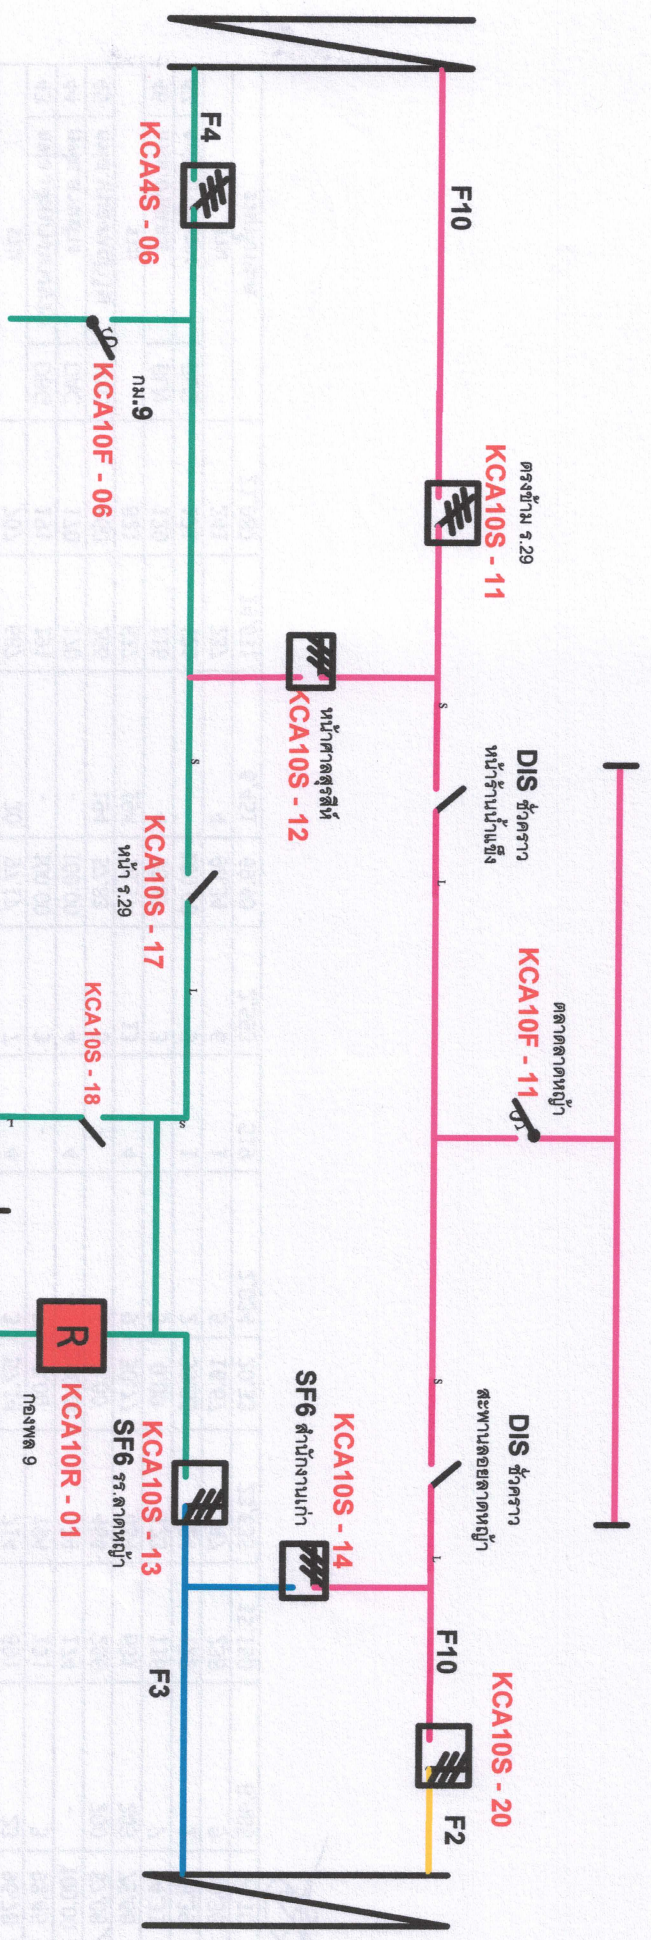

หน้าแปลนการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน ณ 3250 หมู่ 2 อ.บ. 3250





กรมการไฟฟ้า

เลขที่ ก.ท.คย.(กบ.) 2519/2562

ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์อินทร์

ชื่อผู้ส่ง นายประสงค์ สุวรรณเงิน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.ส.๓.๑.๑.๑

ด้วย กท.ส.๓.๑.๑.๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณตลาดลาดหญ้า ตามแผนผัง
สิ่งเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	รายการ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KCA10	๒๒ ก.ย. ๖๒	๐๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยนเสาแรงสูงต้นโสม แยกตลาดลาดหญ้า	DIS ชั่วคราว หน้าร้าน น้ำแข็ง	DIS ชั่วคราว สะพานลอย ลาดหญ้า	นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ ๐๕๙-๘๐๒๒๘๘๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิสิทธิ์ วงษ์อินทร์ ตำแหน่ง พว.๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายประสงค์ สุวรรณเงิน

ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.ส.๓.๑.๑.๑

สำหรับแผนผังการตัดไฟ (แนบ) กทท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผอ. ก.ท.ส.๓.๑.๑.๑

ขอตัดไฟเป็นเวลาของข้อ 1 พัดเตอร์ KCA10 จาก DIS ชั่วคราวหน้าร้านน้ำแข็ง ไป DIS ชั่วคราว สะพานลอยลาดหญ้า
ในวันที่ 22 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งไฟดับซึ่งเลขที่ 1283

ขอตัดไฟเป็นเวลาของข้อ 2 พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งไฟดับซึ่งเลขที่

ขอตัดไฟเป็นเวลาของข้อ 3 พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งไฟดับซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พิศาล วาสุวัตินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟดับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์อินทร์

นายอภิสิทธิ์ วงษ์อินทร์
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
วันที่ 6 กันยายน ๖๒

ส่งรับผู้บังคับ

2519

ก.ท.คย.(กบ.)

เรียน ผอ. กท.คย.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง สน. ให้ขอตรวจสอบความสอดคล้อง

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pura.co.th

กำหนดการปฏิบัติงาน ๕ แผน

แผนปฏิบัติงาน 5 แผน


แผน (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ ตามแผน

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพเนา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกตลาดลาดหญ้า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	พาดสาย 185 ต.มม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1283/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูรินิยม		วันที่ 7 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9/9/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R L=1.0MW.
6	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R L=1.6MW.
7	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R L=2.1MW.
8	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R L=1.0MW.
9	ย้ายโหลด KCA 10 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN 2						
10	KCA10S-20	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
11	KCA10S-13	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
12	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนानบัส
13	DIS ชั่วคราว KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS สะพานลอยลาดหญ้า
14	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
15	KCA10S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
16	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
17	DIS ชั่วคราว KCA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS หน้าร้านน้ำแข็งลาดหญ้า
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งหน่วยงานเฝ้าฯ ซื่อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงานเฝ้าฯ ซื่อตกราวด์ จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงานเฝ้าฯ ซื่อตกราวด์ จุด G3						
22	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	SCADA	R -
26	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	SCADA	R -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
28	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
30	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
31	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
33	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
34	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
35	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
36	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
37	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
38	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
39	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G3						
40	DIS ชั่วคราว KCA10	ปลด	ลับ		ลญ.		DIS หน้าร้านน้ำแข็งลาดหญ้า
41	ย้ายโหลด KCA 10 กลับจาก TTN 2						
42	KCA10S-13	ปลด	ลับ		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
43	KCABVB-01	ปลด	ลับ		KCA		- ขนานบัส
44	DIS ชั่วคราว KCA10	ปลด	ลับ		ลญ.		DIS สะพานลอยลาดหญ้า
45	KCABVB-01,	ลับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
46	KCA10S-13	ลับ	ปลด, ล็อกคาน		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
47	KCA10S-20	ลับ	ปลด, ล็อกคาน		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
48	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	SCADA	R
52	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	SCADA	R
53	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
54	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 สำนักงานเขตเมืองกาญจนบุรี



กมลบุญ
 งาม...
 งาม...

