



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ลญ.(กป.)-๒๕๐๖/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัดเส็ง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าร้านกาแปบอลลูน (ไลน์ ๒ วงจร.)
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TTN๐๒	๑๔ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าร้านกาแปบอลลูน ต.ลาดหญ้า	SF๖ KCA๑๐S- ๒๐	DIS ชั่วคราว บ้านวังดั่ง	นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ ๐๘๘-๘๐๒๑๘๘๒
๒	TTN๐๓	๑๔ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าร้านกาแปบอลลูน ต.ลาดหญ้า	DIS ชั่วคราว ปากทาง บ้านท่าห่ม	DIS ชั่วคราว หน้าศาลเขา ชนไก่	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิตรีรัตน์ อุ่นศิริ ตำแหน่ง พชง.๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชา ตันยัดเส็ง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังการจ่ายไฟฟ้าหลังปฏิบัตงาน

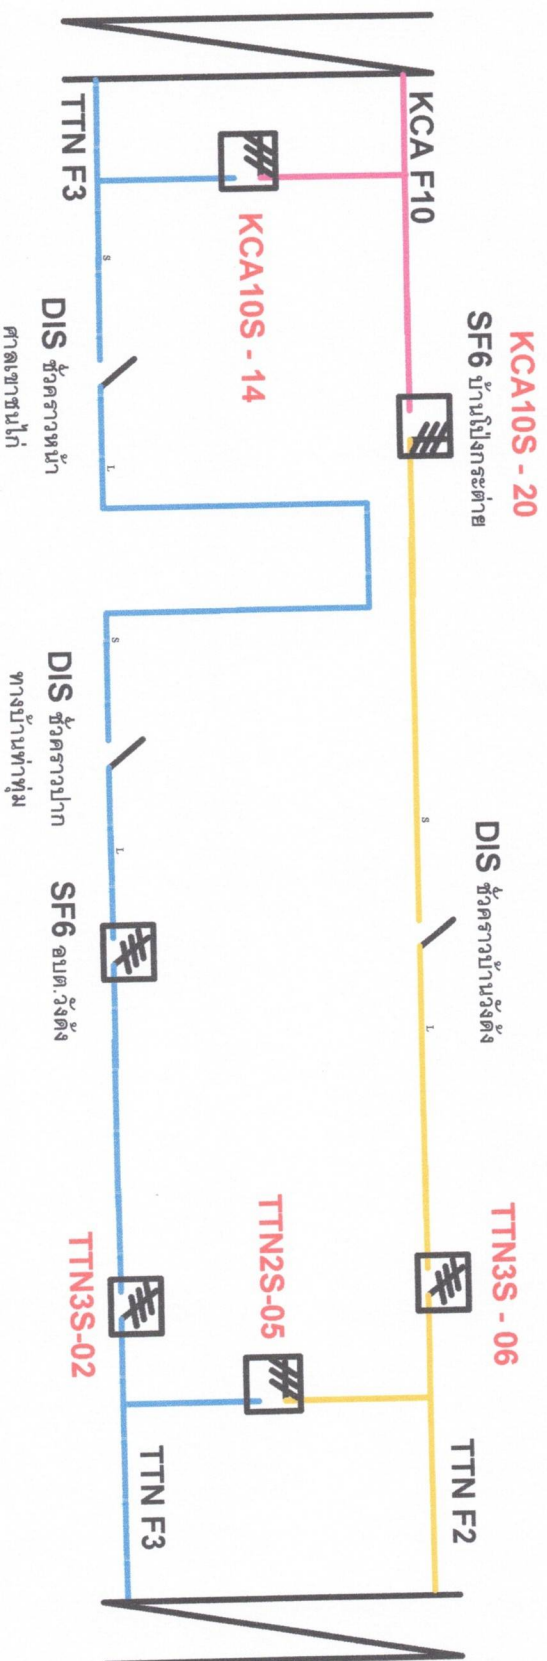

แผนผังการจ่ายไฟฟ้าขณะปฏิบัติงาน

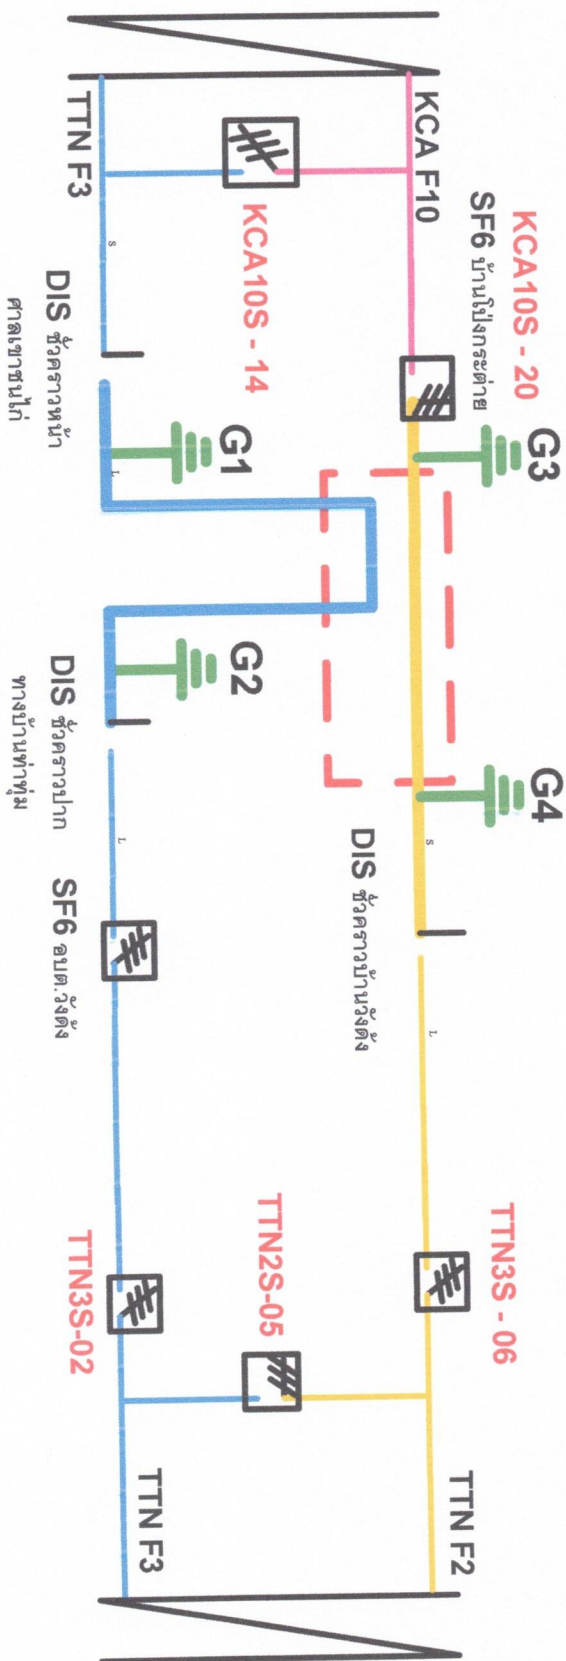

พื้นที่ปฏิบัติงาน



จุด Short ground G1,G2



พื้นที่ไฟฟ้าดับ



แผนผังการจ่ายไฟฟ้าหลังปฏิรูปดำเนินงาน

