



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๓๒๑ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ อ.สงวน

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                     | จาก       | ถึง       | ผู้ควบคุมงาน                        |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|
| ๑.  | NCA12    | ๓๑ มี.ค. ๖๒  | ๐๘.๐๐       | ๑๖.๐๐   | เปลี่ยนเครื่องวัดจุดแบ่งแดน<br>กฟอ.นช-กฟอ.สพร. | NCA12S-03 | NCA12S-04 | นายชลิต สีขาวช่า<br>โทร.๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐ |
| ๒.  | NCA4     | ๓๑ มี.ค. ๖๒  | ๐๘.๐๐       | ๑๖.๐๐   |  | NCA4S-02  | NCA4S-03  |                                     |
| ๓.  | NCA48    | ๓๑ มี.ค. ๖๒  | ๐๘.๐๐       | ๑๖.๐๐   |  | NCA8S-04  | NCA8S-06  |                                     |
|     |          |              |             |         |  |           | NCA8S-07  |                                     |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ชุมชนแนวถนนสาย ๘.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวช่า ตำแหน่ง ขผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร. ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

( นายสมเกียรติ อ.สงวน )

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... เปลี่ยนเครื่องวัดจุดแบ่งแฉก กฟอ.สามพราน-กฟอ.นครชัยศรี ที่ชำรุด

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๓๑ มี.ค. ๖๒ ..... เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น. ....จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๖.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายสมเกียรติ อ.สงวน ..... ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๓-๔๙๗๙๕๕๕ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายชลิต สีขาวขำ

ตำแหน่ง..... ชผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐ ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๖

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟอ.นครชัยศรี , กฟอ.สามพราน

---

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวขำ ชผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑..... หลังร้านเนื้อสาย ๘ ..... ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง

จุดที่ ๒..... ปากทางถนนสาย ๘ ..... ผู้รับผิดชอบ..... นายอรุณ ปินทอง ..... จุดที่ ๓..... - ..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... - ..... ผู้รับผิดชอบ..... - ..... จุดที่ ๕..... - ..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๒ ..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวปัทมา หงษ์สินี

---

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง  ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

---

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรถดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๐ มี.ค. ๖๒ ..... สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผปบ., ,จป. กฟอ.นช., ผปบ.กฟอ.สพร.

ผู้รับเหมาเอกชน.....

---

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....


ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๐ มี.ค. ๖๒

#### C๓ Safety CAP ๐๑

**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

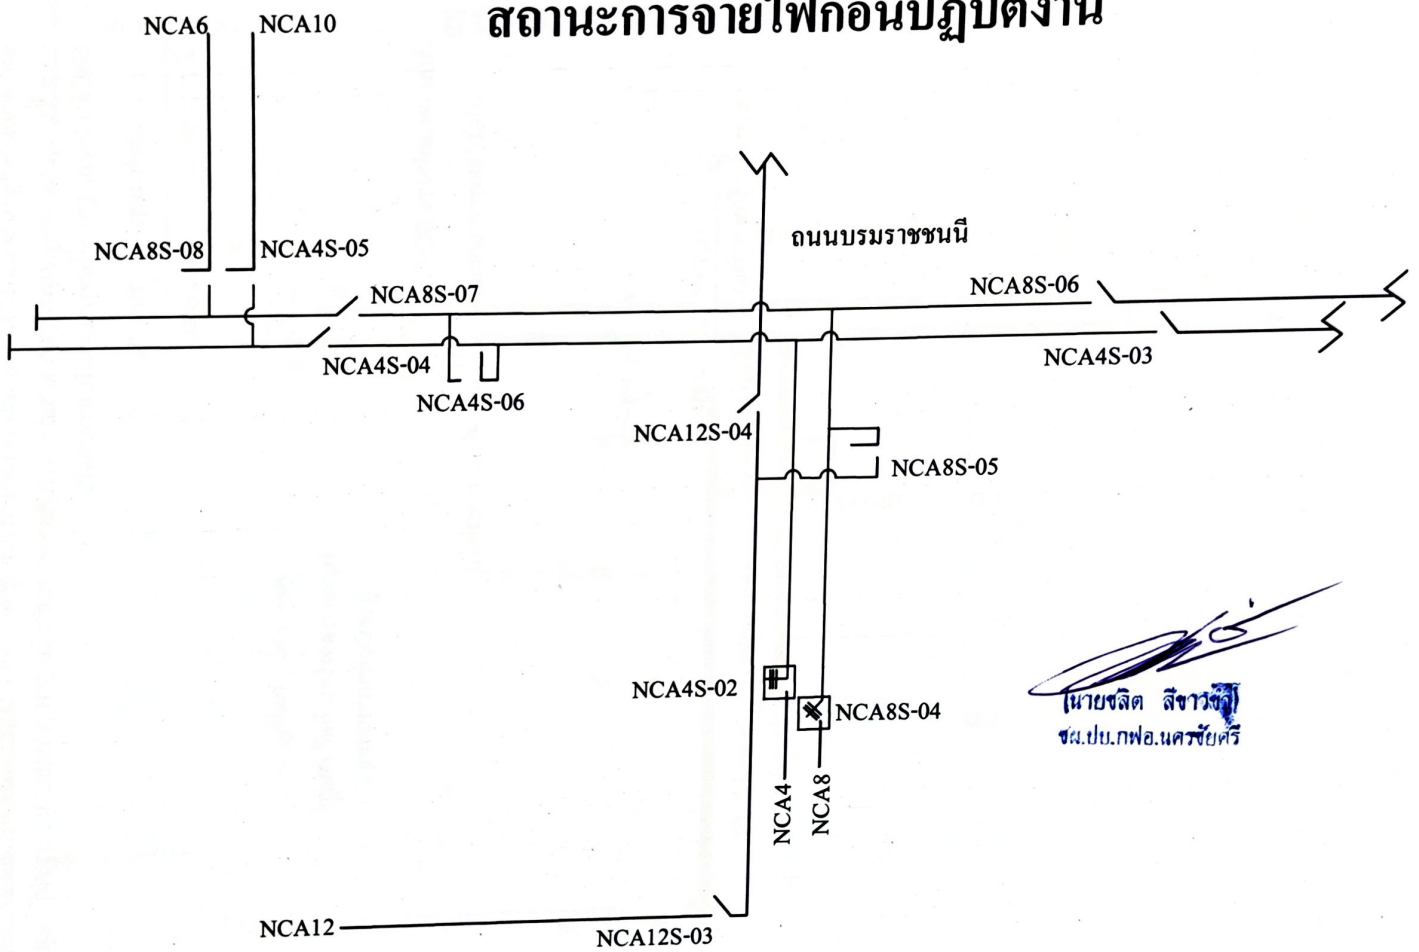


  
นายจลิต สีขาวจั๊วะ  
จล.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

# สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

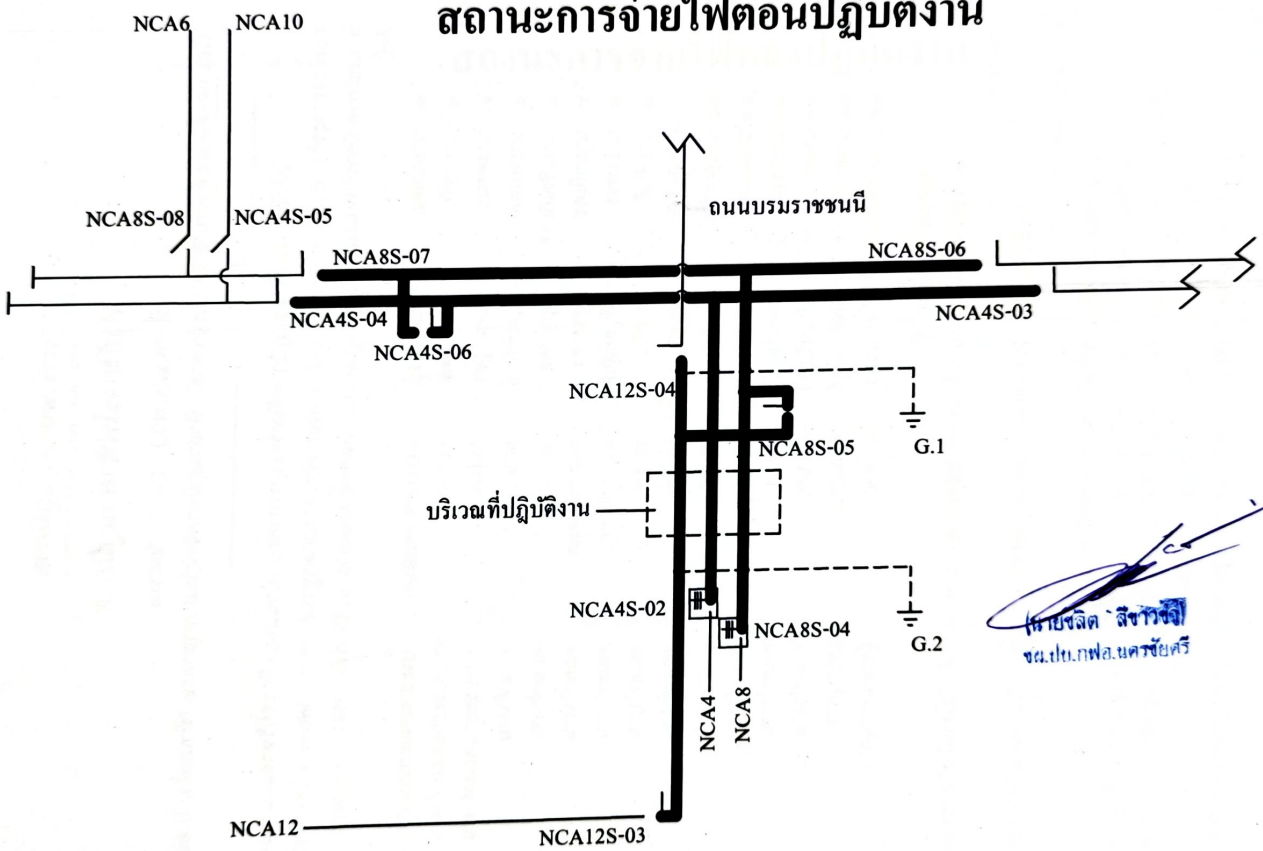

*(Signature)*  
นายชิต ธิราชกุล  
จ.ป.น.กฟล.นครชัยศรี

# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

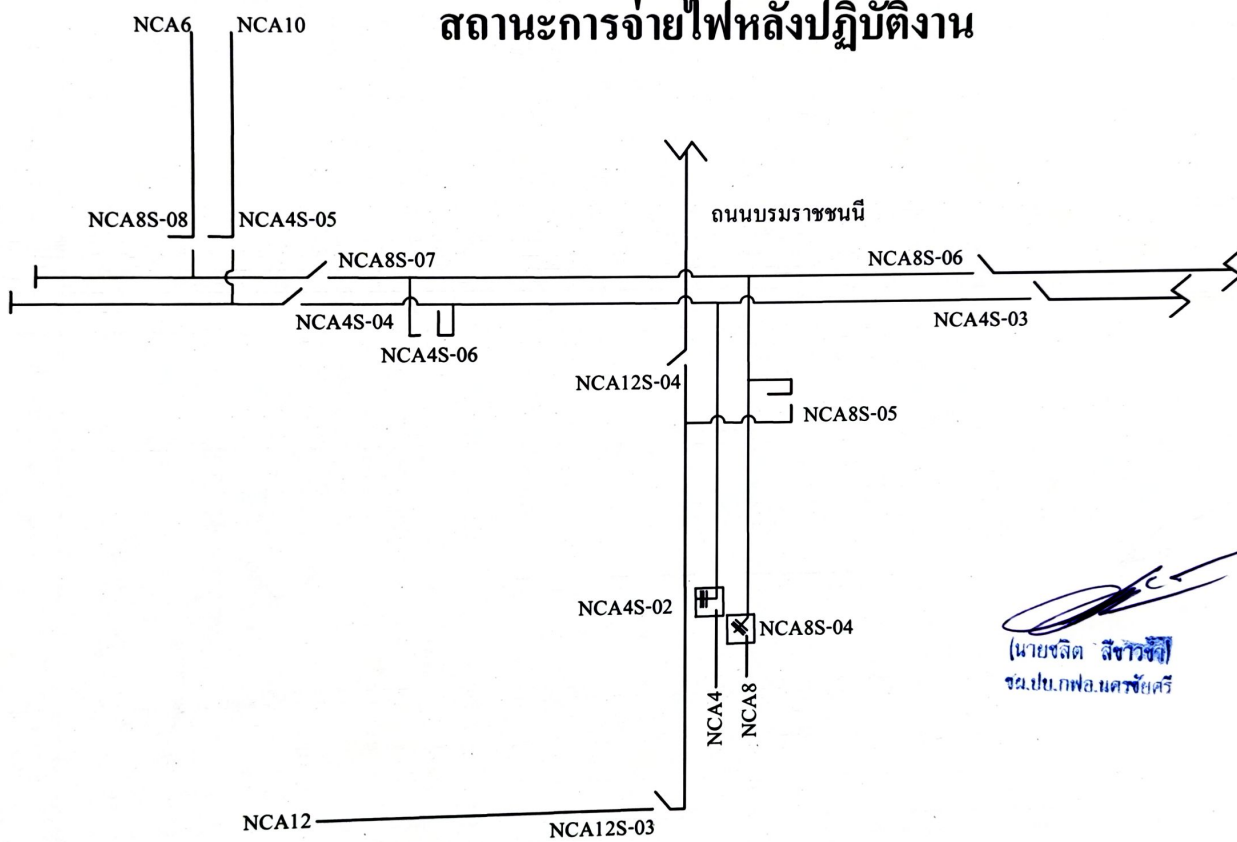

  
(นายจลิต สีขาวขี้)  
จ.บ.บ.ก.พ.บ.ค.ค.ค.ค.ค.