



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ออมน.(ปน.) 1176 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีออมน้อย ๑ และสถานีศาลายา ด้วยวิธีชอทไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒	SLY07	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	HL กระเช้าแก้ไขจุดร้อน สถานีศาลายา และสถานีออมน้อย ๒	SLY07S-05	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖
๓.	ONB10	๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONB10S-02	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา รัมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔ ผ.ปน. โทร ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Name of Object : SF6 รั่วหีส SLY75-05 ปากชอยโพลีกลาส					
Inspected By :					
File Name	20190514-101235-004.jpg	Created Date	2019 - 05 - 14	Created Time	10:12:34
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	31.7?C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---



Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0?C
Camera range	-20.0?C
Area analysis	Value
Area01 Max	148.6
Area02Max	31.7 dt: 0.0?C

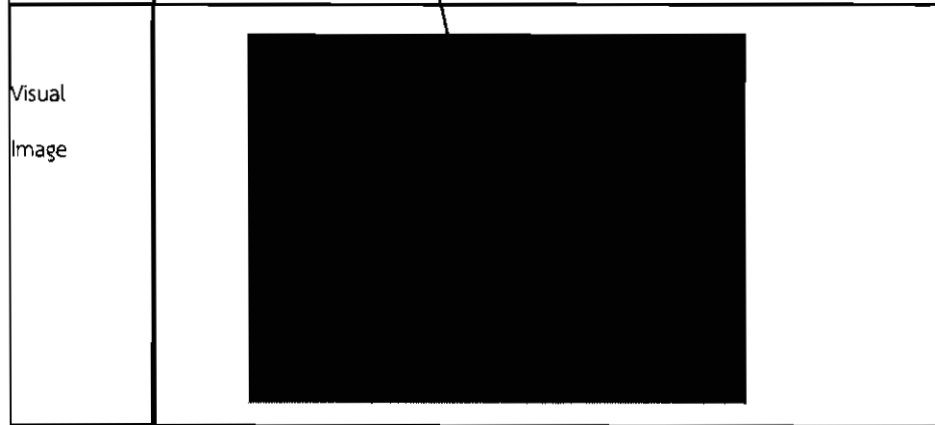

สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเดอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลา

ข้อแนะนำ :


ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย  
 72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
 โทร. 02-4206656



Name of Object : สวิตช์ใบมีด ระดับ ONB10S-02 สวมกัวยไม้					
Inspected By :					
File Name	20190419-144904-002.jpg	Created Date	2019 - 04 - 19	Created Time	14:49:04
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	29.67C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---

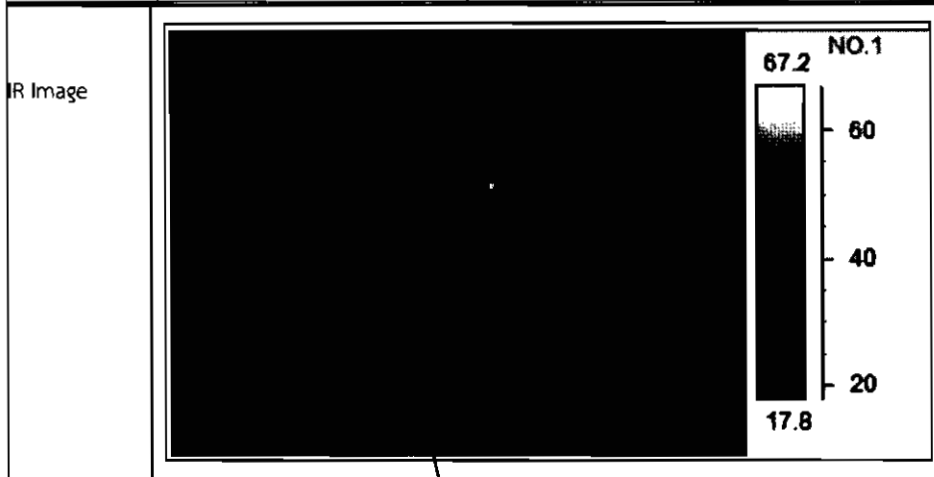

Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0?C
Camera range	-20.0?C
Area analysis	Value
Area01 Max	78.4 dt:48.8?C
Area02Max	29.6 dt: 0.0?C

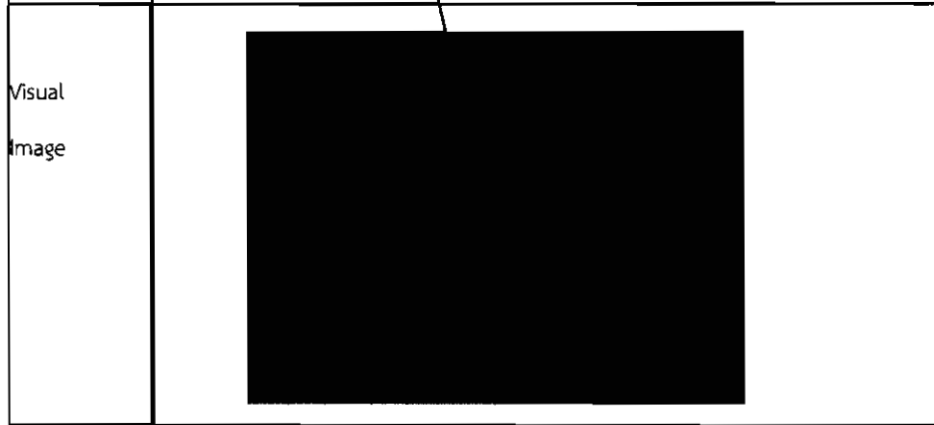

สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเดอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสั้มฉั้ล

ข้อแนะนำ : แก้ไขภายใน 1 เดือน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย

72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority