



เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.)1376/2562.....
 ชื่อผู้รับ นายธำนิ พวงบุญมาก.....
 ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์.....

วันที่ 25 ก.ค. 2562.....
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3).....
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.....

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA03	วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562	09.00 น.	12.00น.	แก้ไขพรีฟอร์มชำรุด	ตรงข้ามร้านมิ่ง ทรศน์คำวัสดุ ก่อสร้าง	-	นายประชุม พลายไธ โทร 081-880-1209

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รจก.ผบ. โทร 063-894-9354.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ ศรีพันธ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
 เรียง อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
 (.....)
 ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียง ผจก.กฟอ.ดบ.

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ แก๊สเพื่อพร้อมชำรุด

บริเวณตรงข้ามร้านมิ่งพรนครต้นข้าวสดก่อสร้าง ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

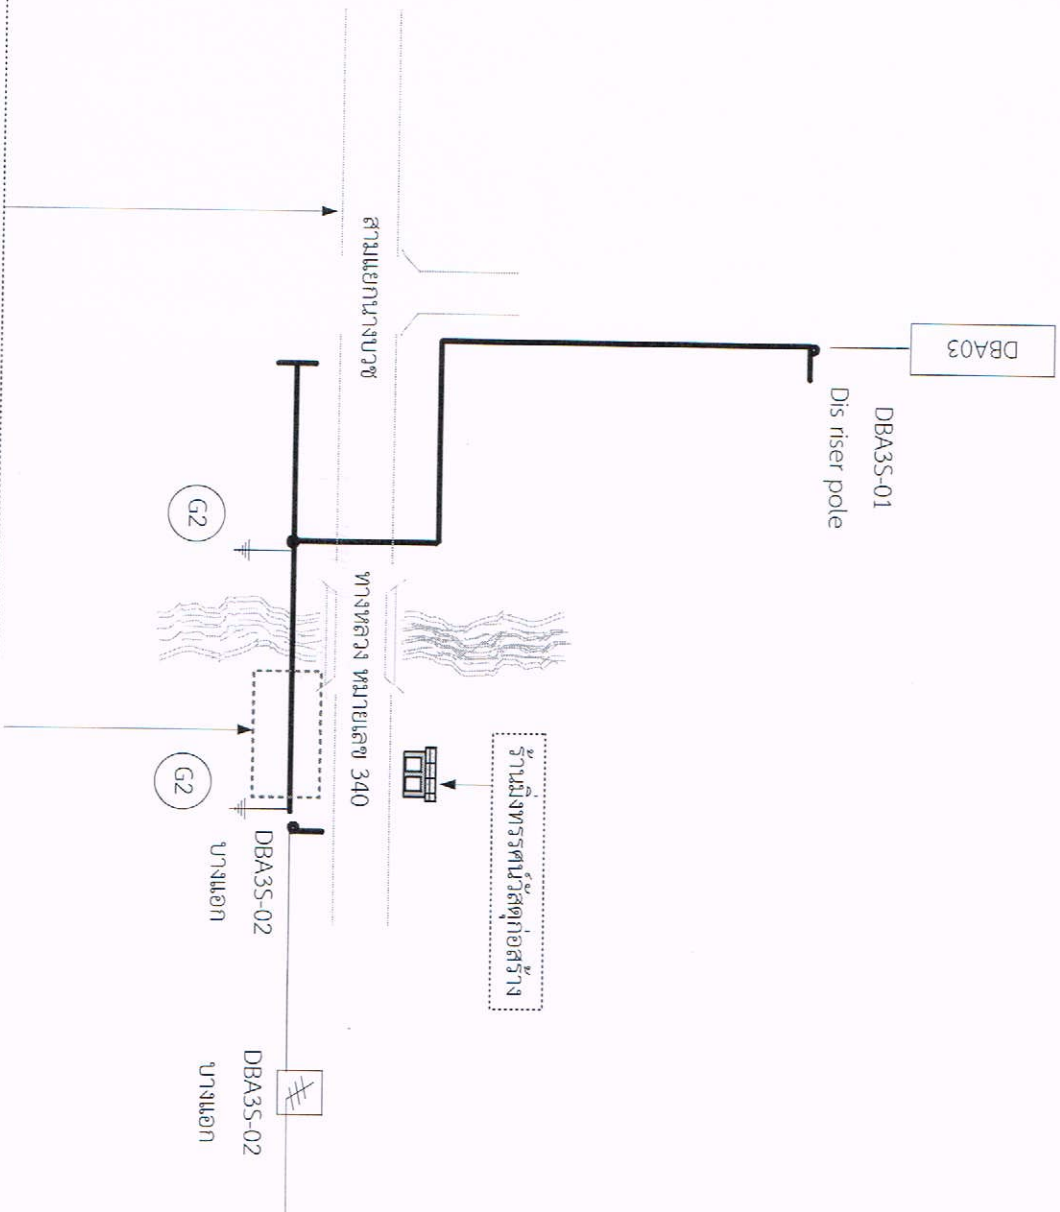

1. วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ดับไฟ แก๊สเพื่อพร้อมชำรุด
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน