



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๑๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระท่อมแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนกรณีเร่งด่วนตามรายงานพบโทรตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๔ KTB	๒๗ ม.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนกรณีเร่งด่วน ต้นมิเตอร์แบ่งแดนไลน์	CB ๐๔VB-๐๑	DIS KTB๔S-๐๓	นายสมชาย มาบัณฑิตย์
๒.	๐๙ KTB				ฟีดเดอร์ ๔ และฟีดเดอร์ ๙ กทบ.๒ ชนแดน กฟจ.สค.	CB ๐๙VB-๐๑	SF๖ KTB๙S-๐๒	โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๑๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ผ.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง     ๑.๑ มีโอกาสชำรุด     ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายเรวัต กาญจนะ.....)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.กทบ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณหน้าสถานีฯ กทบ.๒ ถึงสี่แยกบางน้ำจืด  
 ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
 เพื่อให้ ช่าง ผปบ. และ ผมต. แก้อุปกรณ์ที่ต้นมิเตอร์แบ่งแดนวงจรฟีดเดอร์ ๔ และฟีดเดอร์ ๙  
 ( กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามรายงานพาโทรลแมน )

หมายเหตุ

(M) จุดติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน

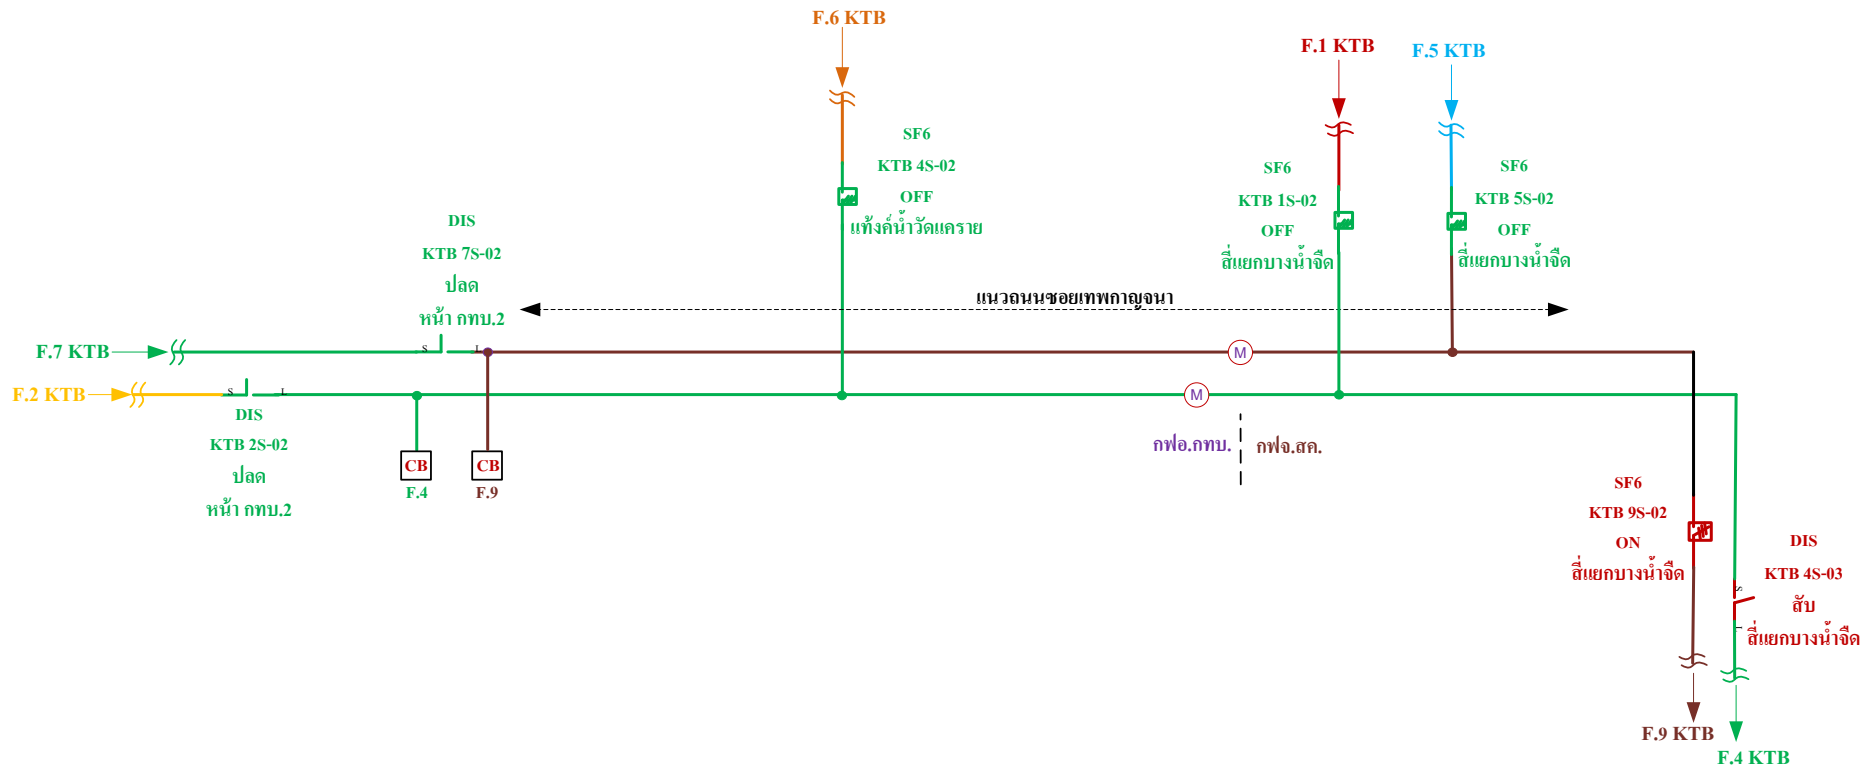

แผนผังสถานะปัจจุบันหลังดับไฟบริเวณหน้าสถานีฯ กทบ.๒ ถึงสี่แยกบางน้ำจืด

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผบป. และ ผมต. แก้ไขจุดร้อนที่ต้นมิเตอร์แบ่งแดนวงจรฟีดเดอร์ ๔ และฟีดเดอร์ ๙

( กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามรายงานพาโทรลแมน )

หมายเหตุ

(M) จุดติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน

จุด Shot Ground ที่ 1

เส้นทึบไลน์ฟีดเดอร์ 4 กทบ.2 ไฟดับ

เส้นทึบไลน์ฟีดเดอร์ 9 กทบ.2 ไฟดับ

