



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๕๘๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทู้แม่แบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ตัดจ่ายระบบใหม่จ่ายไฟสถานี กทบ.๕...ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BNP ๓YB-๐๑ (๑๑.๕ KV)	๑๐ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อทำการตัดจ่ายระบบไฟฟ้า ๑๑.๕ เควี และระบบไฟฟ้า ๒๒ เควี ของสถานี กทบ.๕ (ชั่วคราว) และ จ่ายไฟสถานี กทบ.๕ (ถาวร) ใหม่	BNP CB ๓YB-๐๑	KTE CB ๒YB-๐๑ ถึง BNP ๓YS-๐๔	นายปรีชา แก้วสีม่วง ชผ.กส. โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑ นายลือชัย ศรีจันทร์อินทร์ ชผ.ปบ. โทร. ๐๘๙-๗๘๓๑๙๖๖
๒	KTE ๐๒					KTE CB ๒VB-๐๑	KTE ๒S-๐๒ KTE ๑S-๐๒ KTE ๒S-๐๓ KTE ๒S-๐๘ KTE ๒S-๐๙ KTE ๒S-๑๒ BAL ๗S-๑๒	
๓	KTE ๐๔					KTE CB ๔VB-๐๑	KTE ๔S-๐๒ KTE ๔S-๐๔ KTE ๒S-๐๕ BAL ๗S-๑๐ BAL ๗S-๑๒ KTE ๒S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๑๕๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายเรวัต...กาญจนะ...)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนเปลี่ยนการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้ากระทุ้มแบน ๕ (ชั่วคราว) ไปจ่ายจากสถานีไฟฟ้ากระทุ้มแบน ๕ (ถาวร)

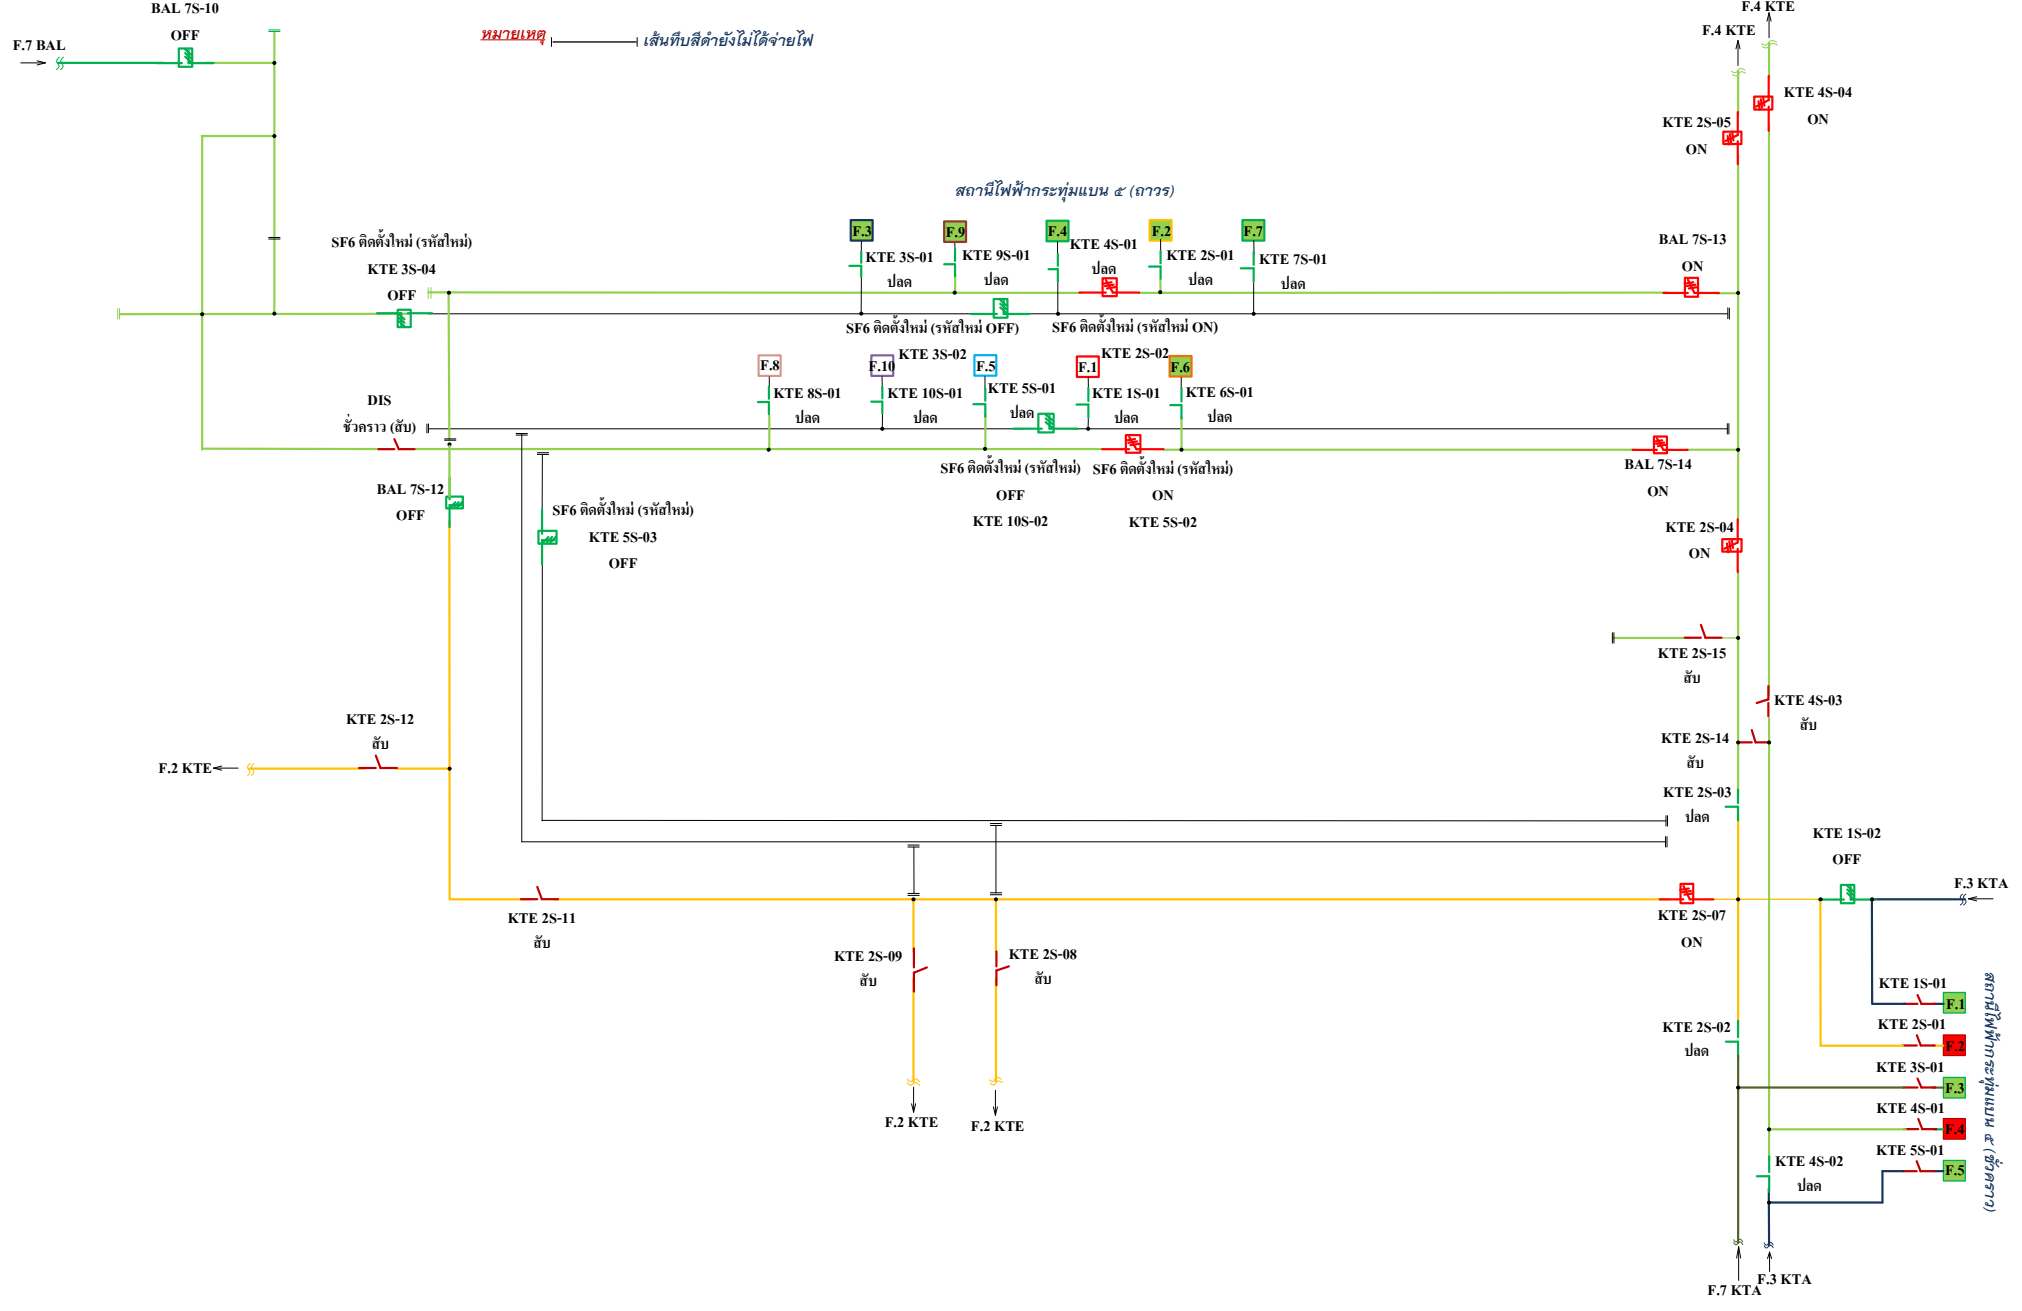

BAL 7S-10

OFF

แผนผังจ่ายไฟสถานีไฟฟ้ากระทุ้มแบน ๕ ถาวร (หลังตัดจ่ายแล้วเสร็จจ่ายไฟได้ประมาณ ๔ วงจร)

สถานีไฟฟ้ากระทุ้มแบน ๕ (ถาวร)

SF6 ติดตั้งใหม่ (รหัสใหม่)

KTE 3S-04

ON

F.5

KTE 3S-01

สับ

F.9

KTE 9S-01

สับ

F.4

KTE 4S-01

ปลด

F.2

KTE 2S-01

สับ

F.7

KTE 7S-01

สับ

KTE 2S-05

OFF

KTE 4S-04

OFF

BAL 7S-13

ON

KTE 3S-02 (OFF)

KTE 2S-02 (OFF)

DIS

ชั่วคราว (ปลด)

F.8

KTE 8S-01

ปลด

F.10

KTE 10S-01

สับ

F.5

KTE 5S-01

สับ

F.1

KTE 1S-01

สับ

F.6

KTE 6S-01

สับ

KTE 10S-02 (OFF)

KTE 5S-02 (OFF)

BAL 7S-12

ON

SF6 ติดตั้งใหม่ (รหัสใหม่)

KTE 5S-03

ON

BAL 7S-14

ON

KTE 2S-04

ON

KTE 2S-15

สับ

KTE 2S-14

ปลด

KTE 2S-03

สับ

KTE 2S-12

ปลด

KTE 2S-11

สับ

KTE 2S-09

ปลด

KTE 2S-08

ปลด

KTE 2S-07

OFF

KTE 2S-02

ปลด

KTE 1S-02

OFF

KTE 1S-01

F.1

KTE 2S-01

F.2

KTE 3S-01

F.3

KTE 4S-01

F.4

KTE 5S-01

F.5

KTE 4S-02

ปลด

สถานีไฟฟ้ากระทุ้มแบน ๕ (ชั่วคราว)
(หมายเลข) ๕

แผนผังสถานะขอตัดไฟเพื่อเปลี่ยนการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้ากลุ่มแบน ๕ (ชั่วคราว) ไปจ่ายจากสถานีไฟฟ้ากลุ่มแบน ๕ (ถาวร)
 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติงานรวมกันหลายชุดหลายจุดเพื่อตัดจ่ายระบบใหม่

