



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)กฟ.จ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี
๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สพ.	7/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า	ดิสห้องเย็น SPA07S-06	Disสนามกีฬา 2,Disจามจุรี	โทร.๐๘๖-๓๓๕๓๑๔๘๔
๒.	9 สพ.	8/12/62	08.00	17.00	สุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสพ.2	DDE จุดA	นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สพ.	9,12/12/62	08.00	17.00		DDEร้าน ทุเรียน	DDEคิงข้าม ถนน	
๓.	7 สพ.	10/12/62	08.00	17.00		DDEวัดท่าโขลง	DDEคิงข้าม ถนน	
๔.	7 สพ.	14/12/62	08.00	17.00		ดิสห้องเย็น SPA07S-06	Disสนามกีฬา 2,Disจามจุรี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เขี่ยมสกุล ตำแหน่ง พงษ.๗ (สข.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟ.จ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี ๒...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ..๗,๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกร..ตำแหน่ง..ชม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

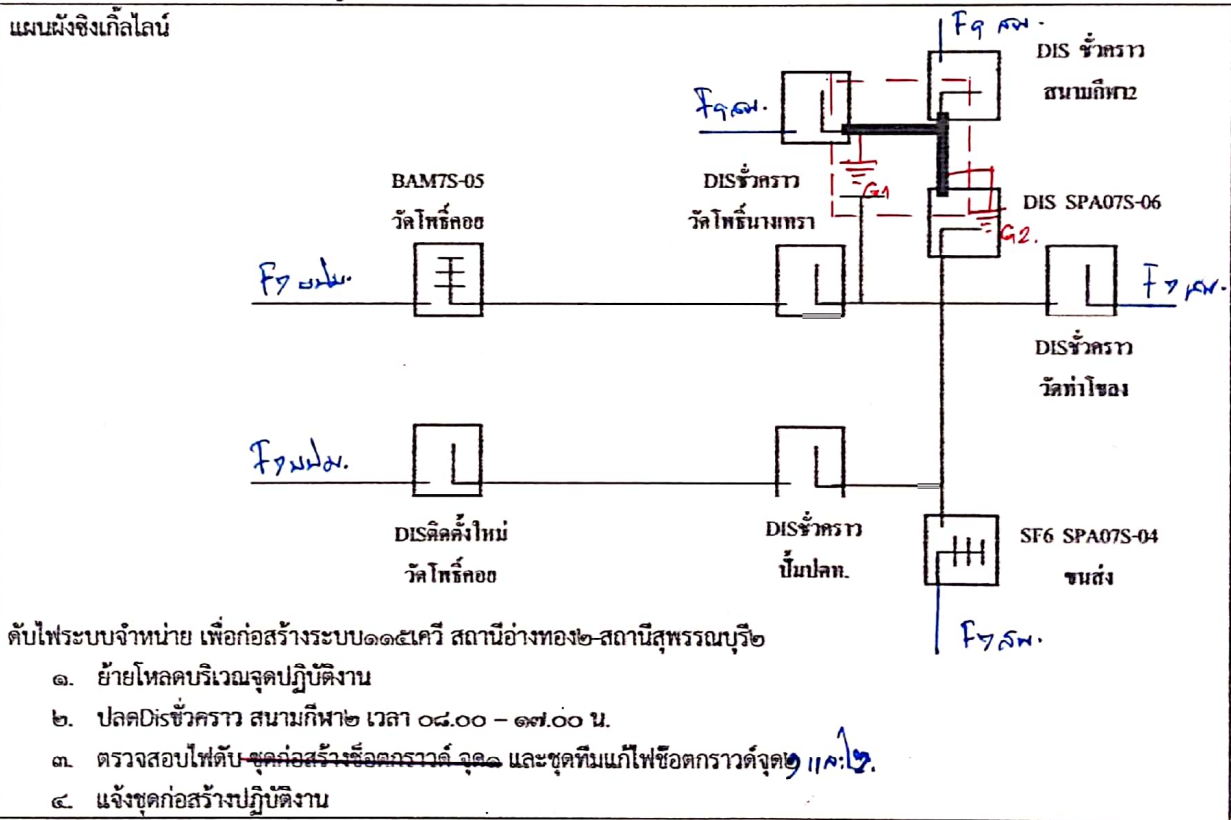

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายโอภาส บุตรบรรเทิง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงง.๖(สข.) ผบ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ผจก.กฟจ.สพ.
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ภฟจ.สพ.

ถึง ผจก.ภฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.ภฟจ.สพ./รจก.ภฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๘...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ภฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEตึ้งข้ามถนนบ้านจามจรี-Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..DDEตึ้งข้ามถนนบ้านจามจรี-Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ ภฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๔๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกร..ตำแหน่ง ขม.ก.ส.ภฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๔. ปลดไหลออกจากระบบ
๕. ปลดไหล๑จุด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDEตึ้งข้ามถนน ๑ จุด
๖. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างชื้อดกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก่ไฟชื้อดกราวด์จุด๒
๗. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ดิยากร)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ผจก.ภฟจ.สพ.
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๘๘๕๕ , ๑๘๘๖๐

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สช.) ผบ.สพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๙,๑๒...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนนหลังSF๖ SPA๗S-๐๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดคดีที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๔๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ฌ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

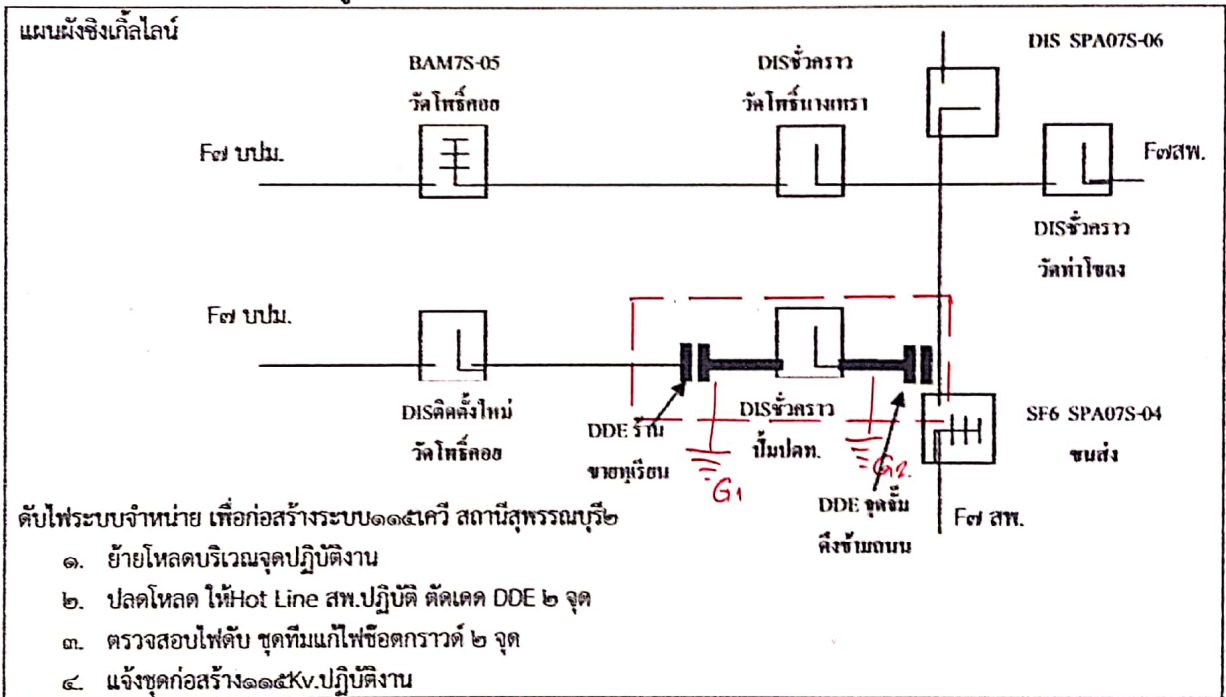

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายโพจนันท์ สวัสดิ์ดิยากร)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา - ผจก.กฟจ.สพ.
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

(นายธนกร สุวรรณประทีป)

พง.๖(สข.) ผบ.สพ.

