



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ สอนวิฑูรย์

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	27/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-04 SPA075-06 SPA075-08	Disชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าไชยง DDE จุฬา, B	โทร.๐๘๖-๓๓๖๓๖๓๖๓ นายโฆภัส บุตรบรรเท็ง
๒.	7 สท.	29/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว ปิ่นทอง.	DDE จุฬา	โทร.๐๘๖-๓๓๖๓๖๓๖๓ นายโฆภัส บุตรบรรเท็ง
๓.	7 สท.	30/10/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว วัดโพธิ์นางตรา	DDE ดิจิทัล ถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๖๓๖๓๖๓ นายโฆภัส บุตรบรรเท็ง
๔.	7 สท.	1/12/62 2/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสท.2	DDE ดิจิทัล ถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๖๓๖๓๖๓ นายโฆภัส บุตรบรรเท็ง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เข็มสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สข.) โทร ๐๘๘-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอภิรักษ์ เข็มสกุล)
ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง
แผนผังแนบ

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๗...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดคดีที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเดอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๔๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

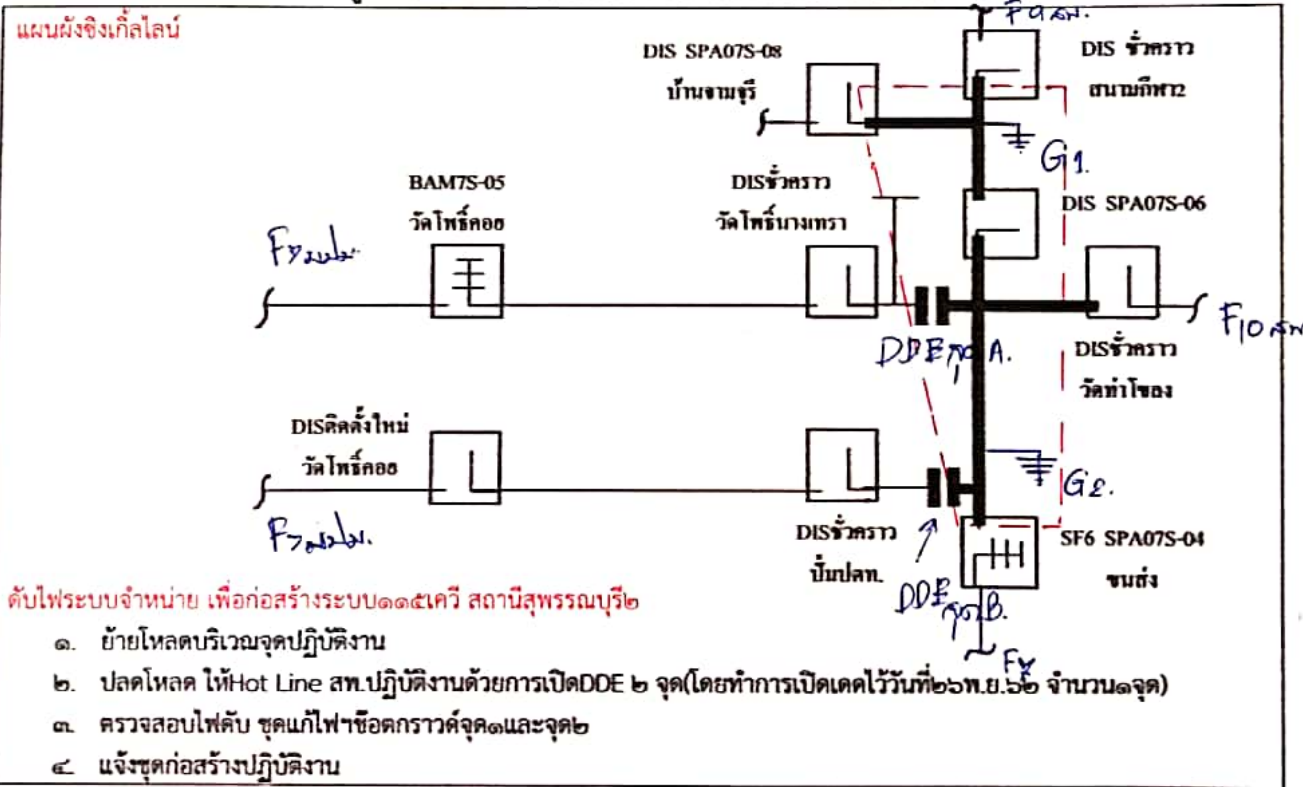

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พ.ศ.๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.


ด้วยในวันที่...๒๙...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี
มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEร้านขายทุเรียน - จุดจุ่มตั้งข้ามถนนหลังSF๖ SPA๗5-๐๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี
สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเตอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEร้านขายทุเรียน - จุดจุ่มตั้งข้ามถนน

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เภอวิโรจน์

ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ชก.กส.กฟภ.สพ..เภอวิโรจน์

ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

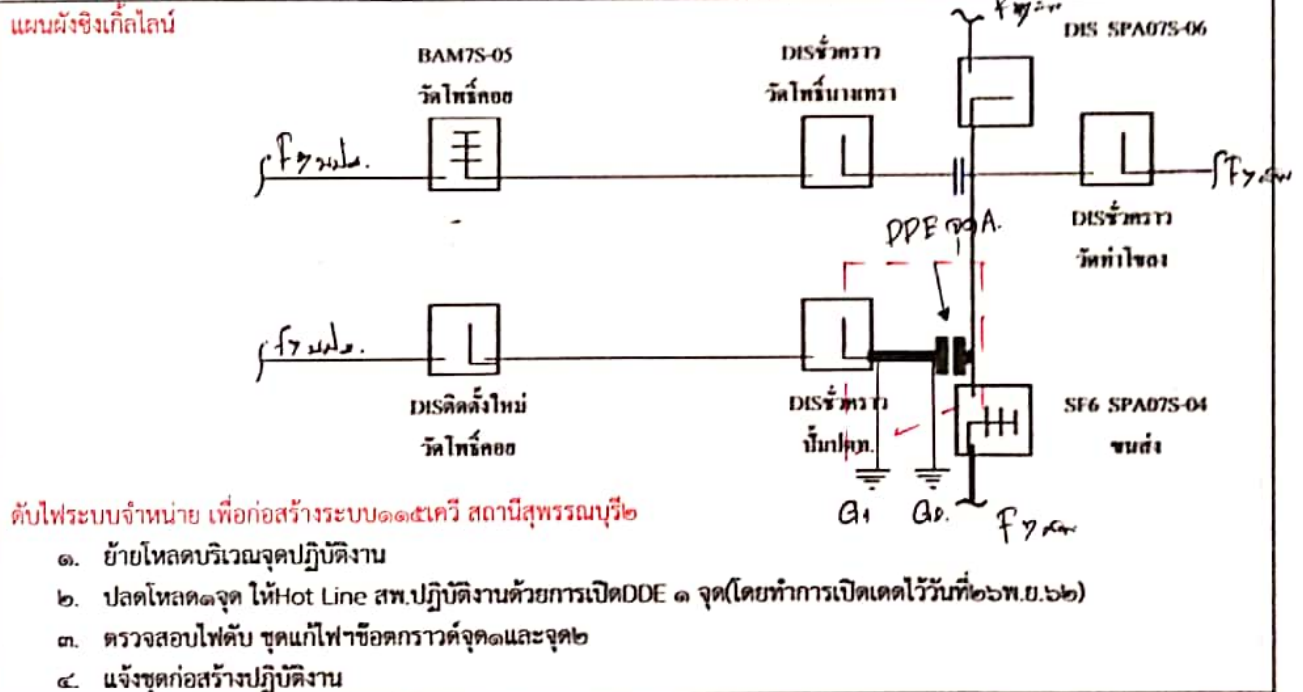

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
ทชง.๖(สช.) ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ. กฟง.สพ.

ถึง ผ.ก. กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผ.ก. กฟง.สพ./รองก.กฟง.สพ.


ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟง.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ... Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจุ่มตั้งข้ามถนน...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานี สุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจุ่มตั้งข้ามถนน

กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๔๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ช.ม.ก.ส.กฟง.สพ..เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

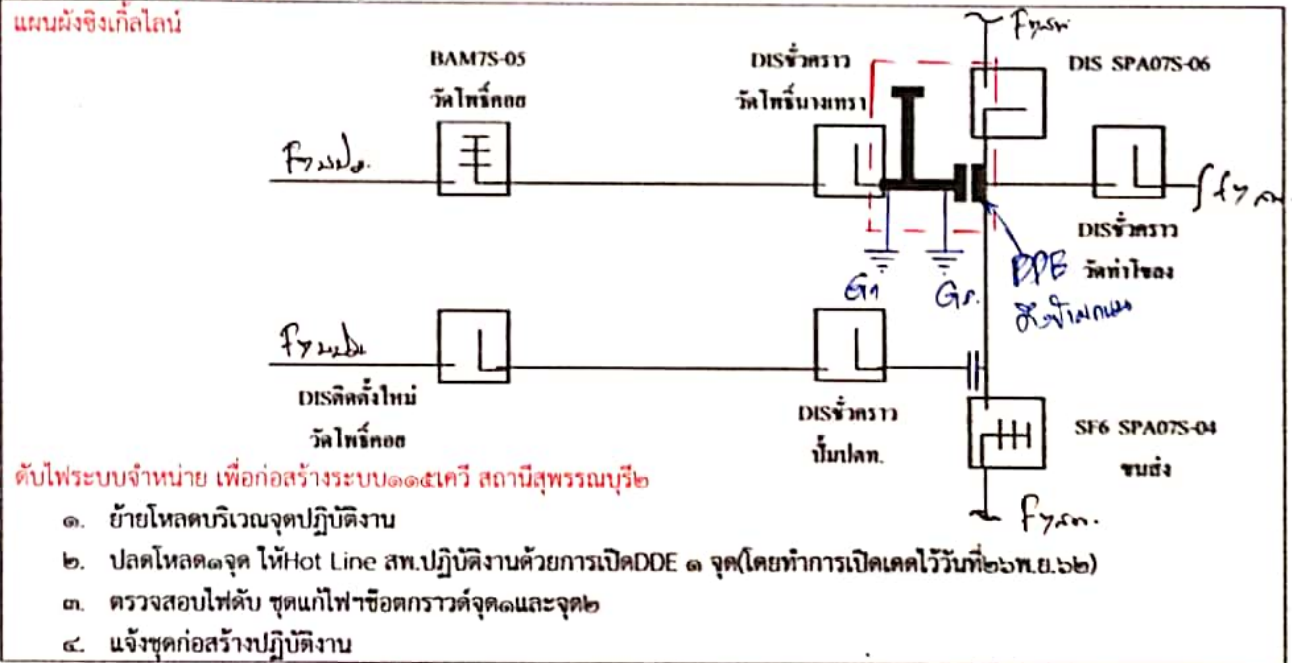

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พง.๖(สข.) ผ.บ. กฟง.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

21/11/62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑,๒...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี-Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี
สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..DDE ดึงข้ามถนนบ้านจามจรี-Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒
กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟภ.สพ..เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิ้ลไลน์

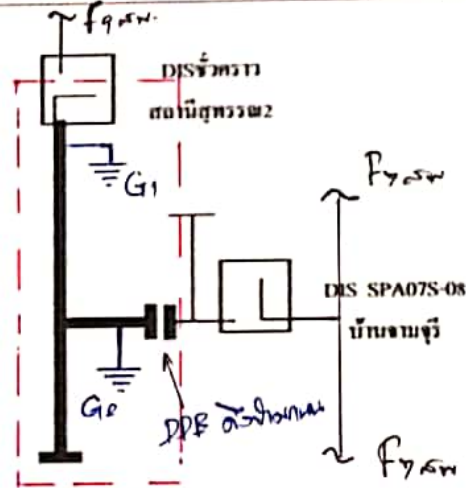

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดโหลดออกจากระบบ
๒. ปลดโหลดจุด ให้ Hot Line สท.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDEดึงข้ามถนน ๑ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดแก้ไขข้อบกพร่องจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สช.) ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๖๖๗๘, ๐๓๕๕๕๕, ๐๓๕๖๖๐