



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓..... /๒๕๖๒.....
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า.....
ชื่อผู้ส่ง นายวิทย์ฯ สนธิศปัญญา.....

วันที่.....๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.....
ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟผ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีสุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า

สุพรรณบุรี ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน.....๔..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|-----------------------|-------------|---------|---|---|--|--|
| ๑. | 7 สพ. | 16/12/62, 19/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | SPA07S-04 SPA07S-06 SPA07S-08 | Disชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าโขลง, DDE จุดA,B | โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๑๙๘๔ นายโอภาส บุตรบรรเทิง |
| ๒. | 7 สพ. | 17/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Disชั่วคราว วัดโพธิ์นางเหรา | DDE จุดA | โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๑๙๘๔ นายโอภาส บุตรบรรเทิง |
| ๓. | 7 สพ. | 20/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Disชั่วคราว ป้อมปท. | DDEตั้งข้าม ถนน | โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๑๙๘๔ นายโอภาส บุตรบรรเทิง |
| ๔. | 7 สพ. | 22/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | SPA07S-06, Disชั่วคราว สะพานวัดราชา Disสนามกีฬา2 | SPA07S-08, DDEวัดราชบุรี สามัคคี | โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๑๙๘๔ นายโอภาส บุตรบรรเทิง |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สช.) โทร. ๐๘๙-๐๐๙๙๙๙๙๙๙.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทย์ฯ สนธิศปัญญา)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟผ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖,๑๙...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... SPA๗S-๐๔ - Disชั่วคราวสนามกีฬา๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกธ..ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไก

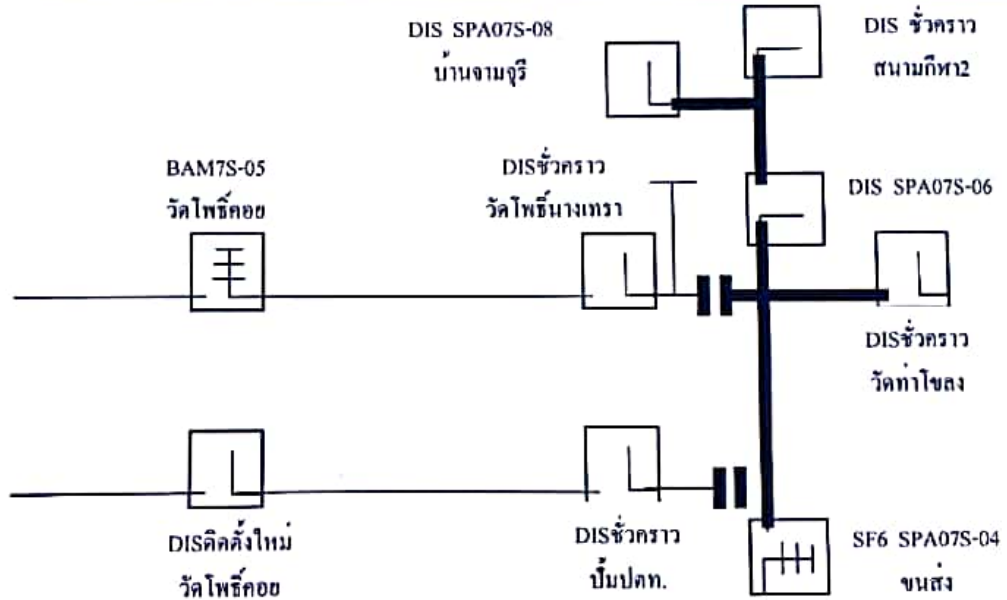

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDE ๒ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดแก่ไฟช็อตกราวด์ ๒ จุด
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

นายอานัติ พลเสน

(นายอานัติ พลเสน)

พงง.๖(สข.) ผบ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - DDEจุดA ...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - DDEจุดA

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงkilob

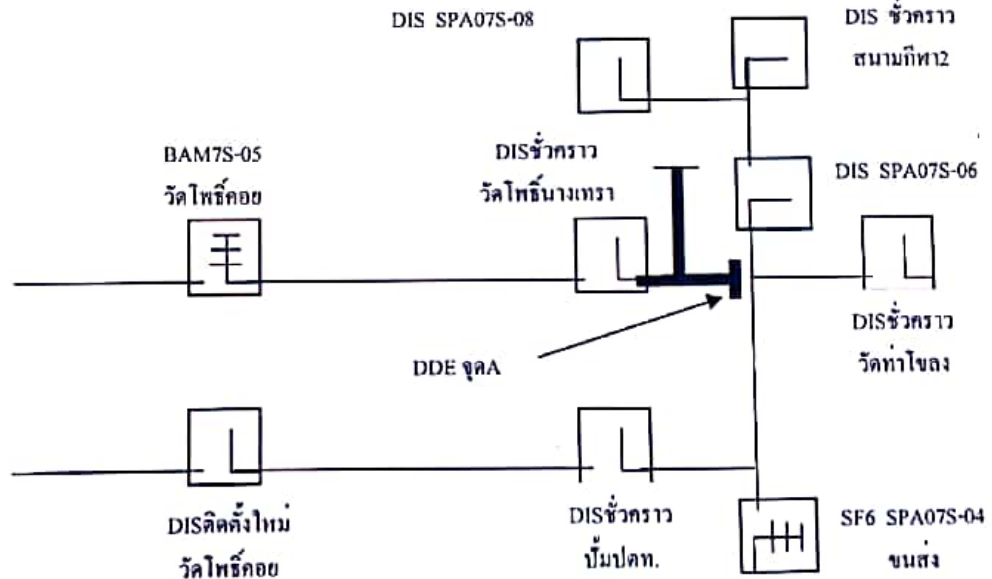

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดDisชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา ให้HotLineสพ. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดแก้ไขข้อบกพร่อง ๒ จุด
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนันต์ พลเสน

อนุมัติ

ค.ร.ก.

(นายอนันต์ พลเสน)
พชง.๖(สข.) ผบ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราวปตท.- จุดจัมตึงข้ามถนนหลังSF๖ SPA๗S-๐๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวปตท.- จุดจัมตึงข้ามถนน

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๔๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ชน.กส.กฟภ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

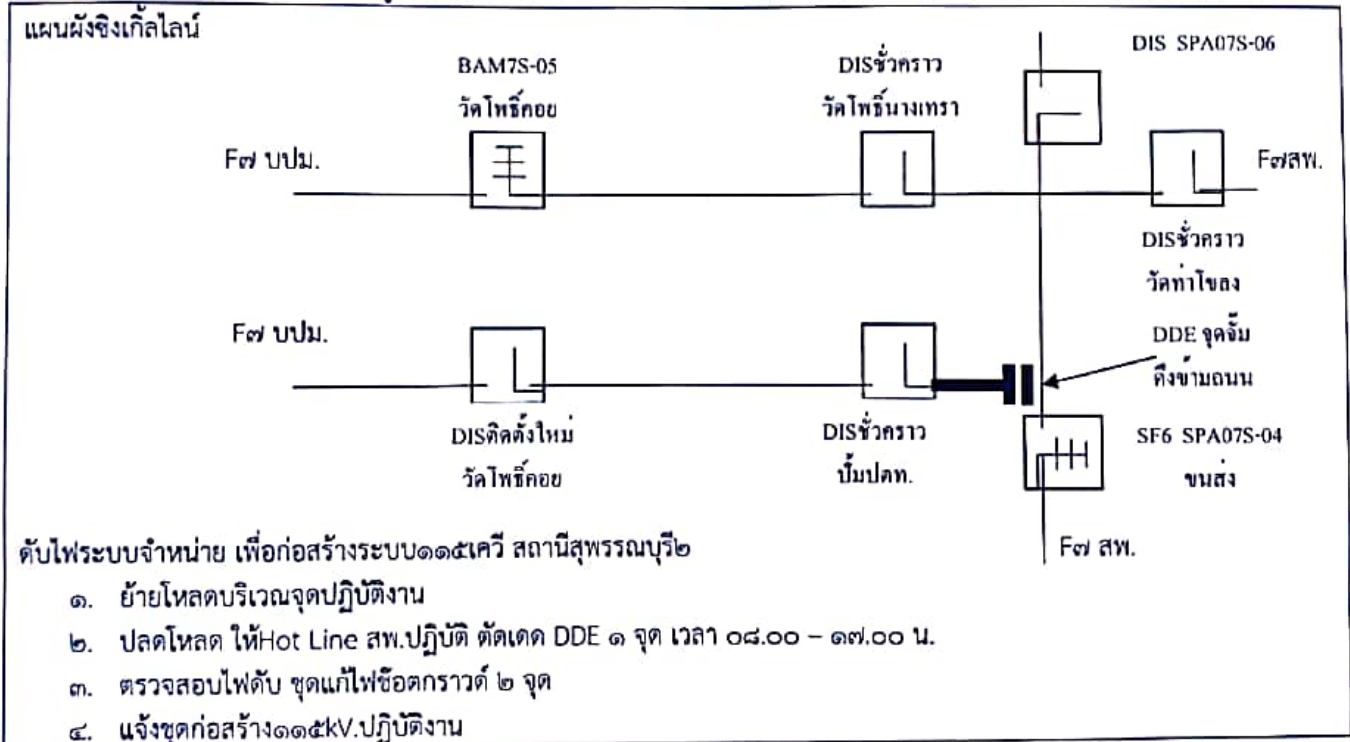

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

นางสาว พงษ์
(นายอาณัติ พลเสน)
พงษ.๖(สข.) ผบ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๒...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี ๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๗,๘.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา๒

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกธ..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

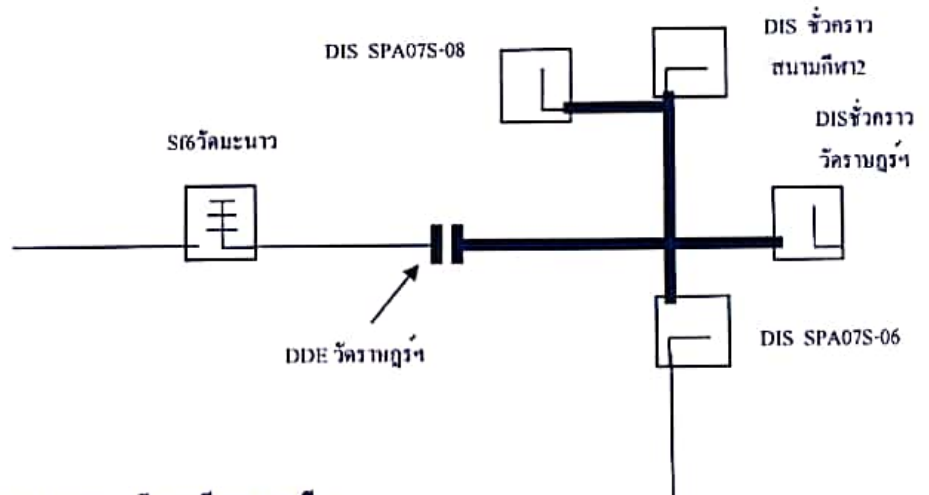

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดDisชั่วคราว สนามกีฬา๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดแก้ไขข้อผิดพลาด ๒ จุด
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

สมเกียรติ พลเสน

อนุมัติ

(นายอาณัติ พลเสน)
พชง.๖(สข.) ผบ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐