



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-


วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๘...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SF๖ชั่วคราวข้างพรรคชาติไทย - Dis SPA๐๔S-๐๒...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
...โดยมีรายละเอียดพีคเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีคเตอร์ ..๕,๙.. สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..-SF๖ชั่วคราวข้างพรรคชาติไทย-DIS SPA๐๔F-๐๒
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..พง.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..
๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..
๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

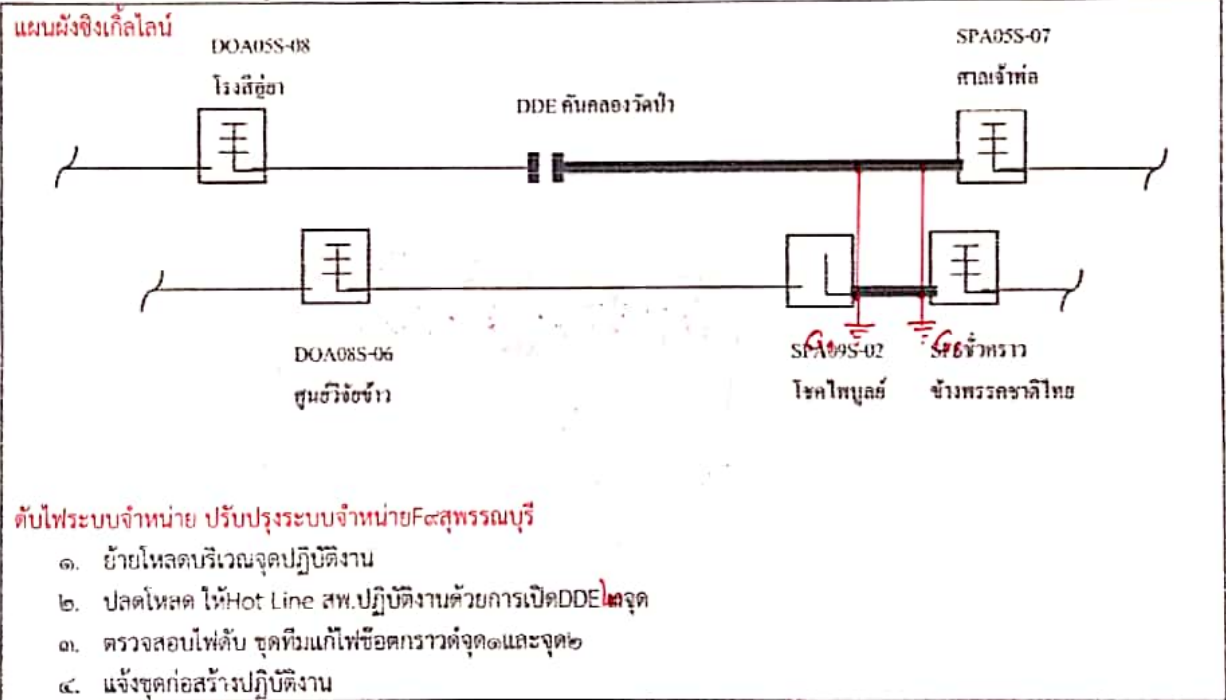

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้คือไปด้วย

อนุมัติ

(Signature)
ร.ก.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พง.๖(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๗๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สันทิทธิปัญญา

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ชื่อ
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์๕.๔ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| ๑. | 5.9 สพ. | 18/01/63 | 08.00 | 17.00 | พาดสายแรงสูง 185 ต.มม. SF6ข้างพรรคชาติไทย-Disโซค ไพลูลย์คาร์แคร์ | SF6 SPA05S-07 ศาลเจ้าพ่อ SF6ชั่วคราวข้างพรรคชาติไทย | DDCคันคลองท่า Dis SPA09S-02 | โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ไม่มีโอกาสรื้อ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สันทิทธิปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pca.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ