



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายวิชา กิ่งคำเมือง

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.จก. กฟล.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5,9 สท.	19/11/62	08.00	17.00	บึงเสา คอร.ขนาด 14.20 ม. ตั้งแต่คูเมืองข้างพรรคชาติไทย- คันคลองวัดป่า	SF6ชั่วคราว พรรคชาติไทย	DDEกลางแสน บีม ปตท.	โทร.๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า
๒.	5,9 สท.	26/11/62	08.00	17.00		DDEกลางแสน บีม ปตท.	DDEหน้า รรกรรม สุด	—
๓.	5,9 สท.	07/12/62	08.00	17.00		DDEหน้า รร. กรรมสุด	DDEคันคลองวัดป่า	—

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พท.๗ โทร. ๐๔๔-๐๐๘๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง อ.จก. กฟล.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รองก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


ด้วยในวันที่...๑๙...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี  
มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...คูเมืองข้างพรรคชาติไทย-ป้อมปดท.คูเมือง...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมี  
รายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ..๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...คูเมืองข้างพรรคชาติไทย-ป้อมปดท.คูเมือง...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..พชง.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

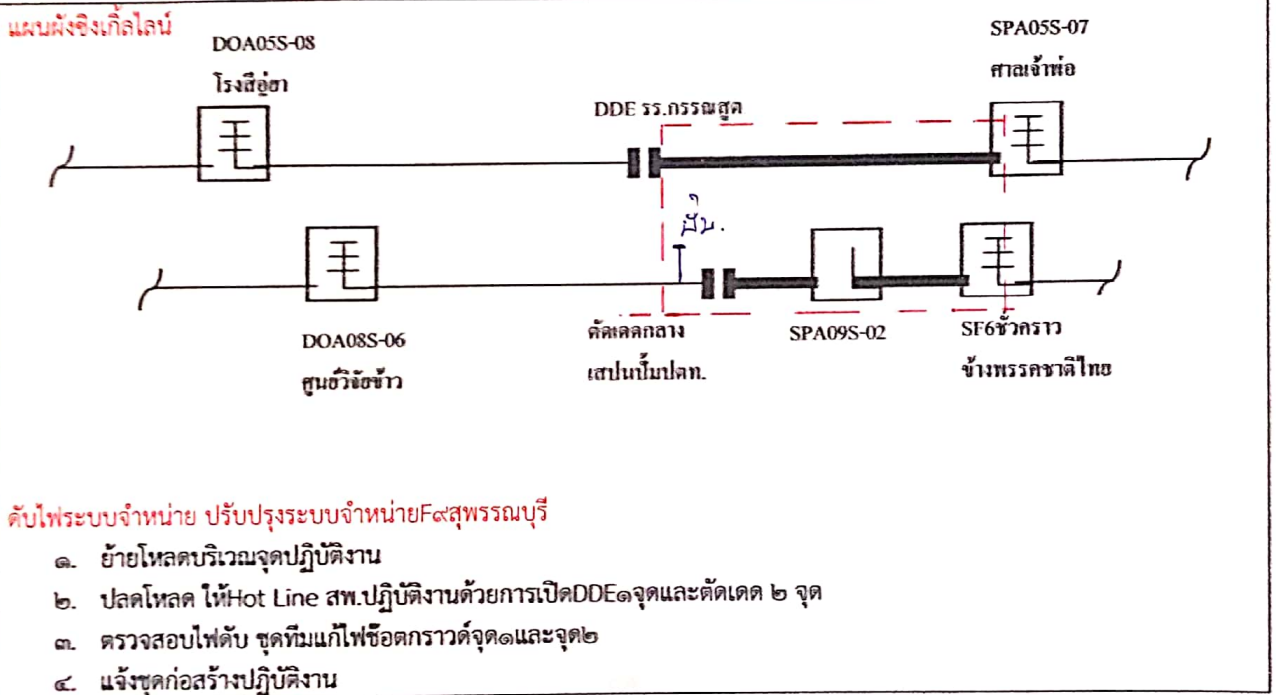

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

*(Signature)*  
ผ.บ.กฟจ.สพ.

*(Signature)*  
(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

*(Signature)*



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รองก.กฟภ.สพ.


ด้วยในวันที่...๒๖...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ป้อมปท.คูเมือง-โรงเรียนกรรณสูต ...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมี รายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๕,๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...ป้อมปท.คูเมือง-โรงเรียนกรรณสูต ...

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พชง.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟภ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

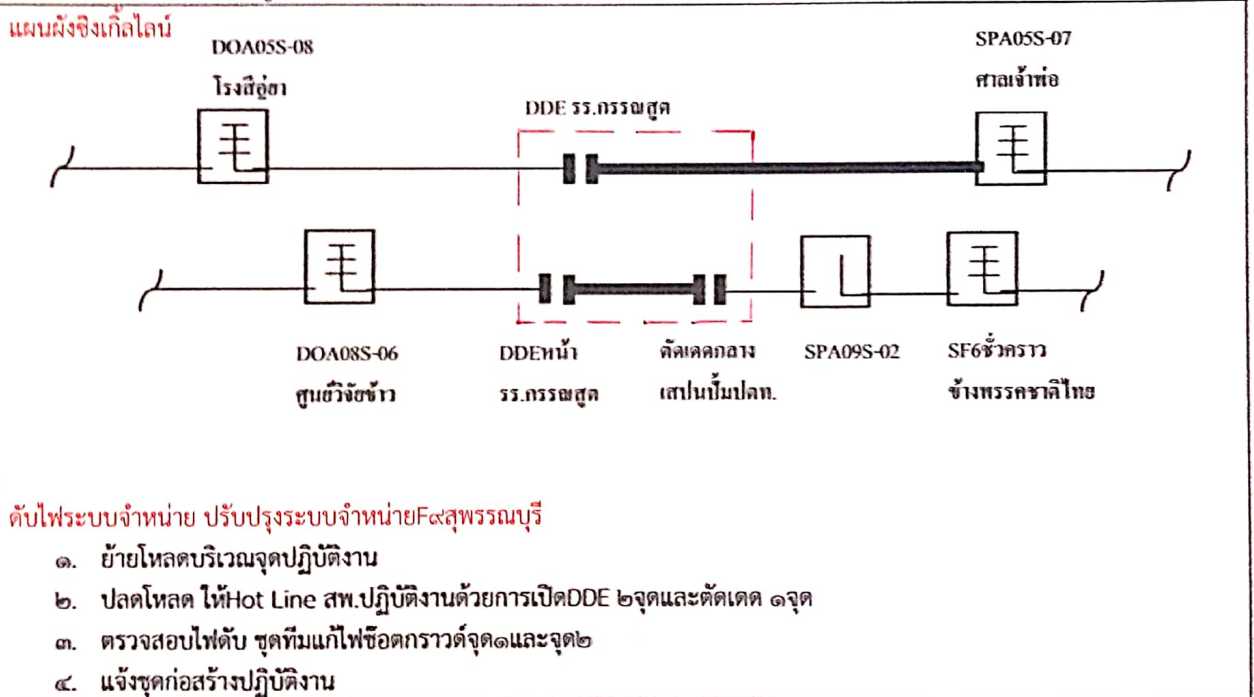

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

*(Signature)*  
ผบ.กฟภ.สพ.

*(Signature)*

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๕๘๕๕, ๑๕๘๖๐

*(Signature)*  
1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...โรงเรียนกรรณสูต - คันทองวัดป่า... เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๕,๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..โรงเรียนกรรณสูต - คันทองวัดป่า... กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..พชง.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

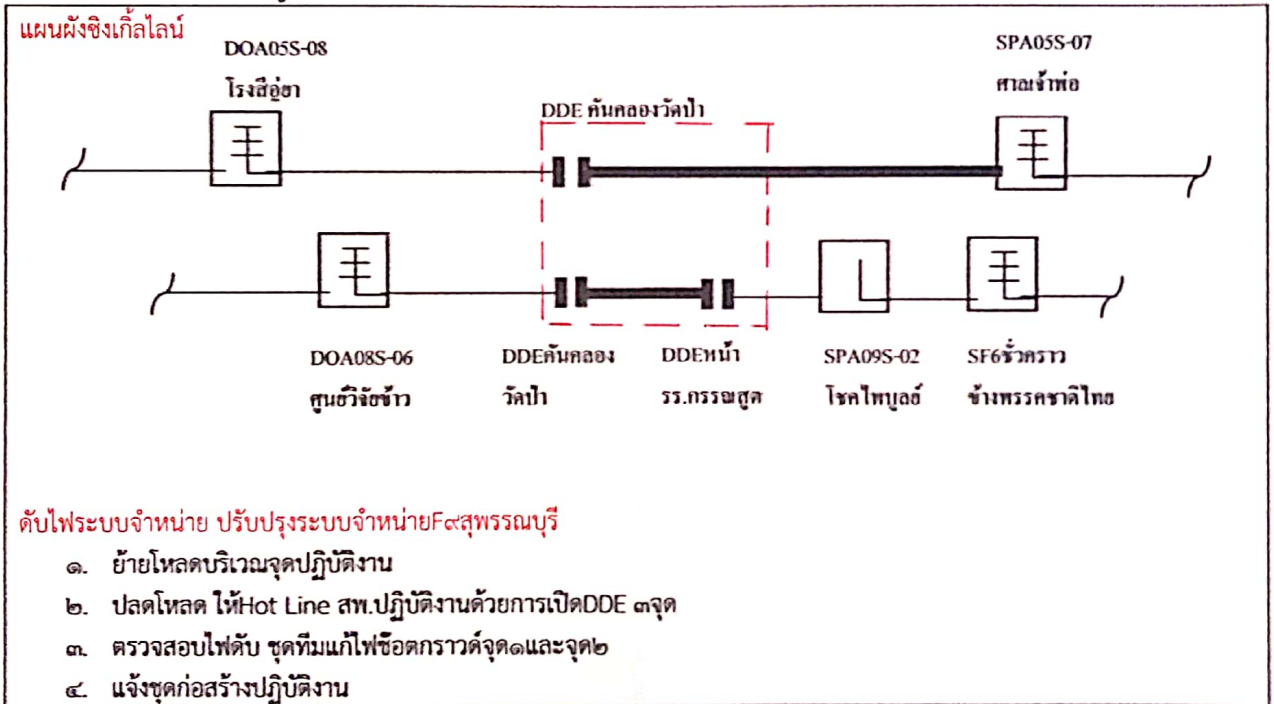

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

*[Signature]*  
ผ.บ.กฟจ.สพ.

*[Signature]*

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

*[Signature]*  
พ.บ.กฟจ.สพ.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ชผ.กส.....ถึง.....ผจก.สพ.....  
เลขที่.....ก.ทอ.พ. ๒๕๖๒/๒๕๖๒.....วันที่.....๘ พฤศจิกายน 2562.....  
เรื่อง.....ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน.....  
สิ่งที่ส่งมาด้วย.....1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน.....จำนวน.....1.....แผ่น.....  
เรียน.....ผจก.สพ./หม.กส.....

ตามอนุมัติที่.....ผจก.สพ.....ลว.....ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ

ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน.....ป.ป.ระบบจำหน่ายจากฝั่งตรงข้ามวัดป่า ถึงประตูเมือง.....  
อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....สุพรรณบุรี.....WBS.....  
โครงข่าย.....(พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า) โทร 090 143 9114

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

1. ปักเสา คอ.ร.ขนาด 14.30 เมตรจำนวน 31 ต้น
- ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า **แรงสูง / แรงต่ำ** ตามวันและเวลาดังนี้
1. ในวันที่.....อังคารที่ 19 พ.ย.62.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.  
สถานที่จาก หน้าบึงสี ถึงหน้าพักชาติไทย
  2. ในวันที่.....อังคารที่ 26 พ.ย.62.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.  
สถานที่จากหน้าสารพัดช่าง ถึง หน้าบึงสี
  3. ในวันที่.....วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.62.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.  
สถานที่จากคันคลองวัดป่าถึง หน้าสารพัดช่าง

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผ.บ.บ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว
- ดำเนินการ.....ดับกระแสไฟฟ้าและช้อตกราวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย.....

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปและเพื่อให้แผนการดับไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง

ขอจัดประชุมขั้นตอนการดับไฟในวันที่ 12 พ.ย.62

(...นายวรพล สุทธิไกร.....)

อนุมัติ  
-หม.บ.บ.สพ.,หม.กส.,ส่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

รณ. ชผ.กส.

DK

11 พ.ย. 62

(นายวิทยา สันทศบัญญัติ)

ผจก.กฟจ.สพ.  
๘ พ.ย. 62

จังหวัดสุพรรณบุรี  
สำนักงานช.บ.บ.กฟจ.สพ.  
เลขที่.....  
วันที่.....  
เรื่อง.....

