



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟผ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สพ.	9/01/63	08.00	16.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	ดิสห้องเอน SPA07S 06	Disสถานี กัหา 2,Disจามจวี	โทร.๐๘๖-๓๓๔๙๗๙๙๔๔
๒.	7 สพ.	10/01/63	08.00	17.00	สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี2	DDEวัดโพธิ์นาง เตรา	DDEตั้งข้าม ถนน	นายโอภาส บุตรบรรเทง
๓.	7 สพ.	12/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis สถานี สุพรรณ2	DDEตั้งข้าม ถนน	
๓.	7 สพ.	13/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis บีมปตท.	DDEตั้งข้าม ถนน	
๔.	7 สพ.	14/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	SPA07S-04	Disท่าโหลง, โพธิ์นางตรา, SPA07S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗(สข.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๕๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟผ.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๒...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEตั้งข้ามถนนบ้านจามจรี-Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..DDEตั้งข้ามถนนบ้านจามจรี-Disชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

DISชั่วคราว
สถานีสุพรรณ๒

DIS SPA07S-0S
บ้านจามจรี

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดโหลดออกจากระบบ
๒. ปลดโหลดจุด ให้Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDEตั้งข้ามถนน ๑ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่องจุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

ผจก. (ท.) กฟจ.สพ.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟช.สพ.

ถึง ผจก.กฟช.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟช.สพ./รจก.กฟช.สพ.

ด้วยในวันที่...๙...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟช.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖

กฟช.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายไอลาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ผ.กส.กฟช.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

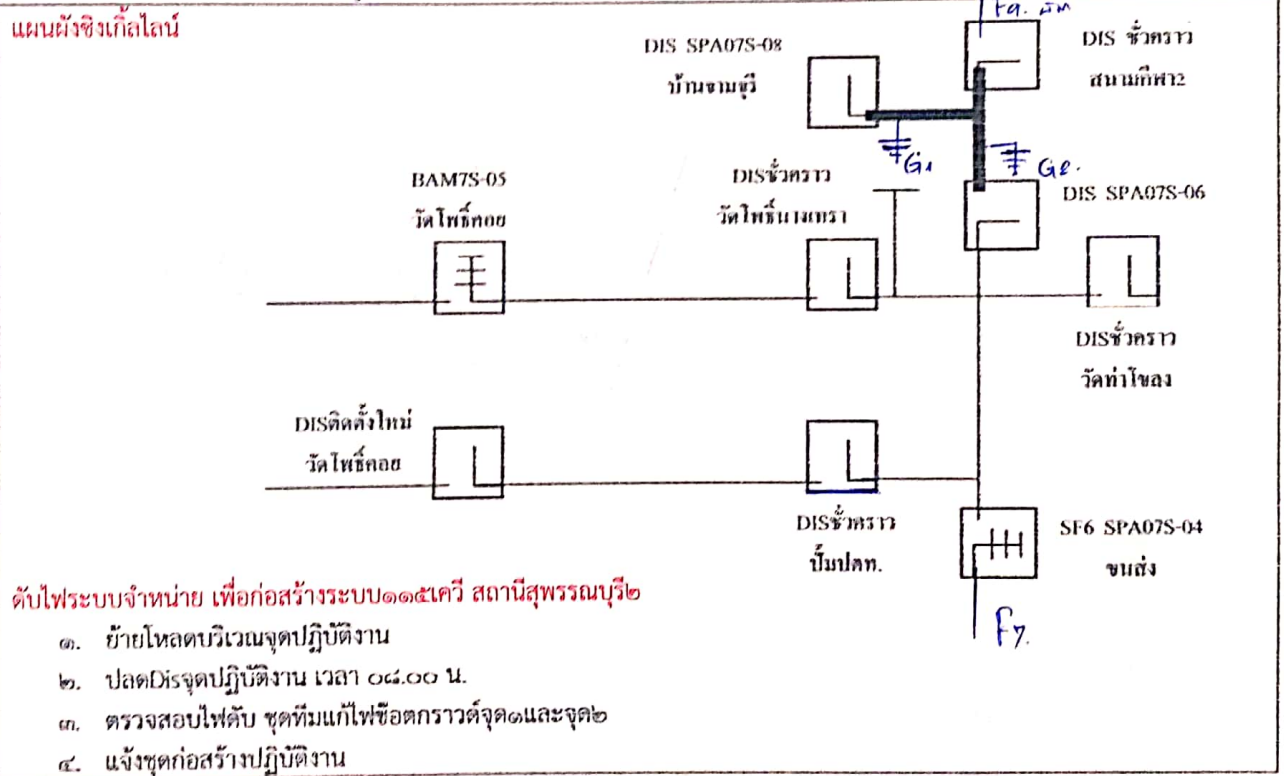

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

[Signature]
รจก.กฟช.สพ.

(นายชนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผ.บ.กฟช.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รองก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๓...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนนหลังSF๖ SPA๗S-๐๔เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี
สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดพีคเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีคเตอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEร้านขายทุเรียน - จุดจัมตึงข้ามถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบลริโทรศัพท์
ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ..เบลริโทรศัพท์
ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

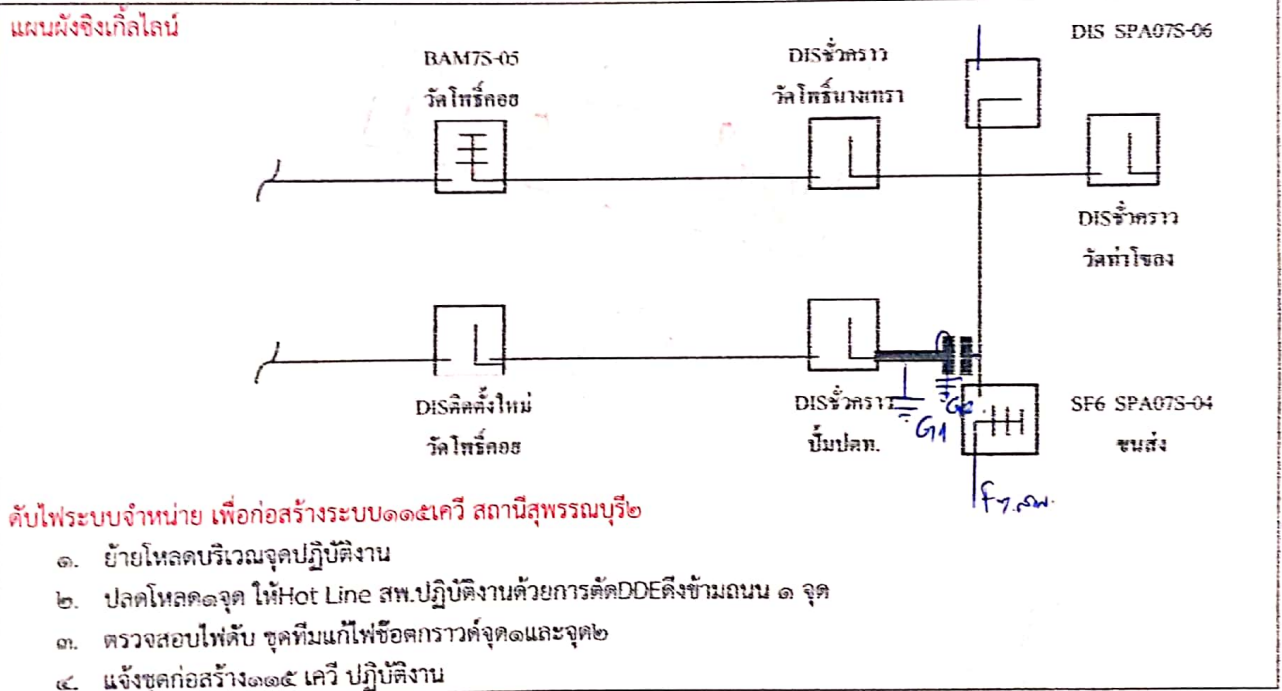

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

รตท.(ท.) กฟจ.สพ.

Ok
(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-


วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๐...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ... Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจัมตึงข้ามถนน...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดพีดีเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดีเคอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจัมตึงข้ามถนน กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟภ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

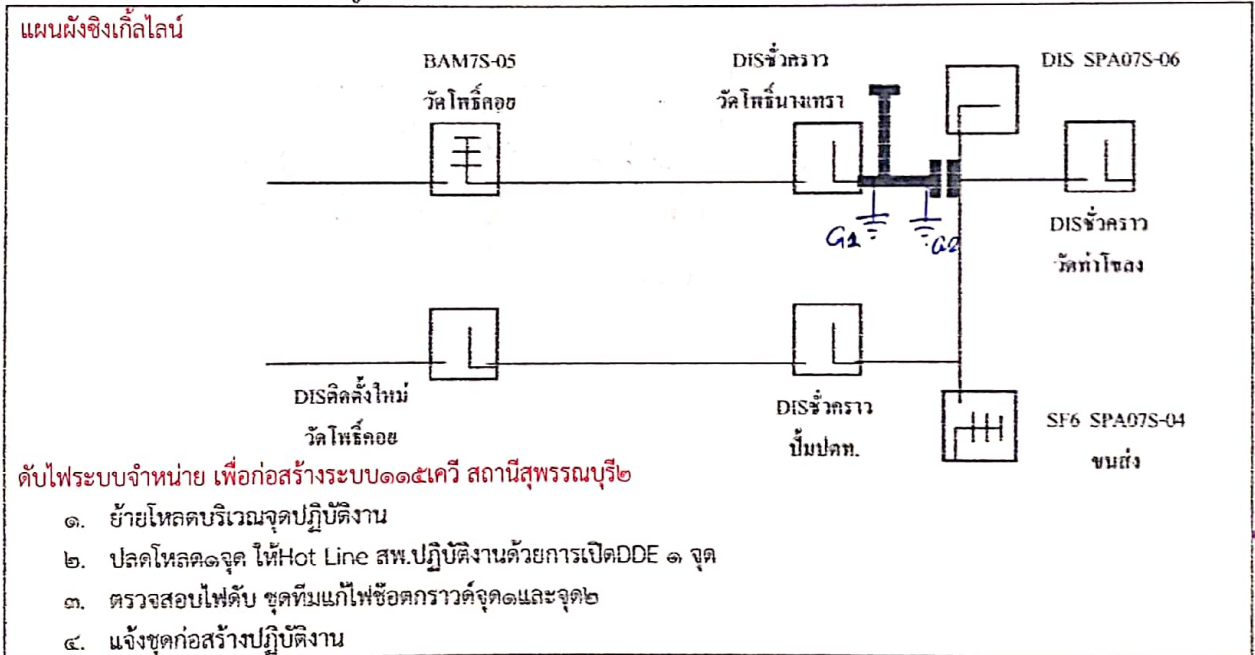

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

รจก. (ท.) กฟภ.สพ.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(บป.)-

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๔...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานี
สุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๔ - SPA๐๗S-๐๖

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิดไลน์

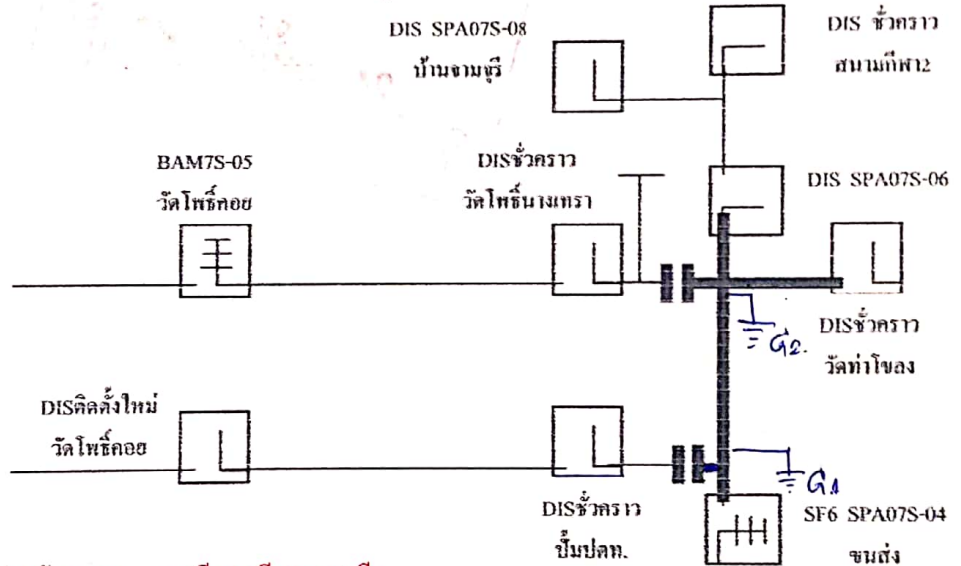

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDE ๒ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อดกราวด์จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

จก.ก(ท).กฟจ.สพ.

OK

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐