



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปป.)- ๒๑๓๕/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภคพงศ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.ระเทศแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดดอนไก่ดี (หน้า กฟอ.กทบ.).....ตาม  
แผนผังสังเขปแบบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTE ๔YB-๐๑	๖ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ผกส. และ ผปป.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี พาดสายข้ามถนนช่วงสี่แยก เพิ่ม ๒ วงจร และติดตั้ง SF๖ ตัดไลน์	KTE ๔YB-๐๑	จุดปลัดสามแยก กทบ.	นายปรีชา แก้วสีม่วง ชผ.กส.กทบ. โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑
๒	KTE ๐๑	๖ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS KTE ๑S-๐๔	DIS KTE ๑S-๐๔ และถึง DIS ชั่วคราววัดดอนไก่ดี	
๓	KTE ๐๖	๖ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS KTE ๖S-๐๓	DIS KTE ๖S-๐๕ และถึง SF๖ KTE ๒S-๐๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๒๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มวบันชิตย์...ตำแหน่ง...หม.มบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายเรวัต. กาญจนะ.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

**หมายเหตุ**

มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ 200 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี  
ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  
เพื่อให้ ผกส. และ ผบ.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  
และติดตั้ง SF๖ บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี  
( ตามอนุมัติที่ ก.๓ กปบ.(จว).- ๒๕๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๔ ม.ค. ๖๒ )

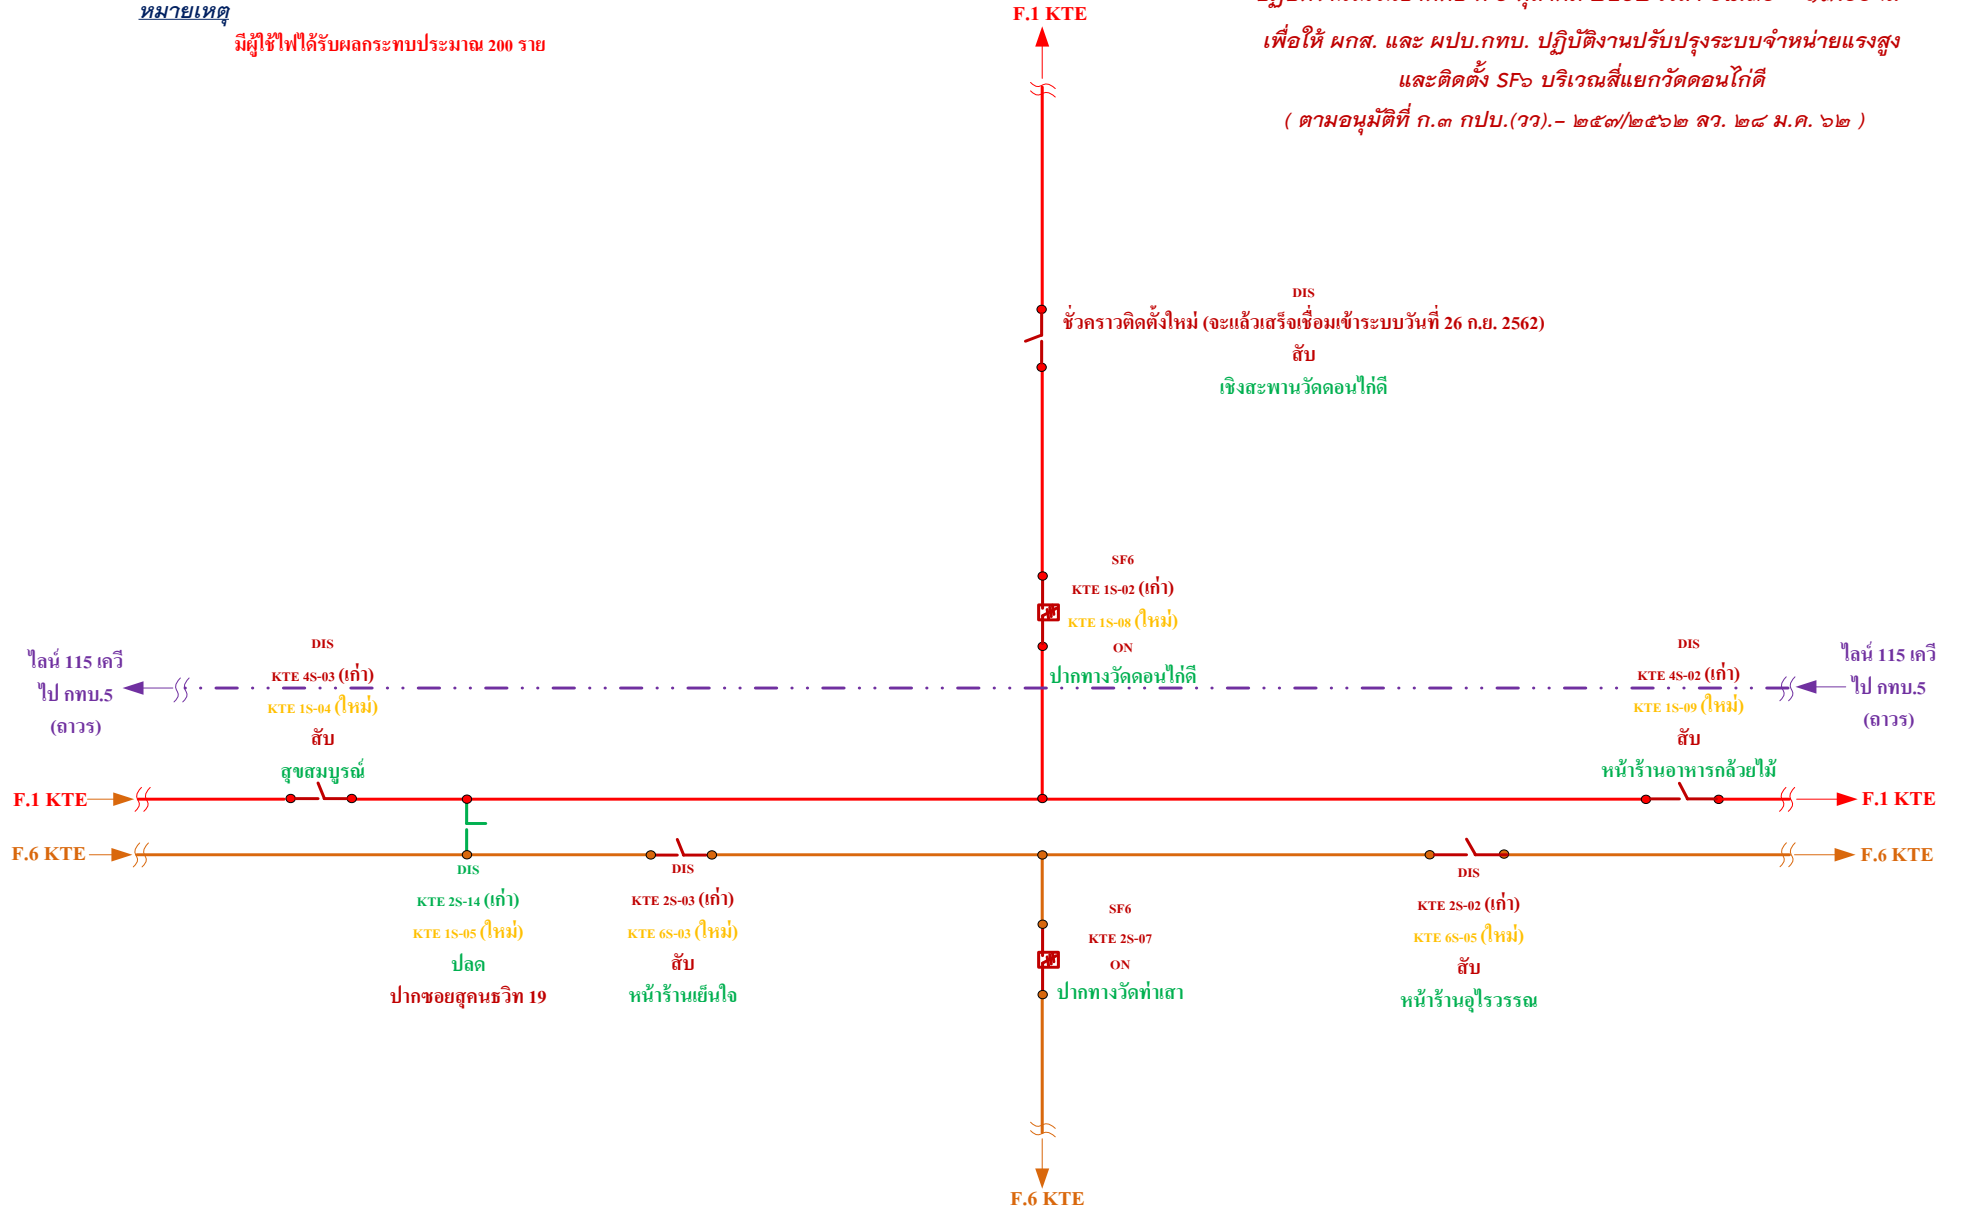

**หมายเหตุ** มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ 200 ราย

- เส้นทึบสีแดง ไลน์วงจรฟีดเดอร์ 1 กทบ.5 ดับไฟปฏิบัติงาน
  - เส้นทึบสีน้ำตาล ไลน์วงจรฟีดเดอร์ 6 กทบ.5 ดับไฟปฏิบัติงาน
  - . . - เส้นประทึบสีม่วง ไลน์สายส่ง 115 เควี ดับไฟปฏิบัติงาน ตั้งแต่จุดปลดสายบริเวณสามแยก กทบ. ถึงเบรกเกอร์ 4YB-01 กทบ.5
- จุด Shot Ground

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี  
 ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  
 เพื่อให้ ผกส. และ ผปบ.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  
 และติดตั้ง SF๖ บริเวณสี่แยกวัดดอนไก่ดี  
 ( ตามอนุมัติที่ ก.๓ กทบ.(วว).- ๒๕๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ ม.ค. ๖๒ )

