



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)กฟภ.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2,6 สท.	10/11/62	08.00	17.00	ปักเสาคอ.ขนาด 12.20 เมตร ประกอบตอม่อ จำนวน58ต้น	Dis ชั่วคราว รร. กาญจนา	DDEจุดA	โทร.๐๙๐-๑๔๓๔๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เขี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก **หม.ปบ.กฟจ.สพ.**

ถึง **ผจก.กฟจ.สพ.**

เลขที่ **ก.๓ สพ.(ปบ.)-**

วันที่ **๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒**

เรื่อง **ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย**


เรียน **ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.**

ด้วยในวันที่...๑๐...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เส้นเสี้ยวเมืองแยกสถานพินิจ-โรงเรียนกาญจนา...เพื่อ...ปักเสาแรงสูง จำนวน ๕๕ ต้น... โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ..๒,๖.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวโรงเรียนกาญจนา - DDEจุดA

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พชง.กส.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

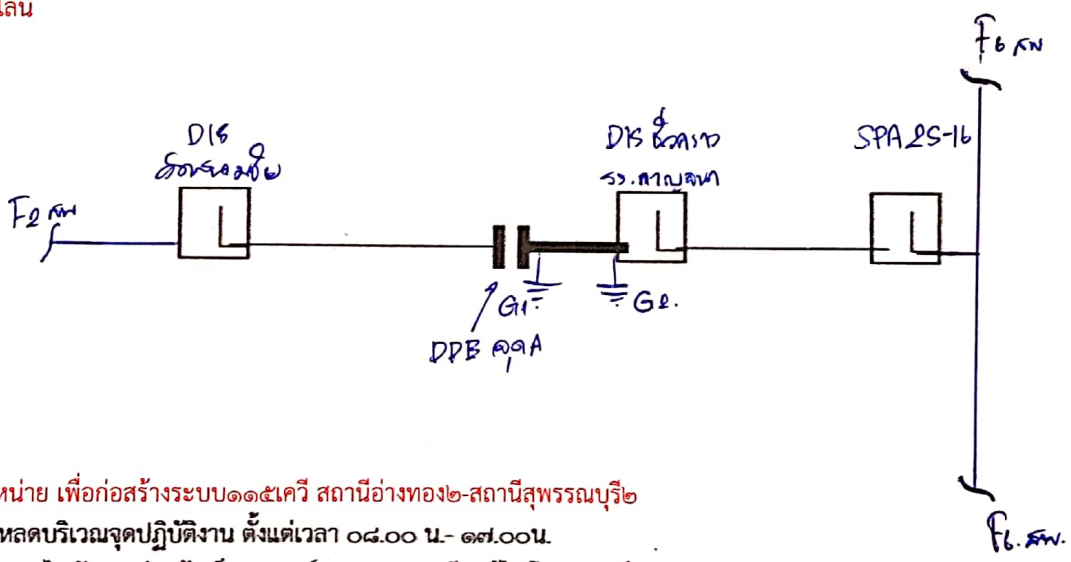

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑.๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหนดบริเวณจุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐น.
๒. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างช้อตกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไขช้อตกราวด์จุด๒
๓. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

*(Signature)*

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พชง.๖(สข.) ผปบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

หม.ปบ.  
| พ.ศ. ๖๒