



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปธ.) ๑๕๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 22 ม.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอปฏิบัติงาน ใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า.....สายส่ง โคน 3Y ส.สมุทรสาคร๕ ตั้งแต่ สถานี
ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้ สมุทรสาคร๕ ถึง แอร์เบรคสวิทซ์ SME3YS-09
หน้า บ.SSPC พระราม๒

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕.เควี.	๓ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐ น.	ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผบอ. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการเปลี่ยน ลูกถ้วย ๕๒-๓ ในสายส่ง 3Y สถานี สมุทรสาคร๕ ช่วงหน้าวัด เกตุม และ บ.ซีที และฉีดยาล้าง ลูกถ้วยในสายส่ง 2Y และ 3Y ส.สมุทรสาคร๕ ริมถนนพระราม ๒ ตั้งแต่ ต้นเสาตรงข้ามวัดบาง ตะคอก ถึง ต้นUG ตรงข้าม สถานี.สมุทรสาคร๕	ตั้งแต่เบรค เกอร์ 3Y สถานี สมุทรสาคร ๕	ABS.. SME3YS- 09	นายเสนีย์ ศรีมงคล ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

หมายเหตุ:

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

ลงชื่อ
(นายสรเชษฐ สหพิสิฎฐ์)
วศก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

ลงชื่อ
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.


อก.บข.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

บริเวณที่ปฏิบัติงาน

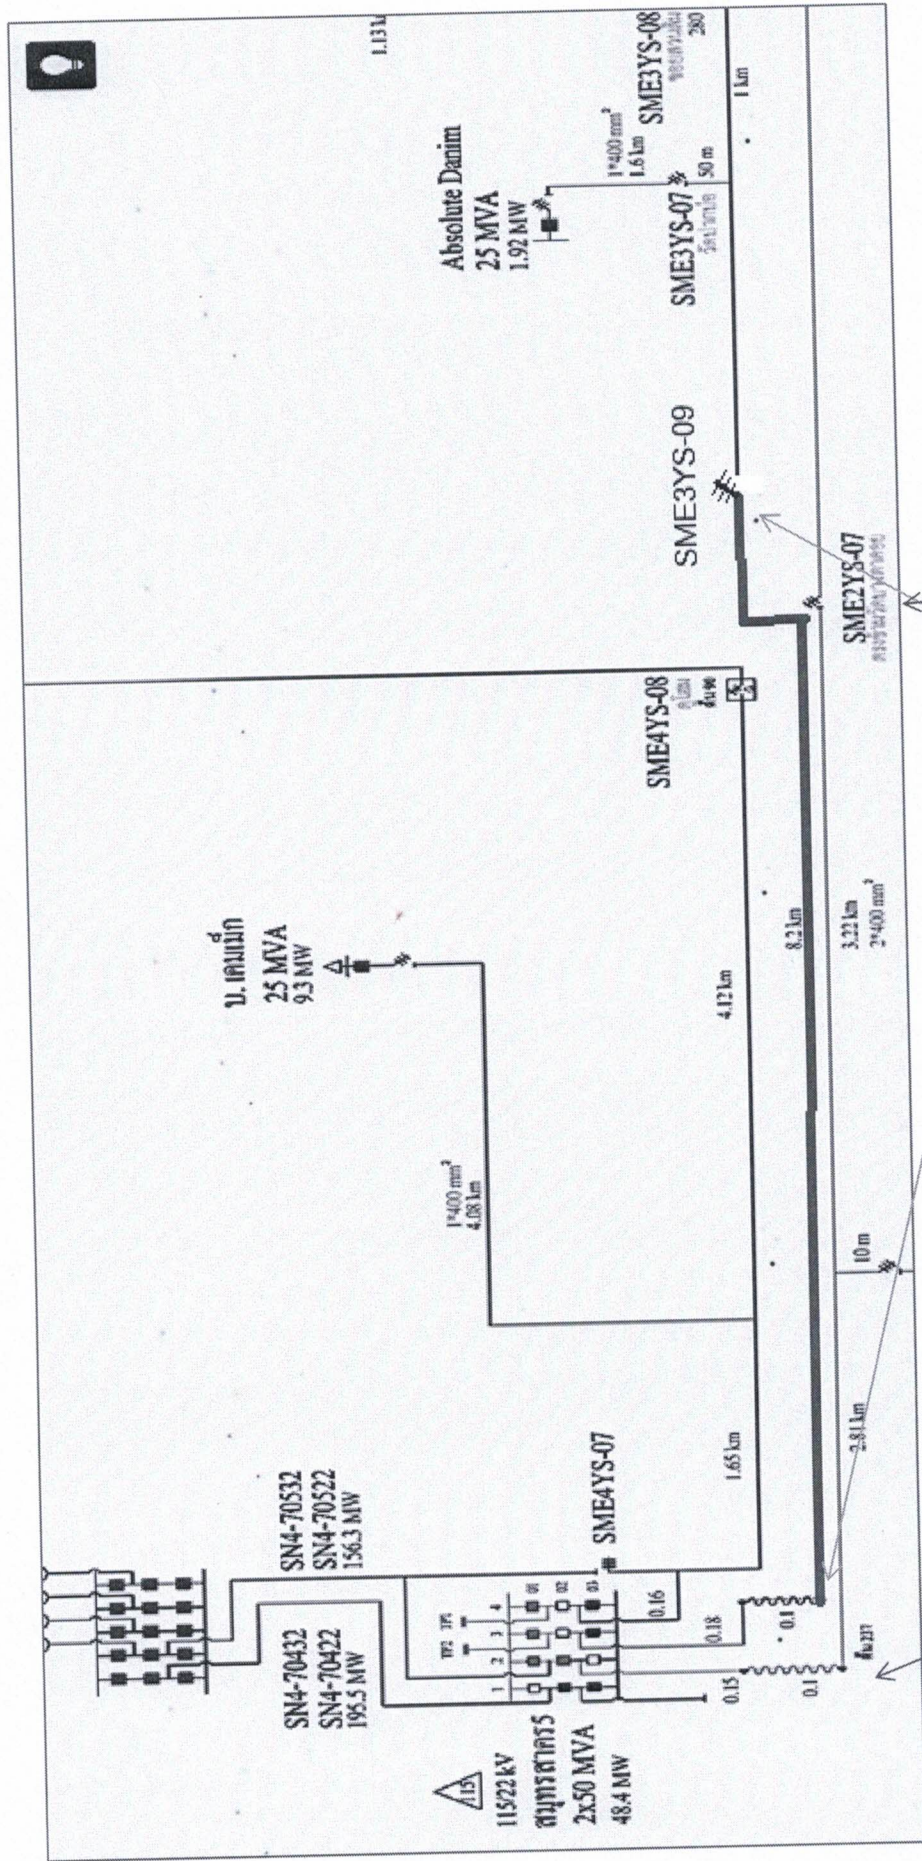

ช่วงช่วงสายส่งที่ขอตัดไฟ

บริเวณที่ขอตัดไฟจะเข้า 15 เคา์ ปฏิบัติงาน