



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๕๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายรักพงษ์ งามพันธ์ุก
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทนผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๒๕ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง เปลี่ยนขนาดเสาแรงสูง ปักเสาใหม่และพาดสาย ๑๘๕ ต.มม. (ช่วงที่ ๒)	DIS ชั่วคราว หน้าโรงเรียน บ้านลำเหย F๕	SF๖ หน้าร้านยา บ้านยางสูง BOP๐๕S -๐๘ และ DIS Loop วงจร F๕- F๕ ตรงข้ามวัดลำเหย BOP๐๕S -๑๗	นายพลศักดิ์ เห็นประเสริฐ พงษ์ ๗ ผบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๕-๒๑๕-๒๐๐๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบุญชู เขาวิไล ตำแหน่ง พชง.๕ (สข) โทร.๐๘๕-๒๑๕-๒๐๐๓

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวาสดี ตำแหน่ง ขม.ปบ. โทร.๐๘๒-๒๒๐๘๑๑๑๑

ลงชื่อ

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)

รจก.(ท.)รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บพล.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BOP๐5 จาก DIS ๘๐ ม.ท.ก.๔๕๕ BOP55-๐๖, V/F ศักดิ์คำด, สด. DOE

ในวันที่ ๒5.๑.๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 35162

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณตรง รร.บ้านลำเหย - บ้านยางสูง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 ม.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บพล. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 35/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | วันที่ 17 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 17-01-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 17 มค 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายชนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-งานดับไฟย้ายโหลดไลน์แยกบ้านสันติสุข วันที่ 24 มค. 62 เวลา 12.00 น.						
2	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
4	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ หปร.		R หนองรีลำอีชู
5	Drop ไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.		D/F สันติสุข
6	Drop ไลน์ BOP05	ปลด	สับ		รถ บพล.		D/F หนองแกโน
7	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
8	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ หปร.		R หนองรีลำอีชู
*** ลีนสุด Switching วันที่ 24 มค. 62 ***							
9	-งานวันที่ 25 มค. 62						
10	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
11	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
12	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
13	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ บพล.		AVR บ้านยางสูง
14	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บพล.		R บ้านยางสูง
15	-ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BOP04						
16	BOP04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บพล.		SF6 ตรงข้าม รร.บ้านยางสูง
17	BOP05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บพล.		SF6 ร้านขายยาบ้านยางสูง
18	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
19	DIS ชค. BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.		DIS รร.บ้านลำเหย
20	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการไลน์โหลดบริเวณคอสพานบ้านยางสูง ไลน์ BOP05 ออก						
21	เมื่อ กฟอ.บพล. แจ้งทำการไลน์โหลดบริเวณคอสพานบ้านยางสูง ไลน์ BOP05 ออก แล้วเสร็จ						
22	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ Hotline กระเช้า 22 เควี ทำการตัด DEE บริเวณคอสพานบ้านยางสูง ไลน์ BOP05 (ตามผังแนบ)						
23	เมื่อ กฟอ.บพล. แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ทำการตัด DEE บริเวณคอสพานบ้านยางสูง ไลน์ BOP05 (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
24	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
25	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
27	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
28	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
30	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
31	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
32	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ บพล.		AVR บ้านยางสูง
33	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บพล.		R บ้านยางสูง
*** ลีนสุด Switching ช่วงเช้า ***							
34	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
35	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
36	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
37	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
38	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4						
39	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
40	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
41	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ บพล.		AVR บ้านยางสูง
42	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บพล.		R บ้านยางสูง
43	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ หปร.		R หนองรีลำอิฐ
44	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
45	แจ้ง กฟอ.บพล. ให้ Hotline กระเช้า 22 เควี ทำการจี้ม DEE บริเวณคอสพานบ้านยางสูง โล้น BOP05 (ตามผังแนบ)						
46	เมื่อ กฟอ.บพล. แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ทำการจี้ม DEE บริเวณคอสพานบ้านยางสูง โล้น BOP05 (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
47	DIS ชด. BOP05	ปลด	สับ		รถ บพล.		DIS รร.บ้านลำเหย
48	-ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก BOP04						
49	BOP05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บพล.		SF6 ร้านขายยาบ้านยางสูง
50	BOP04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บพล.		SF6 ตรงข้าม รร.บ้านยางสูง
51	-ดับไฟย้ายโหลดไลน์แยกบ้านสันติสุข						
52	Drop โล้น BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.		D/F หนองแกนโน
53	Drop โล้น BOP05	ปลด	สับ		รถ บพล.		D/F สันติสุข
54	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
55	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
56	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ บพล.		AVR บ้านยางสูง
57	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บพล.		R บ้านยางสูง
58	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ หปร.		R หนองรีลำอิฐ
*** ลีนสุด Switching ทั้งหมด ***							



สถานการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

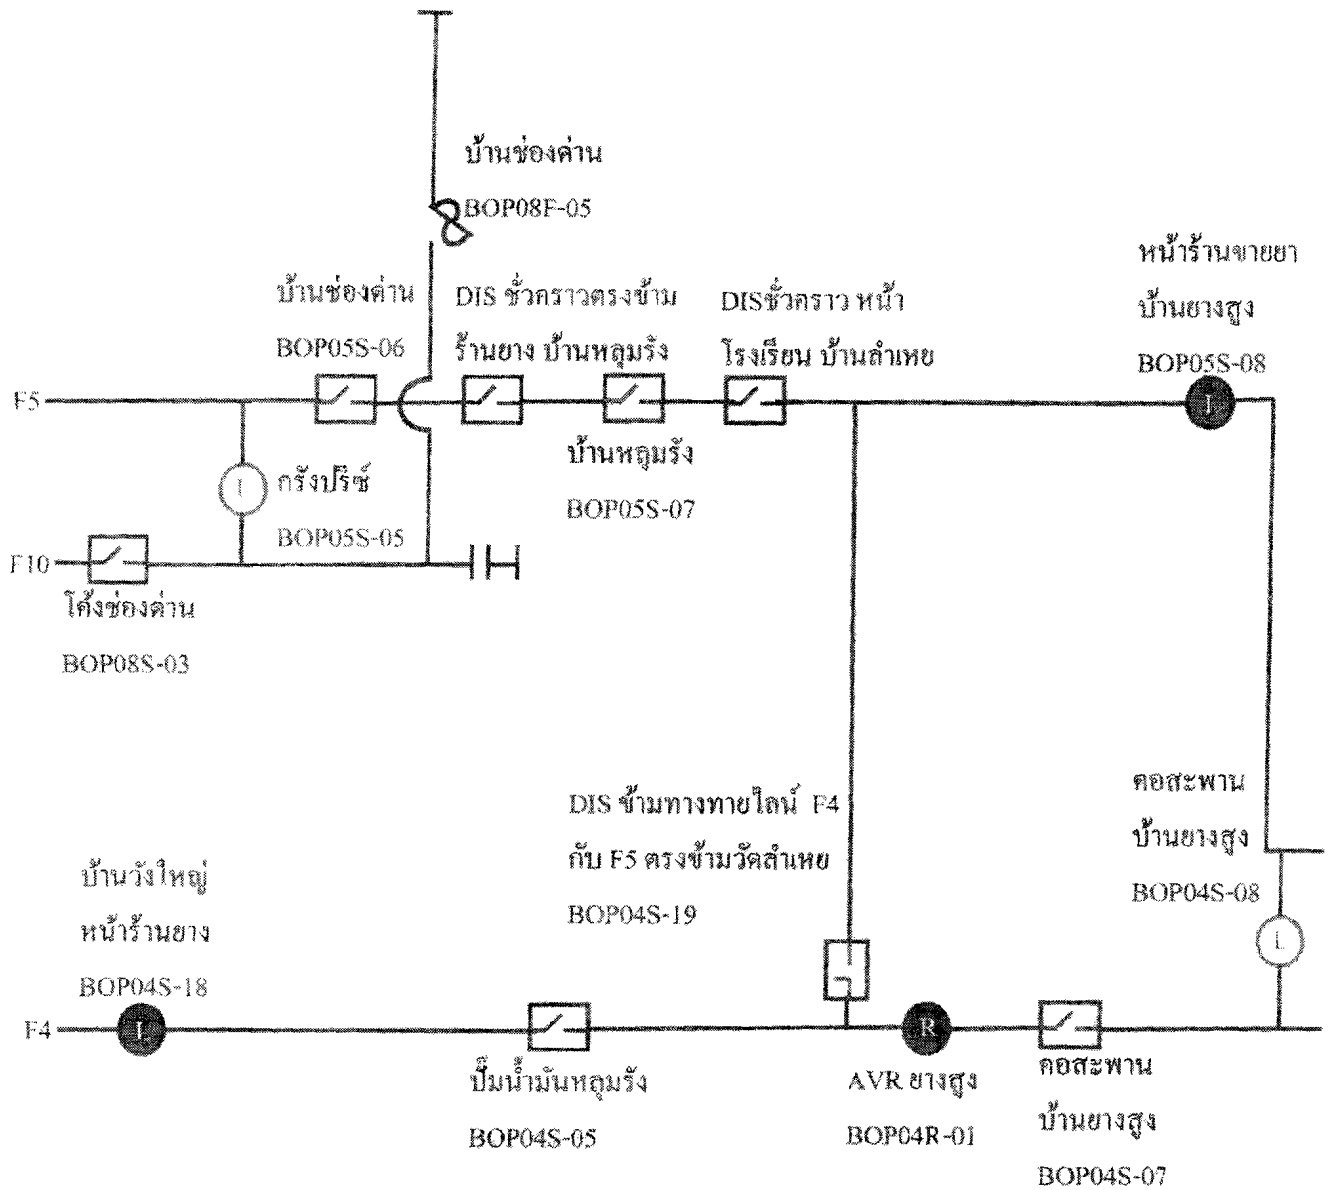

[Handwritten signature]
 ๓๗ ม.ค. ๒๕๖๖

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

จุดปฏิบัติงาน

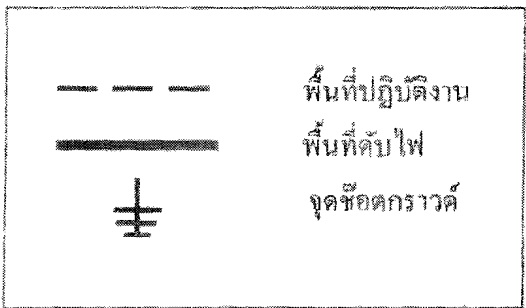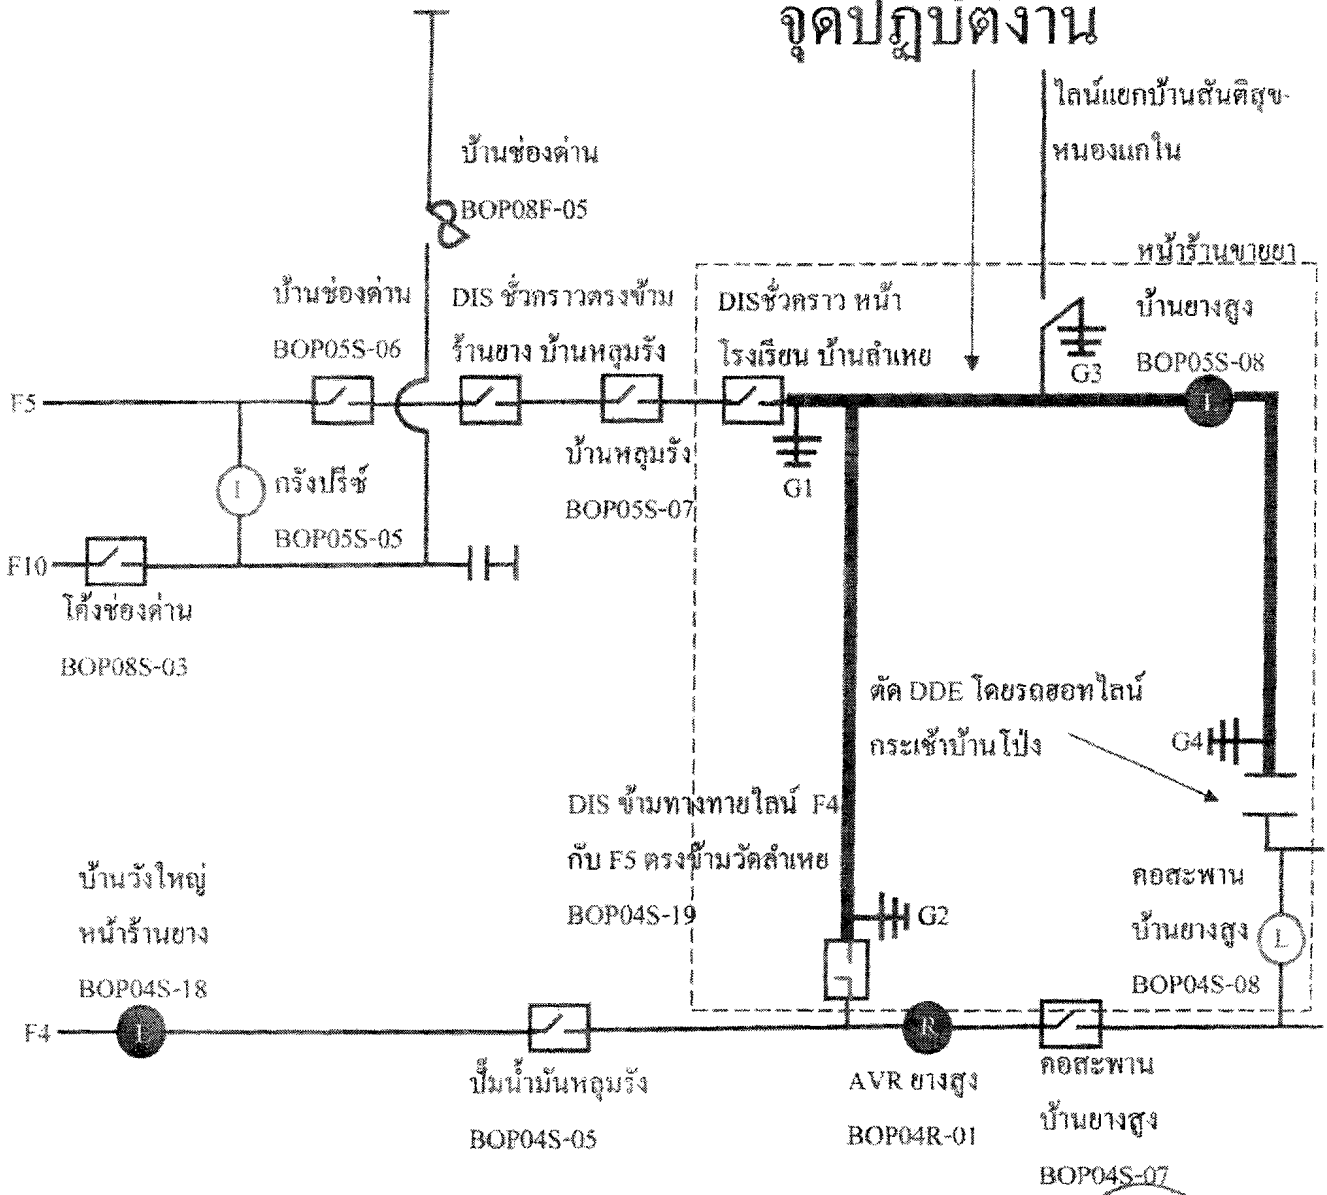

[Signature]
 ก. ๗ ม.ค. ๒๕๖๒