



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๒

เลขที่ ก.๓.ตบ.(ปบ.)157/2562
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์ุฑา

วันที่ 18.ม.ค.2562
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน สจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควิลถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันอังคารที่ 29 ม.ค.62	08.00 น.	16.30น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (ปรับแต่งเสา)	Dis ชั่วคราว แยกสะพาน นางบวช	Dis ชั่วคราว ศูนย์ประสาน งานไทย ประกันชีวิต	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2		วันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 62				Dis ชั่วคราว ชอย 4 บ้านไร่ หมู่ 3 ต.นางบวช	DBA45-11 โรงสีบ้านทิง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ หมู่ ๓,๕,๑๑ ตำบลนางบวช และหมู่ ๕ ตำบลกระเสียว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง วิศวกร โทร 063-894-9354

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีพันธ์ุฑา)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน สจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟท.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 2 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก Dis. มีพิธี 15 ถึง 9F1 โทร. ๒๒๒-๒๒๒
ในวันที่ 1 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 82/2562

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ อนุสรณ์พันธ์ุฑา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.ภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ

ลงชื่อ นอ.ตบ.

(วิศวกร ๖ ปฏิบัติงานแทน สจก.กฟอ.ตบ.)

ท.ศ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ศฟ.)

221

เรียน สจก.กฟอ.ตบ.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ศคฟ.๐๑-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)

อก.ปบ.(ก.๓) 25 ม.ค. 2562

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น



แผนผังแนบ 1 แผ่น

ศคฟ. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน : ไลน์ DBA05 บริเวณ DIS.บ้านไร่ ซอย5 - DBA04S-11 SF6 โรงสีบ้านทิง
2. กำหนดวันที่ทำงาน : 1 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน : กฟอ.เดิมบางฯ งานที่ทำ : ปรับแต่งเสาแรงสูงเอน ตามใบขอปฏิบัติงาน 82/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย : นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 23 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย :  วันที่ 24.1.62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย :  วันที่ 25 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย :
 1. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ดับไฟไลน์ DBA05 เวลา 08.00 น.						
2	DBA05R-02	Normal	Non-Reclos,Alter		SCADA	RE	ทำพิน
3	DIS.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด,โหลดบาสเตอร์		รถดับ-	DIS	บ้านไร่ ซอย5
4	ตรวจสอบ DBA04S-11 ให้เปิดวงจรโซ่ "OPEN" พร้อมล๊อคคาน						
5	DBA05R-02	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA	RE	ทำพิน
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.เดิมบางฯรับทราบ						
7	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
8	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการ Short Ground จุด G3						
11	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากกฟอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
15	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
16	- จ่ายไฟไลน์ DBA05						
17	DBA05R-02	Normal	Non-Reclos,Alter		SCADA	RE	ทำพิน
18	DIS.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		รถดับ-	DIS	บ้านไร่ ซอย5
19	DBA05R-02	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA	RE	ทำพิน
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							

แผ่นที่ 2

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
บริเวณ Dis ชั่วคราว ซอย 4 บ้านไร่ หมู่ 3 ต.นางบวช ถึง โรงสีบ้านตึง
ในวัตุกรที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

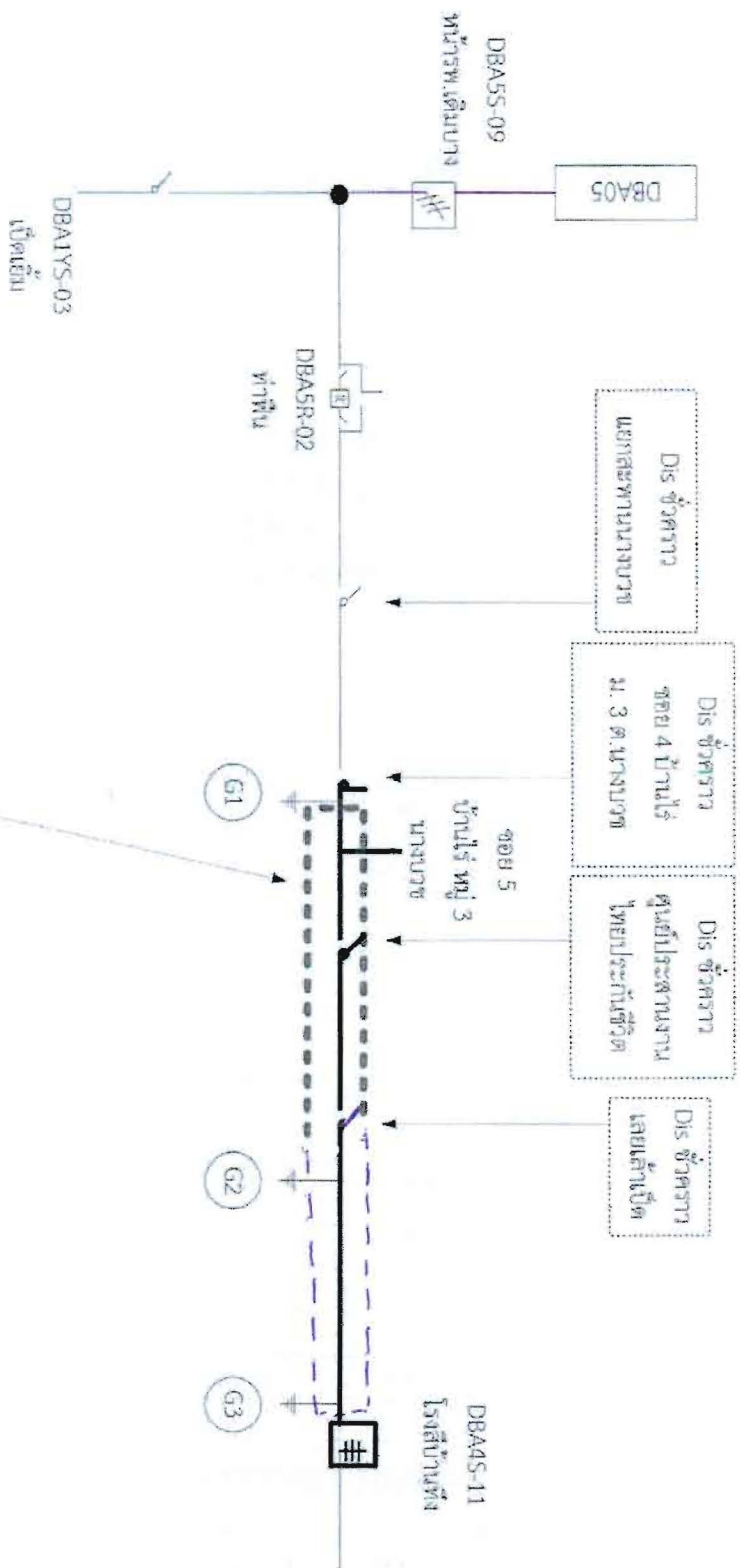

คำสั่ง

1.วัตุกรที่ 1 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ - บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน