



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๑๕๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๒๕ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้างระบบ ๑๑๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS หน้าบีม PT หลุมรัง BOP๐๔S-๐๕	DIS ชค. หน้ามินิ มาร์ทพญู บงค์	นายกิจจา อินทสวาสดี ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เปล่งสงครวม ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๘๕-๒๕๓๑๘๖๔...

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวาสดี ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)

(ผจก.กฟอ.บพล.

ตำแหน่ง

๒ ก.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOP4 จาก BOP4S-05 ถึง Dis ข้อดาวสีในกรณีหยุดยงต์
ในวันที่ 25 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1001

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิจ สาธุธรรม ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย กิจจา อินทวิบูลย์


.....
(นาย กิจจา อินทวิบูลย์)
วคท, 6 เมษายน 62

สำหรับผู้อนุมัติ

1973

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. ม.พ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th





(นางสาวอรอุษา - ศักดิ์พัฒนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

15 ก.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

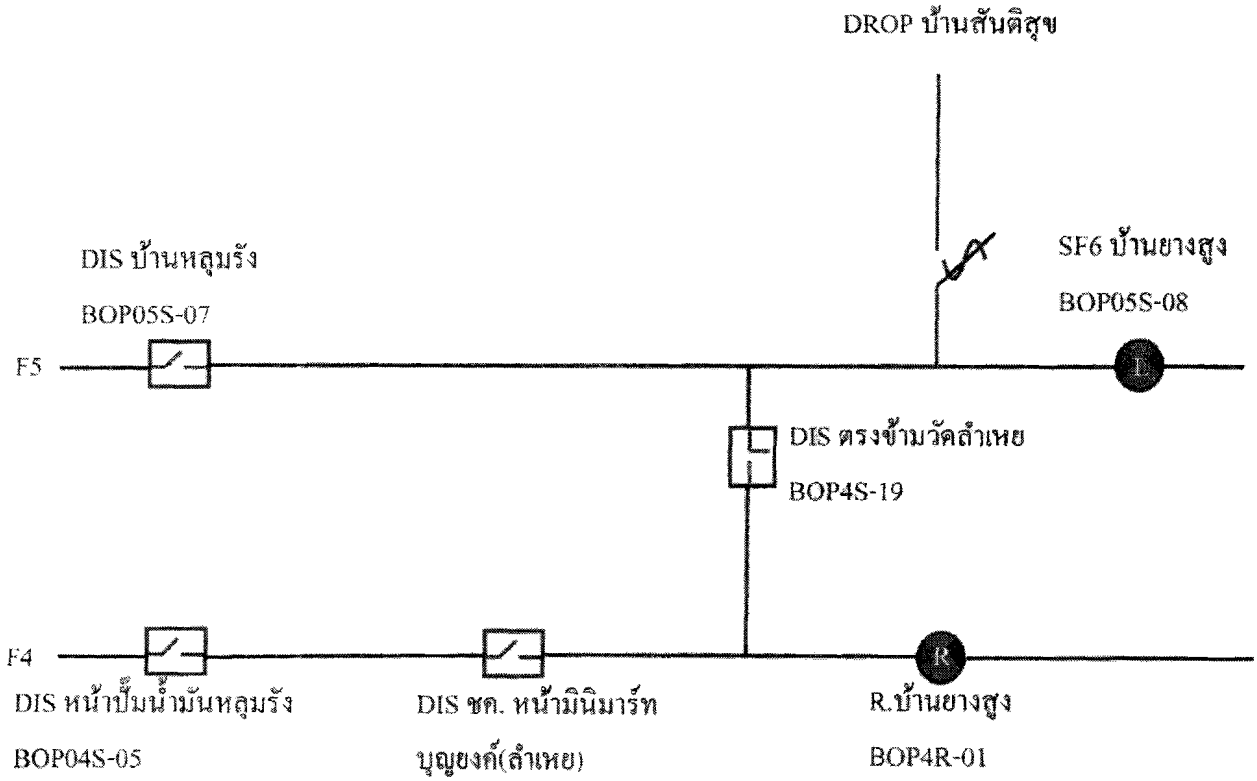
ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ป้อมPT หลุมรัง- มินิมาร์ทบุญยงค์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1001/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	13 กรกฎาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ก.ค 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15/7/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

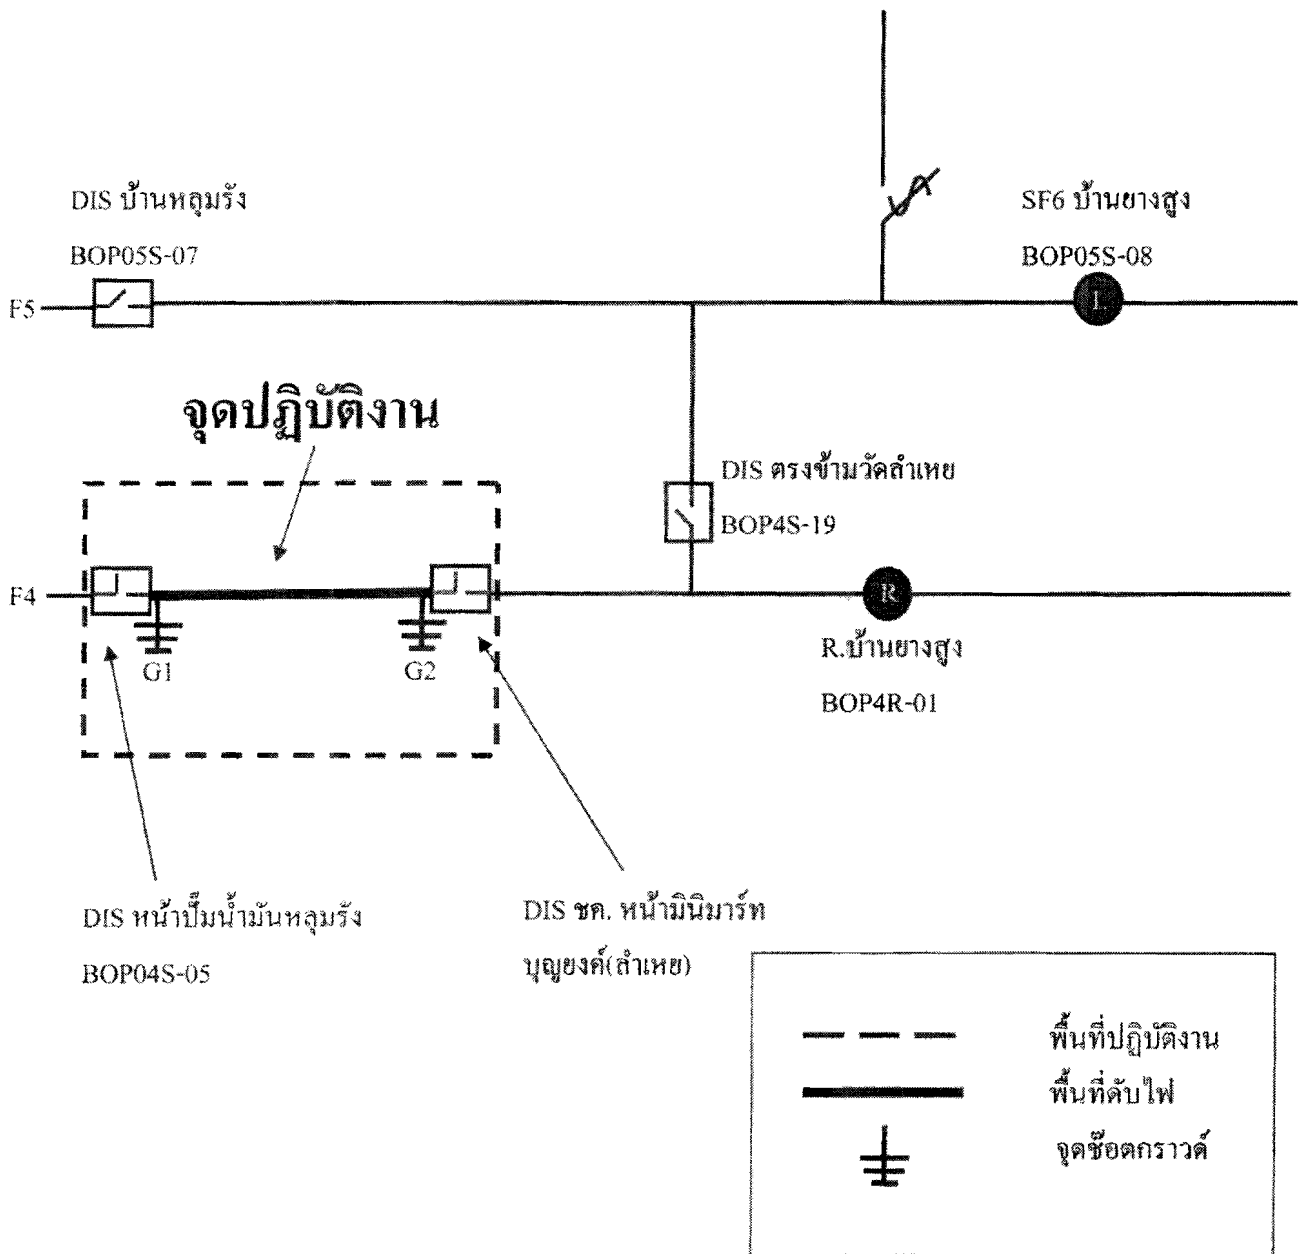
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- L=3.97MW.
3	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- L=4.05MW.
4	ย้ายโหลด BOP 4 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP 5						
5	BOP04S-19	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
6	BOP04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ป้อมน้ำมันหลุมรัง
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS มินิมาร์ทบุญยงค์
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G2						
12	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
13	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- -
16	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- -
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G2						
19	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS มินิมาร์ทบุญยงค์
20	ย้ายโหลด BOP 4 กลับจาก BOP 5						
21	BOP04S-05	ปลด	สับ		บพล.		DIS ป้อมน้ำมันหลุมรัง
22	BOP04S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
23	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -
24	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		- -

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน




๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน




๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒