



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.นครปฐม

Switching Deadline

วันที่ 30 ธ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU06	2 กุมภาพันธ์ 2562	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนเสาแรงสูงแตกกร้าว และปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกตลาดกัลยา - แยกคอนตอม	NPU6S-12	NPT3S-18 NPU6S-11 NPT8S-09	นายธรรมรงค์ ชื่นเที่ยงธรรม พง.๒ ผปบ. ๐๙๒-๒๗๖๖๙๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แยกตลาดกัลยา - แยกคอนตอม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รังค์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖ ผปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๙๕-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPU06 จาก NPU 6S - 12 ถึง NPT3S - 18, 6S - 11, NPT8S - 09
ในวันที่ ๒ กพ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 101/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัลลภวิสุทธิ วัลลภวิสุทธิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์รังค์

(นายธรรมรงค์ ชื่นเที่ยงธรรม)
รจก. 6 นครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

203

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)
ผจก.ปบ(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกตลาดกล้วยา - แยกดอนตูม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.พ. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย NPU06	ตามใบขอปฏิบัติงาน 101/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 23 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	NPU06VB-01	Auto	Manual		NPU	-	-
3	แจ้ง กฟจ.นฐ. ตรวจสอบ SF6 รหัส NPT03S-18 (ตลาดกล้วยา) อยู่สถานะ OFF พร้อมให้ดำเนินการล๊อคคาน						
4	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
5	NPU06S-12	สับ	ปลด, ล๊อคคาน		รต นฐ.	SF6	สี่แยกวัดกลาง
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
10	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	NPU06VB-01	Manual	Auto		NPU	-	-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
16	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4 <i>แจ้ง กฟจ.นฐ. ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6; NPT3S-18 (ตลาดกล้วยา)</i>						
18	NPU06VB-01	Auto	Manual		NPU	-	-
19	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	NPU06S-12	ปลด, ล๊อคคาน	สับ		รต นฐ.	SF6	สี่แยกวัดกลาง
21	NPU06VB-01	Manual	Auto		NPU	-	-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

๒๕๖๒

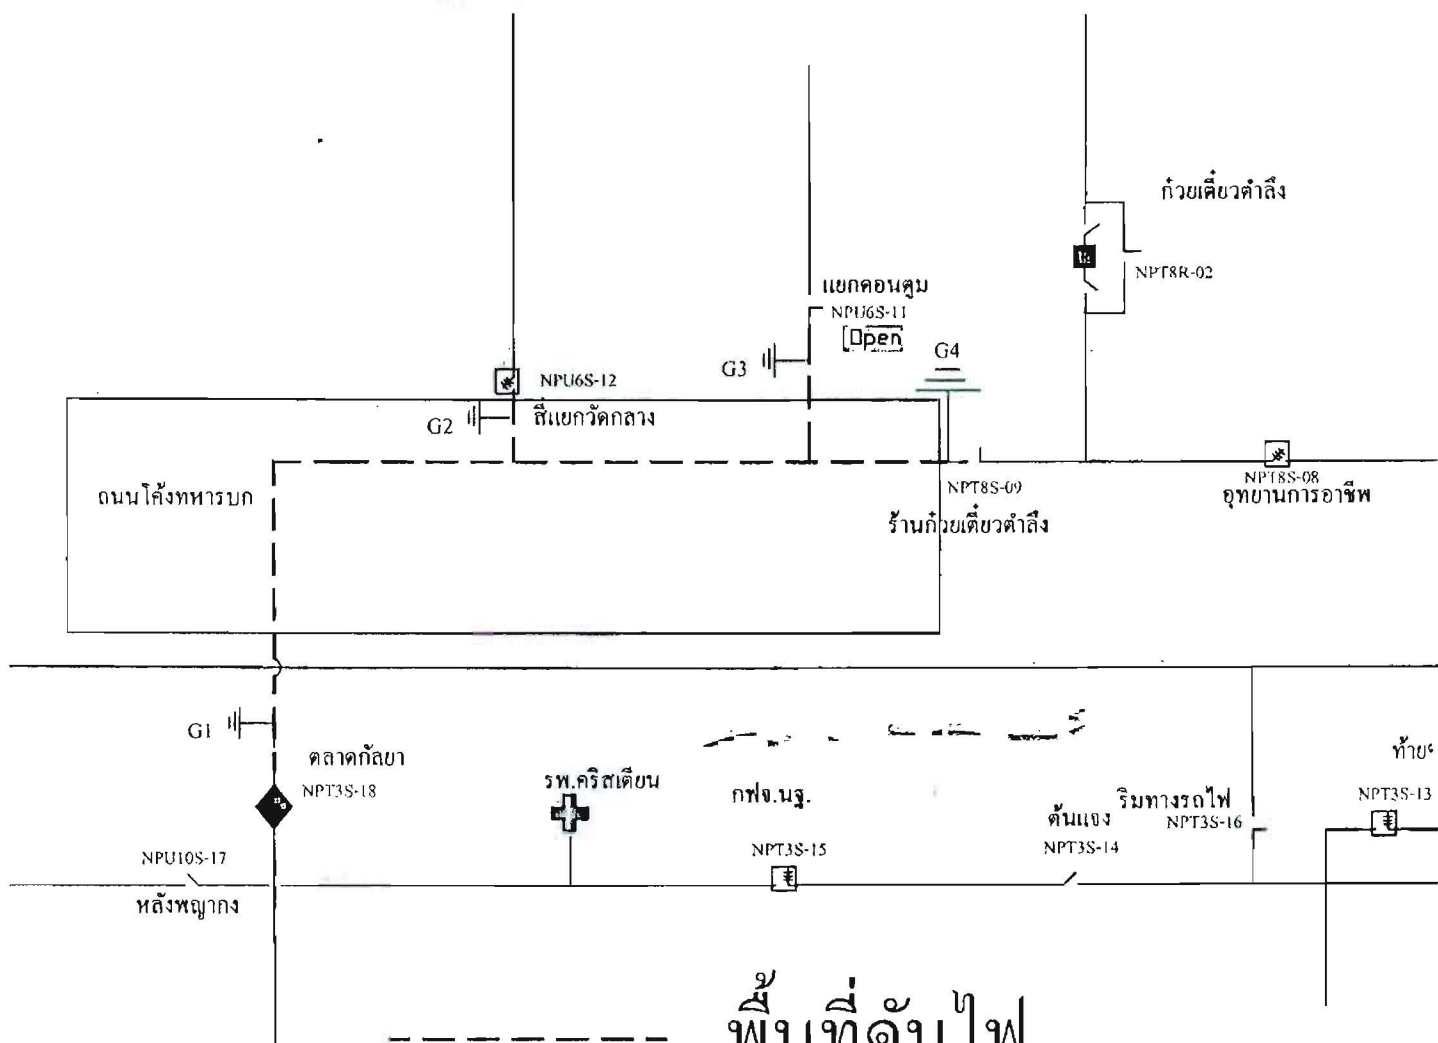

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

อุบลอุบล