



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCE ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๑๖๖๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อรองรับ UG ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	รับ/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU03	21 ก.ค. 62	08.00 น.	15.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อรองรับ UG 22 เครวี บริเวณ บ้านหนองลาดหญ้า	Dis ชั่วคราว อบท.โทร มะเดื่อ	DDE จุด B	นายรัชพล สิมสงวน ท.บ.กฟจ.นฐ
๒.	NPU07					DDE หน้าร้าน ขายวัสดุ	DDE จุด A	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านหนองลาดหญ้า ช.๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ร.จ.ก.จ.ผบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ NPU3 จาก Dis ชั่วคราว ๑๒๓/๒๕๖๒ ถึง DDE จุด B
ในวันที่ 21 กค 62 ตั้งแต่เวลา 8-00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1012

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ NPU7 จาก DDE หน้าร้าน มะเดื่อ ถึง DDE จุด A
ในวันที่ 21 กค 62 ตั้งแต่เวลา 8-00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก อดิเรกวิสุทธิ ประสานงานการขอดับไฟกับ ร.จ.ก.จ.ผบ.กฟจ.นครปฐม

อดิเรก อดิเรกวิสุทธิ
(ร.จ.ก.จ.ผบ.กฟจ.นฐ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.นฐ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา สักดิ์พิณา)

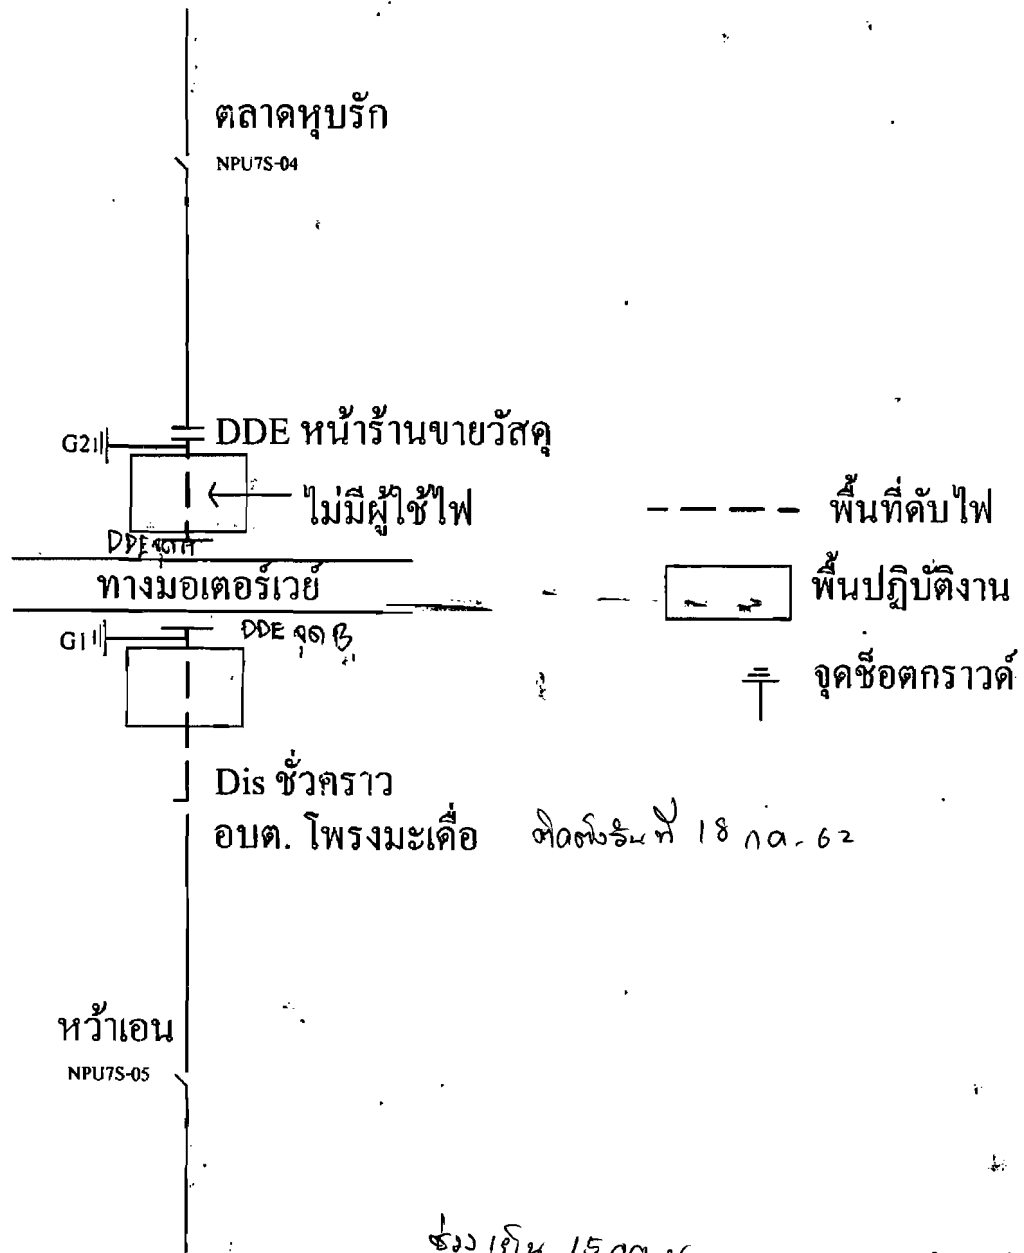
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

15 กค 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านหนองลาดหญ้า | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ก.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 15.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.นธ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1012 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวาศิน | | วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 13 ก.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 15/7/62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
3	NPU07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	R	วัดโพรงมะเดื่อ
4	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	อบต.โพรงมะเดื่อ (NPU03)
6	-แจ้งให้ Hotline ดำเนินการตัด DDE วงจร NPU07 บริเวณ หน้าร้านวัสดุ ออกได้ทั้ง 3 เฟส (ช่วงที่ตัด DDE ไม่มีโหลด)						
7	-เมื่อให้ Hotline ดำเนินการตัด DDE วงจร NPU07 บริเวณ หน้าร้านวัสดุ แล้วเสร็จ						
8	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
11	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
12	NPU07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.	R	วัดโพรงมะเดื่อ
13	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และทำงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
14	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
15	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
16	NPU07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	R	วัดโพรงมะเดื่อ
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (DDE หน้าร้านขายวัสดุ ดับไฟจนกว่างานก่อสร้าง Underground จะแล้วเสร็จ)						
20	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		นธ.	DIS	อบต.โพรงมะเดื่อ (NPU03)
21	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
22	NPU07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.	R	วัดโพรงมะเดื่อ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



ช่วงเย็น 15.00 น.

- ① สิม Dis อบต. ไพรมมะเคือ
- ② DDE หน้าร้านวัสดุ ไม่มี เชื่อม