

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(นบ.) ๖๖๕๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงาน โขเสาเอน สถานีไฟฟ้า นครปฐม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV2	25 ก.ค. 62	09.00 น.	13.00 น.	แก้ไขเสาเอนเรียงและสายหย่อนยาน บริเวณแยกสนามกอล์ฟ	Dis ชั่วคราว คอสะพานไป วังเย็น	NPV35-08 สี่แยกสนาม กอล์ฟ	นายพรแดน สุทธิงาม ช.น.บ.กฟจ.นคร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘
	NPV2					Dis ชั่วคราว คอสะพานไป วังเย็น	NPV35-09 สะพานสี่แยก สนามกอล์ฟ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์วิเศษ ตำแหน่ง วิศวกร.๒.ผ.บ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๕-๖๖๘๕๕๔๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวีทย์ วัลลภวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเดอร์ NPV2 จาก ๖๐๖-๒-๕ ถึง NPV35-08 สี่แยกสนามกอล์ฟ
ในวันที่ 25 กค 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1014

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายสมภารก จิตภานะ ๑๓๑๑ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชัยยศ โพธิ์วิเศษ

14 ก.ค. 62
ก.๖

นายพรแดน สุทธิงาม
(๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ. ๒๕

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ค.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

15 กค ๖๒



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

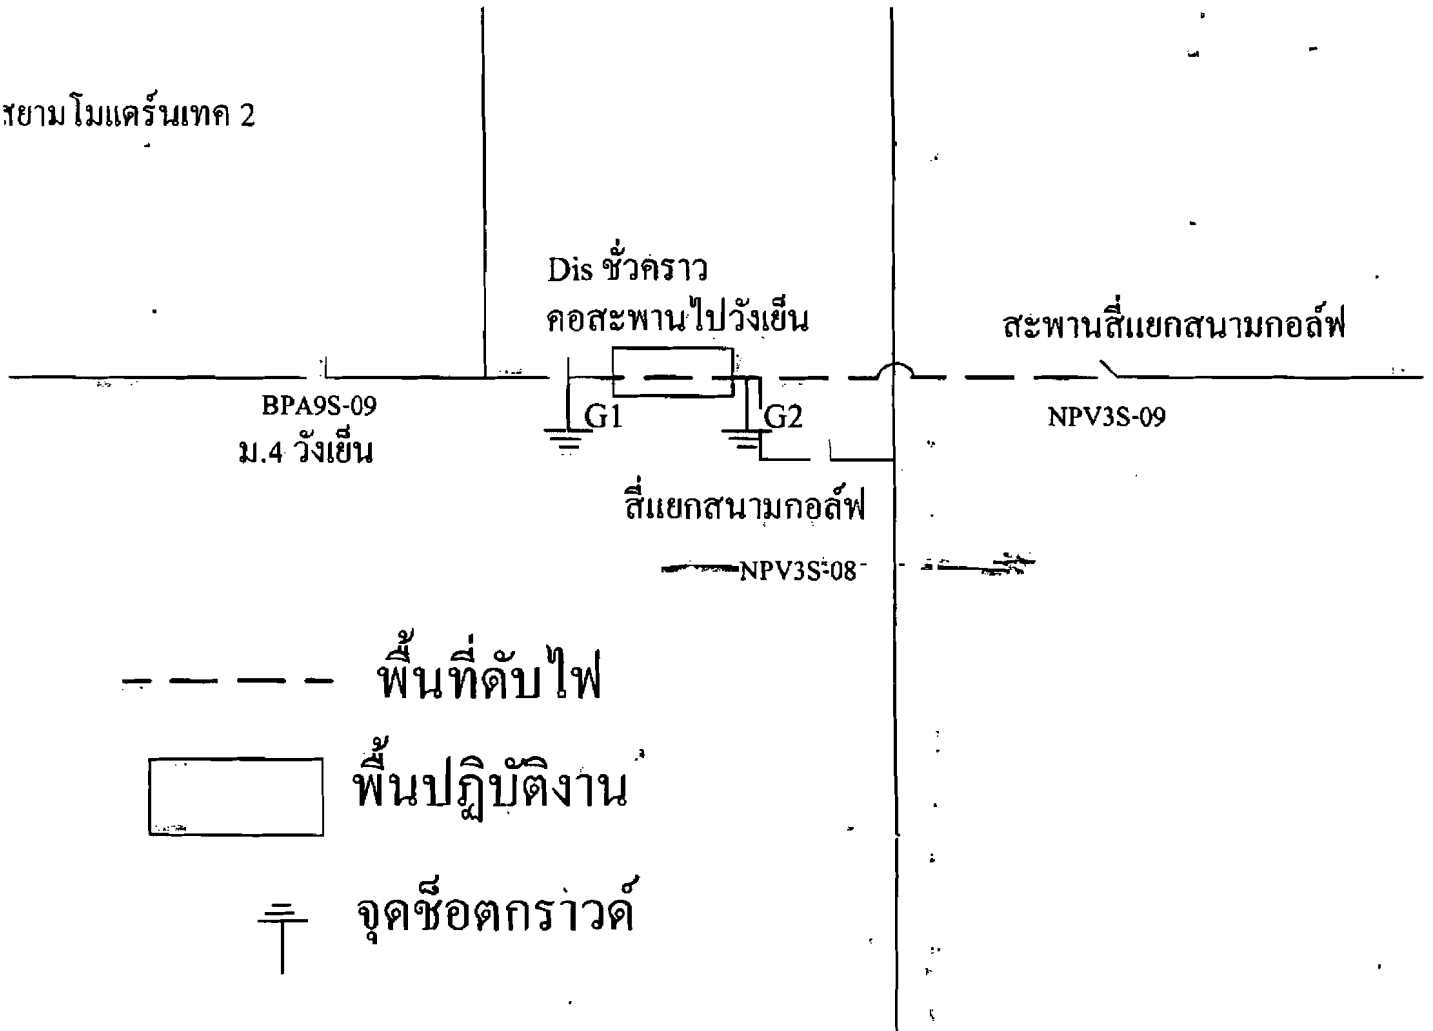
ตั้งแต่วันที่ 15 กค ๖๒ เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DIS ชค.คอสพะพานไปวังเย็น - สี่แยกสนามกอล์ฟ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน น.ร. งานที่ทำ แก๊วไฮเสาเอียง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1014/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14. 7. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 15/7/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายจรินิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV		
3	NPV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		น.ร.	R	วังเย็น
4	NPV04S-07	ปลด	สับ		น.ร.	SF6	สามแยกบางคู
5	NPV03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		น.ร.	DIS	สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
7	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		น.ร.	DIS	คอสพะพานวังเย็น
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นร.ทราบ						
11	NPV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		น.ร.	R	วังเย็น
12	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV		
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อชุด กฟจ.นร.แล้วเสร็จ						
15	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV		
16	NPV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		น.ร.	R	วังเย็น
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
19	DIS ชค.	ปลด	สับ		น.ร.	DIS	คอสพะพานวังเย็น
20	NPV03S-09	ปลด	สับ		น.ร.	DIS	สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ
21	NPV04S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		น.ร.	SF6	สามแยกบางคู
22	NPV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		น.ร.	R	วังเย็น
23	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV		
24	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สยาม โมเดิร์นเทค 2



BPA9S-09
ม.4 ว่างเย็น

Dis ชั่วคราว
คอสะพานไปวังเย็น

สะพานสี่แยกสนามกอล์ฟ

NPV3S-09

สี่แยกสนามกอล์ฟ

NPV3S-08

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์